


Em cópia deste desenho com formato diferente ao A4 atender à escala gráfica

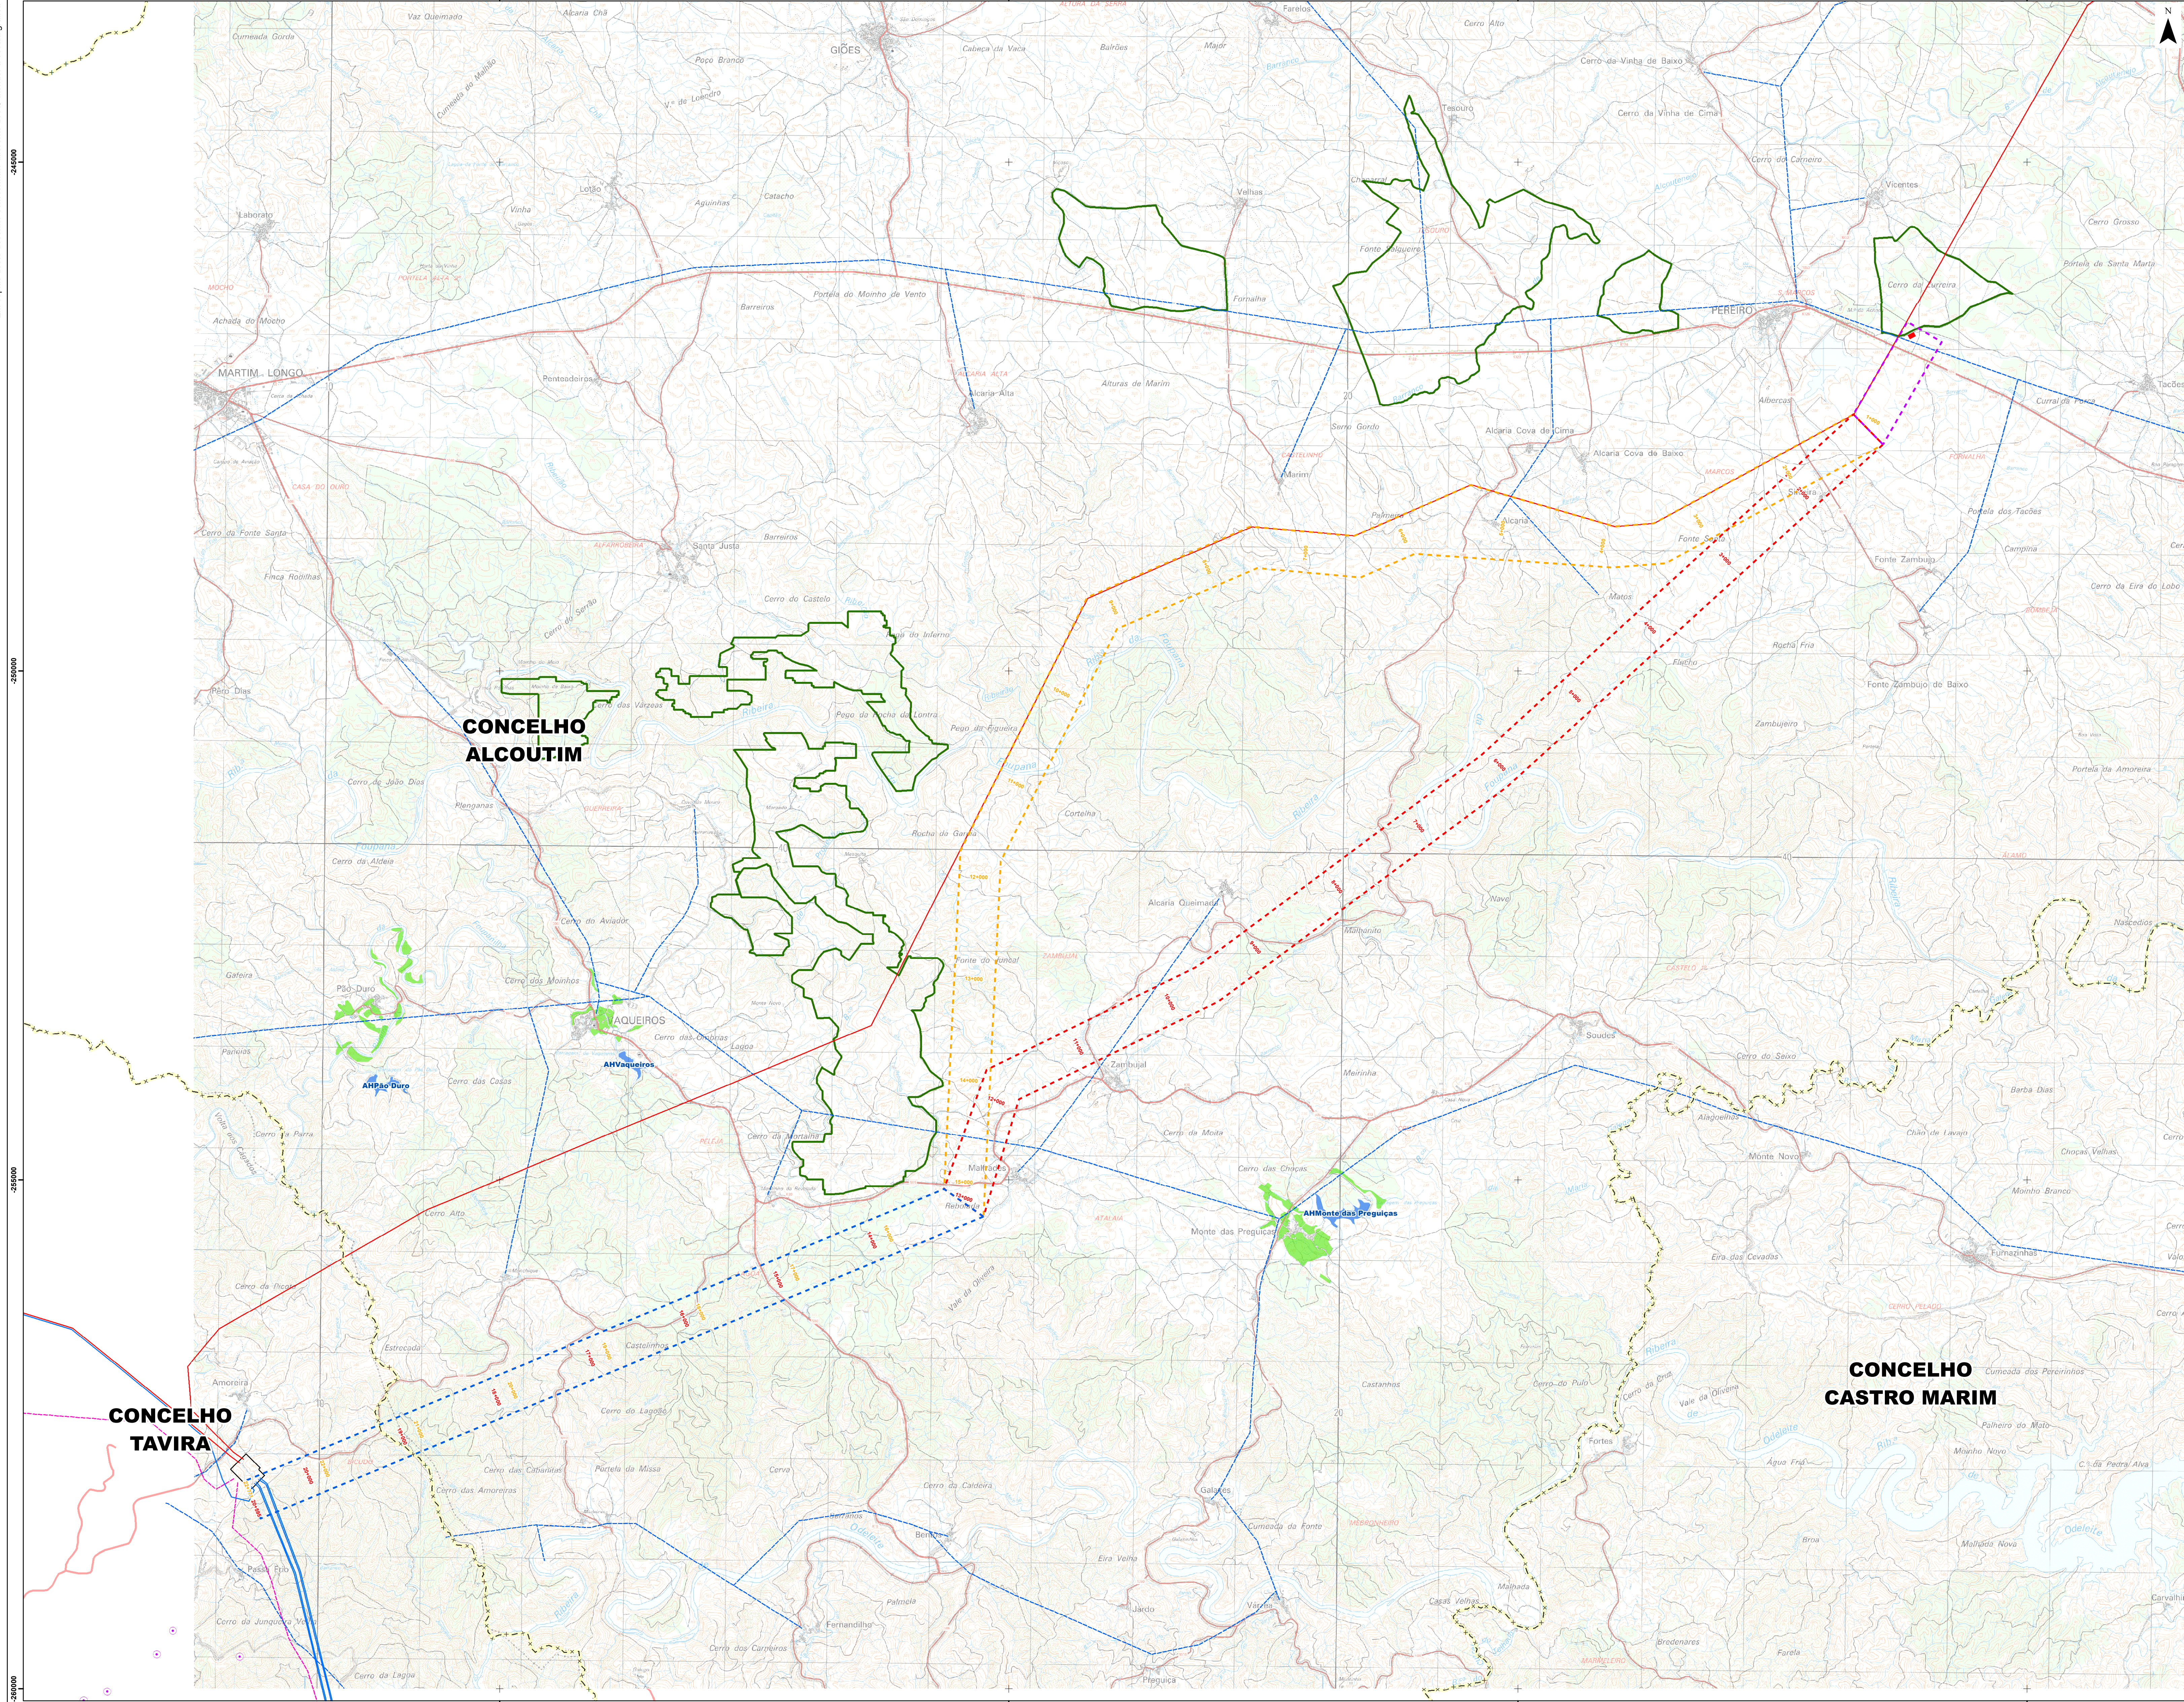

Corredores

- A
- B1
- B2
- C

Subestação de São Marcos (30/150 kV)

Infraestruturas de transporte de energia

Linhas elétricas (REN)

- 150 kV
- 400 kV

Subestação de Távira (REN)

Linhas elétricas (EDP)

- 15 kV
- 30 kV

Aproveitamento hidroagrícola (DRAP)

- Albufeira
- Bloco de rega

Recursos naturais (DGE)

- Aerogeradores
- Centrais solares
- Licenciado

Limite de concelho (CAOP2017)

Fonte: (Cartografia de Base)

Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25.000; 514 - Gídes (Alentejo), 3.ª edição de 2005; 515 - Alentejo, 3.ª edição de 2004; 562 - Vaqueiros (Alentejo), 3.ª edição de 2004 e 583 - Castro Marim (Castro Marim), 3.ª edição de 2005; Licença de Utilização n.º 054/2016 (Declaração de utilização por Galp Parques Fotovoltaicos de Alentejo, Lda.).

Estudo de Impacte Ambiental
Linha Elétrica 150 Kv
entre a Subestação de São Marcos e a Subestação de Távira

Título	Impactes Cumulativos	Desenho	13
Sistema de referência	Escalas	Folha	Versão
EPSG 3263 UTM-TM64N1708E - European Terrestrial Reference System 1989	1:25.000 0 100 200 300 m	1/1	A
Ficheiro	DES13-ImpactesCumulativos	Data	Formato
		Janeiro 2019	A0 - 841 x 1189