


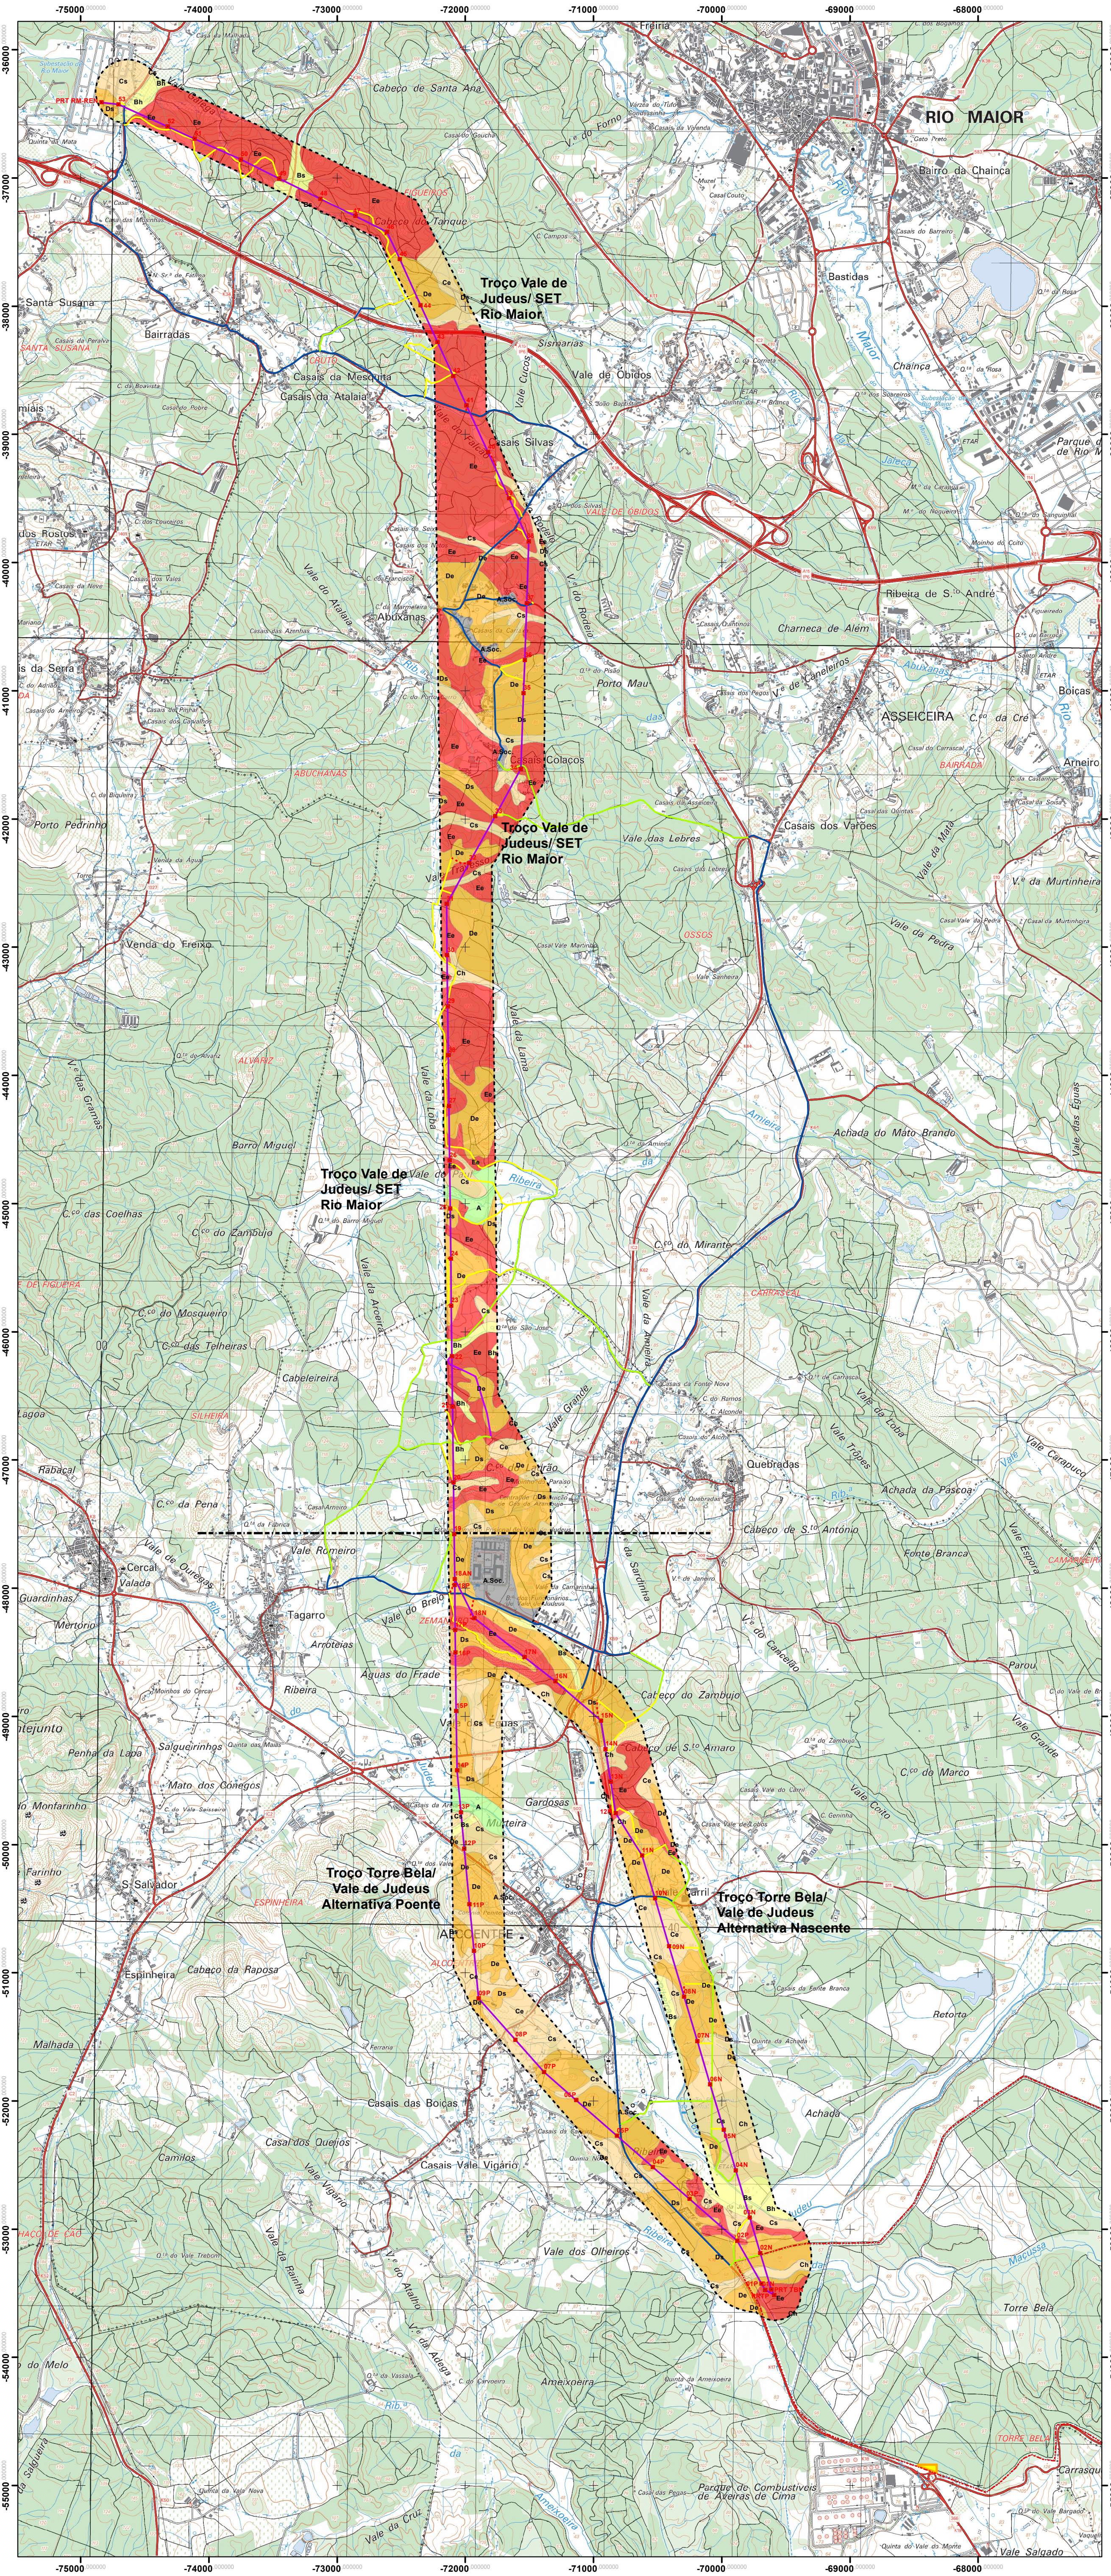

LAMAT da CSF da Torre Bela

- Área em estudo - Corredor das linhas elétricas
- Apoios
- Linhas Elétricas
- Separação dos Troços
- Estaleiro e zona de armazen
- Limites da CSF da Torre Bela

Acessos aos apoios

- Acesso a criar
- Acesso a recondicionar
- Acesso existente a manter
- Acesso existente pavimentado
- Acesso privado

Capacidade de uso do solo

- A Soc. - Áreas Sociais
- A
- Bh
- Bs
- Ce
- Ch
- Cs
- De
- Ds
- Ee

Classe	Caraterísticas principais
A	- poucas ou nenhuma limitações - sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros - suscetível de utilização agrícola intensiva
B	- limitações moderadas - riscos de erosão no máximo moderados - suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva
C	- limitações acentuadas - riscos de erosão no máximo elevados - suscetível de utilização agrícola pouco intensiva
D	- limitações severas - riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados - não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais - poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal
E	- limitações muito severas - riscos de erosão muito elevados - não suscetível de utilização agrícola - severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal - ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação - ou não suscetível de qualquer utilização

Subclasse

e	erosão e escoamento superficial
h	excesso de água
s	limitações do solo na zona radicular

Ficha técnica

Linha Elétrica de Muito Alta Tensão entre Torre Bela e a Subestação de Rio Maior - Estudo de Impacte Ambiental
Desenho 05 – Capacidade de Uso do Solo
05001000m 1:25 000 Sistema de Coordenadas: ETRS89 PT-TM06 Projeção: Mercator Transversa Data: Setembro, 2022 Base: Cartas de Capacidade de Uso do Solo: nº 339, 351 e 363 Escala: 1: 25 000 Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) N