



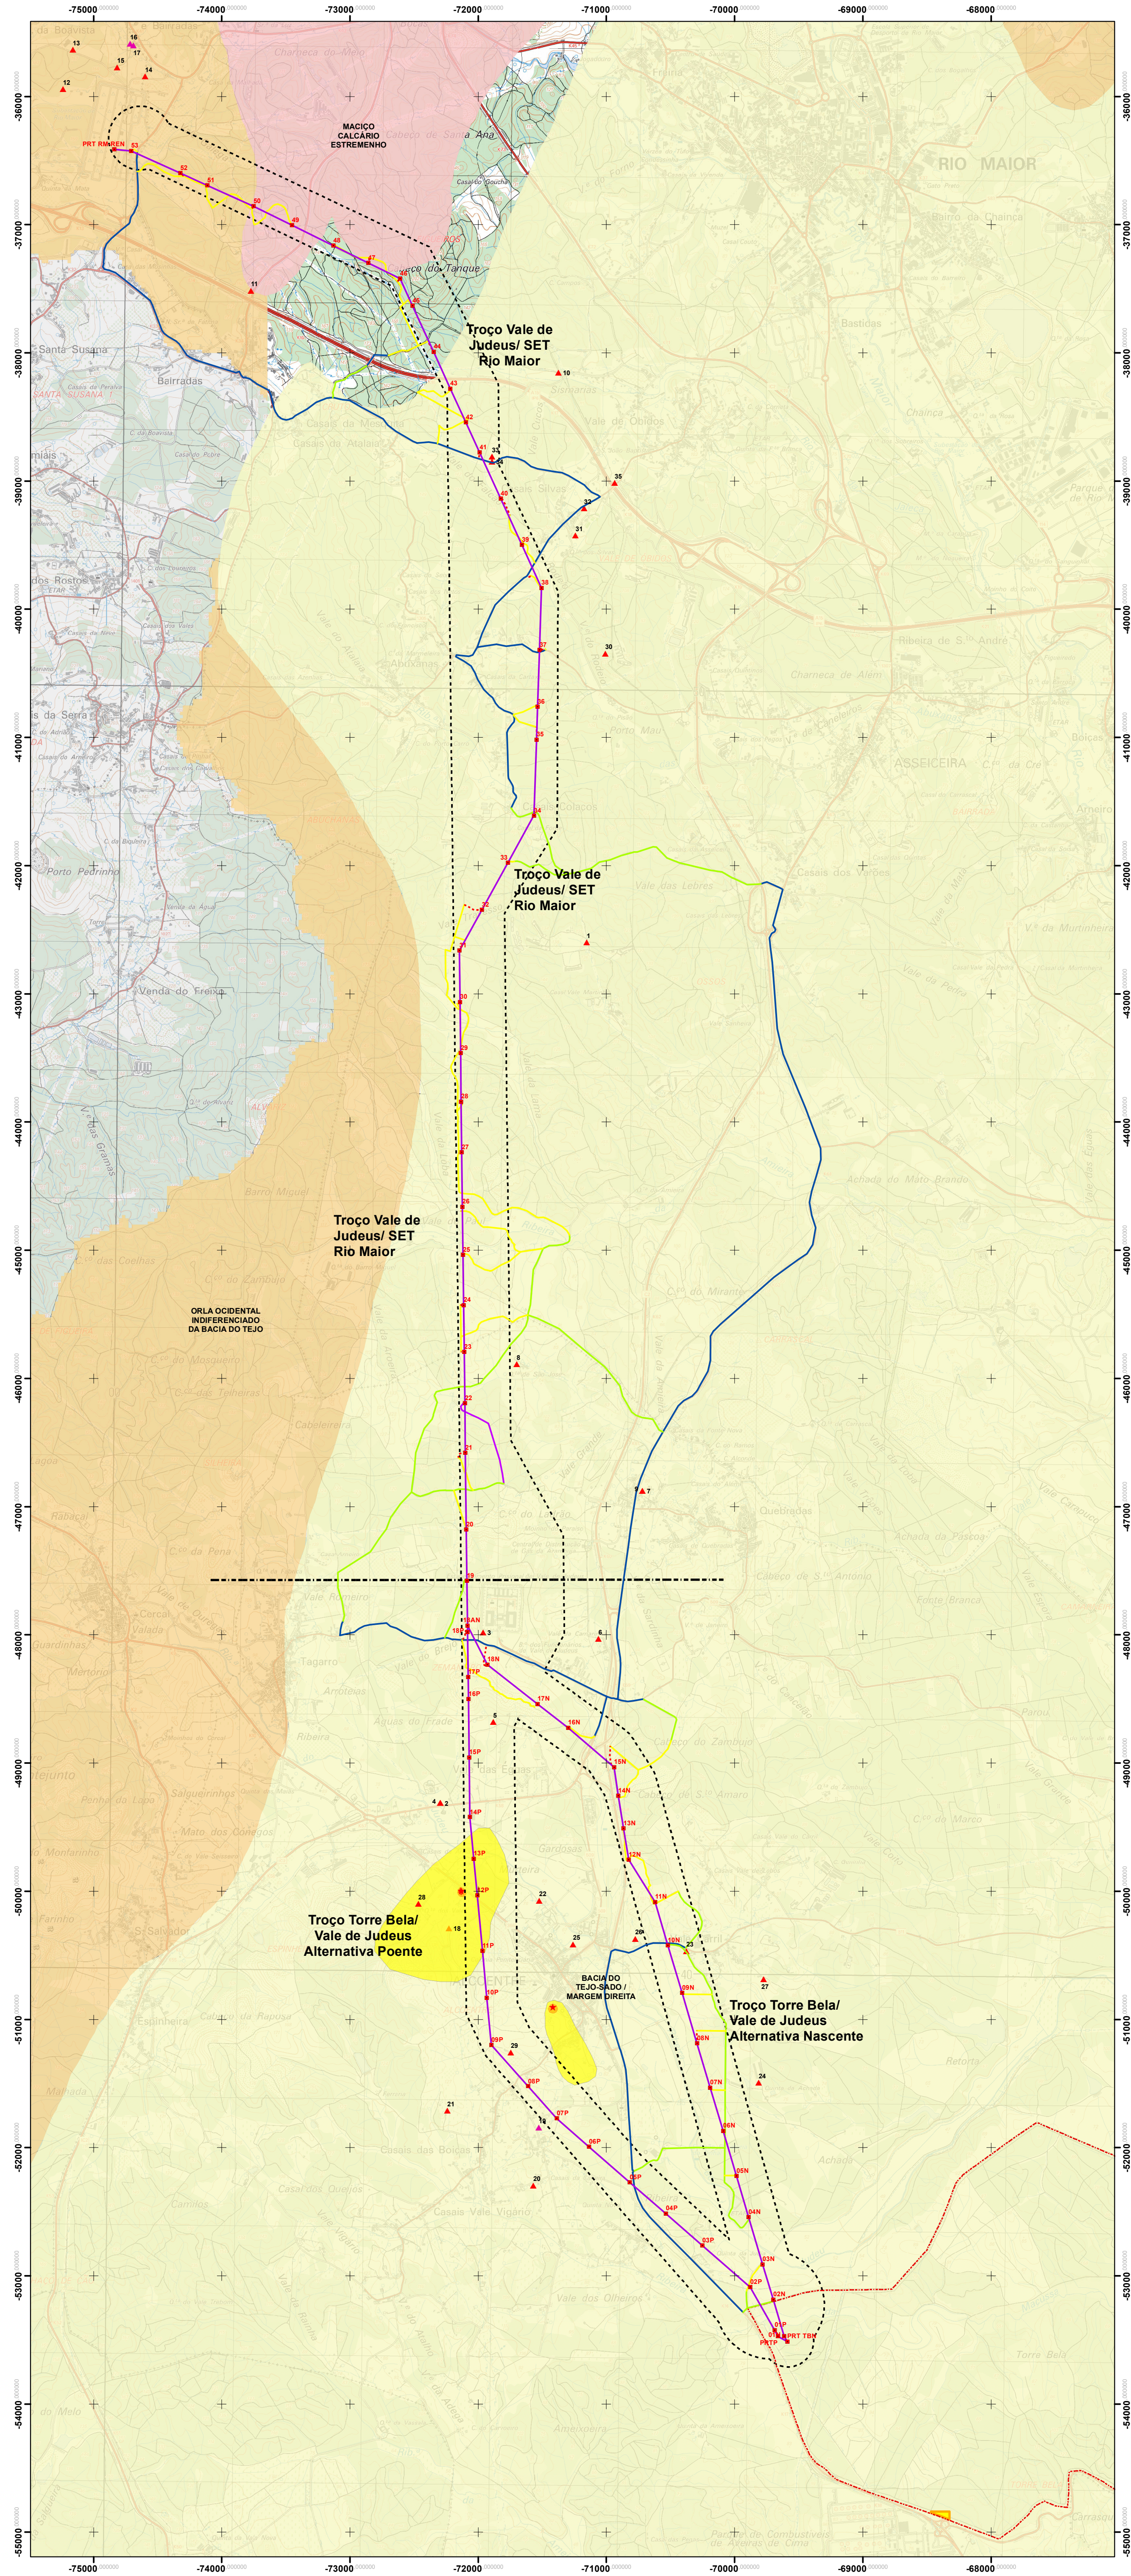

ENQUADRAMENTO NAS MASSAS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

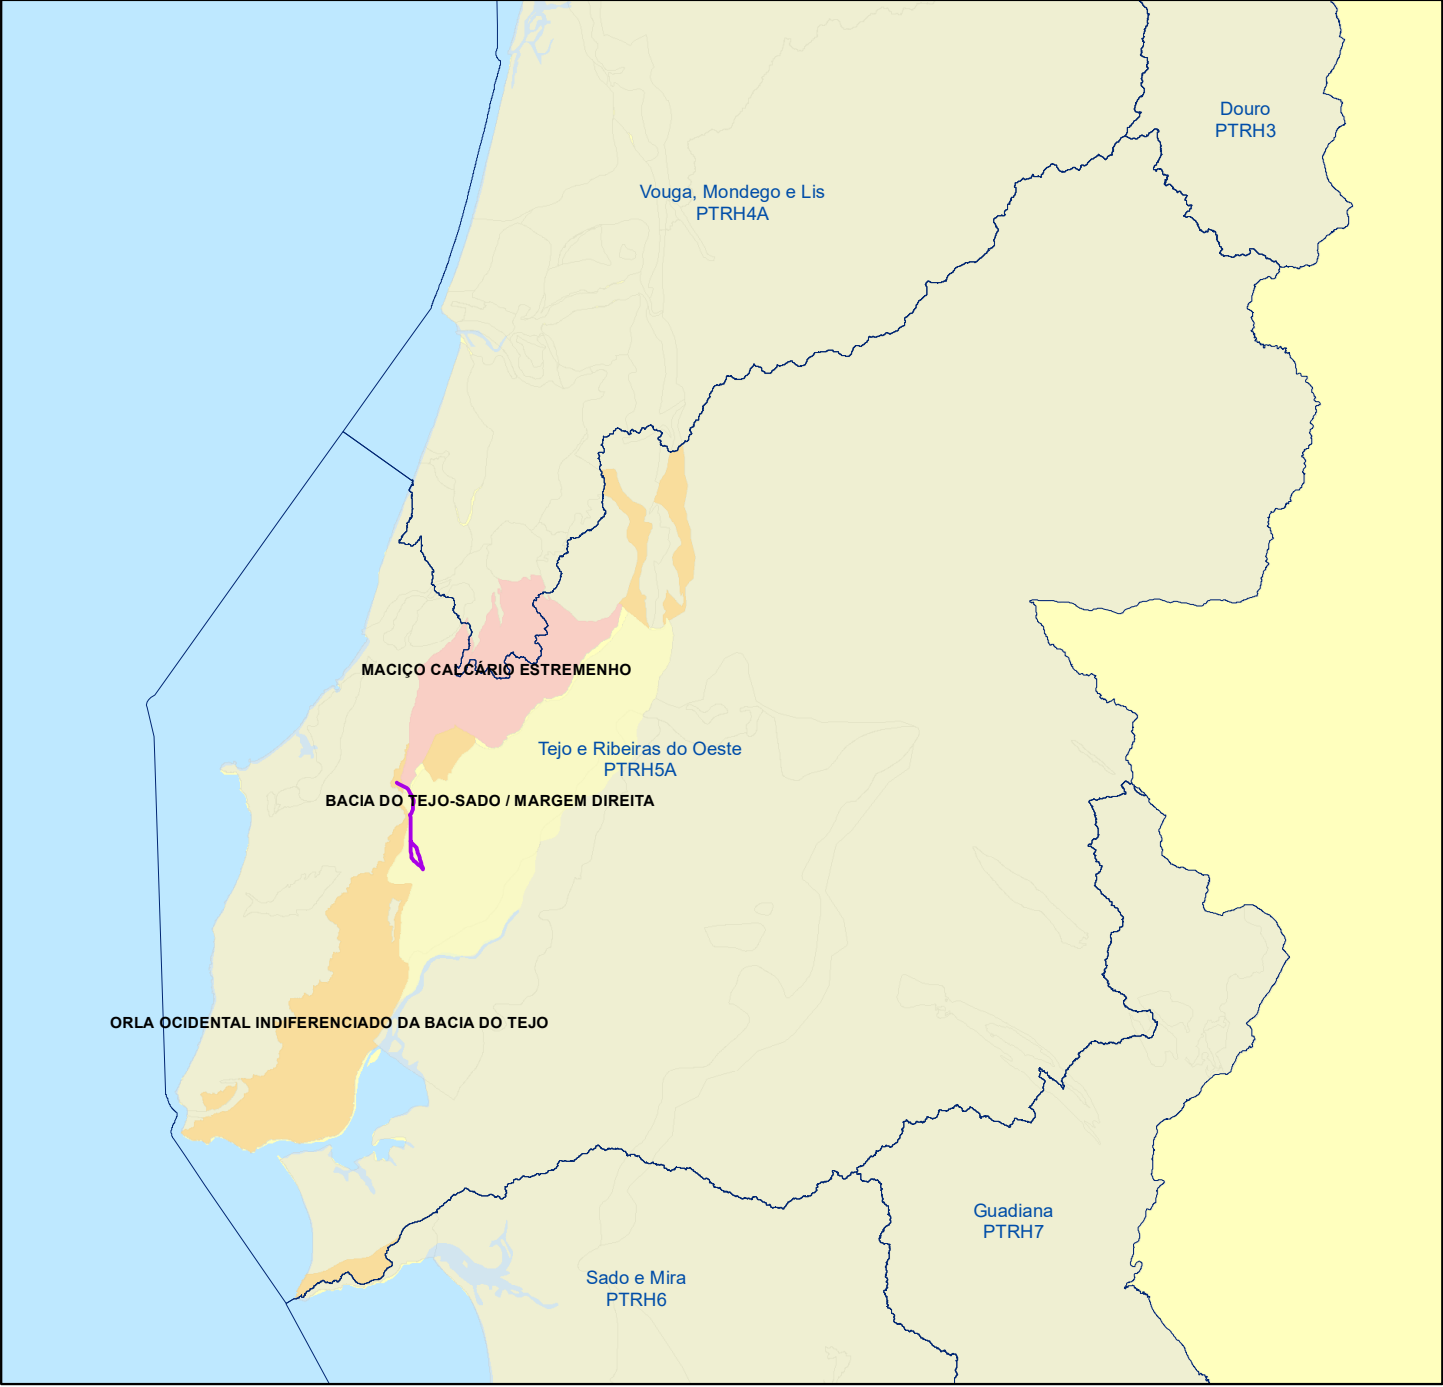

LAMAT da CSF da Torre Bela

Área em estudo - Corredor das linhas elétricas



Linhas Elétricas

Separação dos Troços

Limites da CSF da Torre Bela

Estaleiro e zona de armazém

Acessos aos apoios

Acesso a criar

Acesso a recondicionar

Acesso existente a manter

Acesso existente pavimentado

Acesso privado

Massas de água subterrâneas

Bacia do Tejo - Sado /Margem direita

Maciço Calcário Estremenho

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Tejo

Limites das regiões hidrográficas

Captações privadas de água subterrâneas

Furo vertical

Poço

Charca

Captações públicas de água subterrâneas

Captações públicas de água subterrâneas (em análise)

Perímetros de protecção das captações públicas (em análise)

Imediata

Intermédia

Alargada

Ficha técnica

Linha Elétrica de Muito Alta Tensão entre Torre Bela e a Subestação de Rio Maior - Estudo de Impacte Ambiental

Desenho 08 – Recursos hídricos subterrâneos

0 500 1 000 m
1:25 000

Sistema de Coordenadas: ETRS89 PT-TM06
Projeção: Mercator Transversa
Data: Setembro, 2022

Base: Direção Geral do Território
Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAMB)