


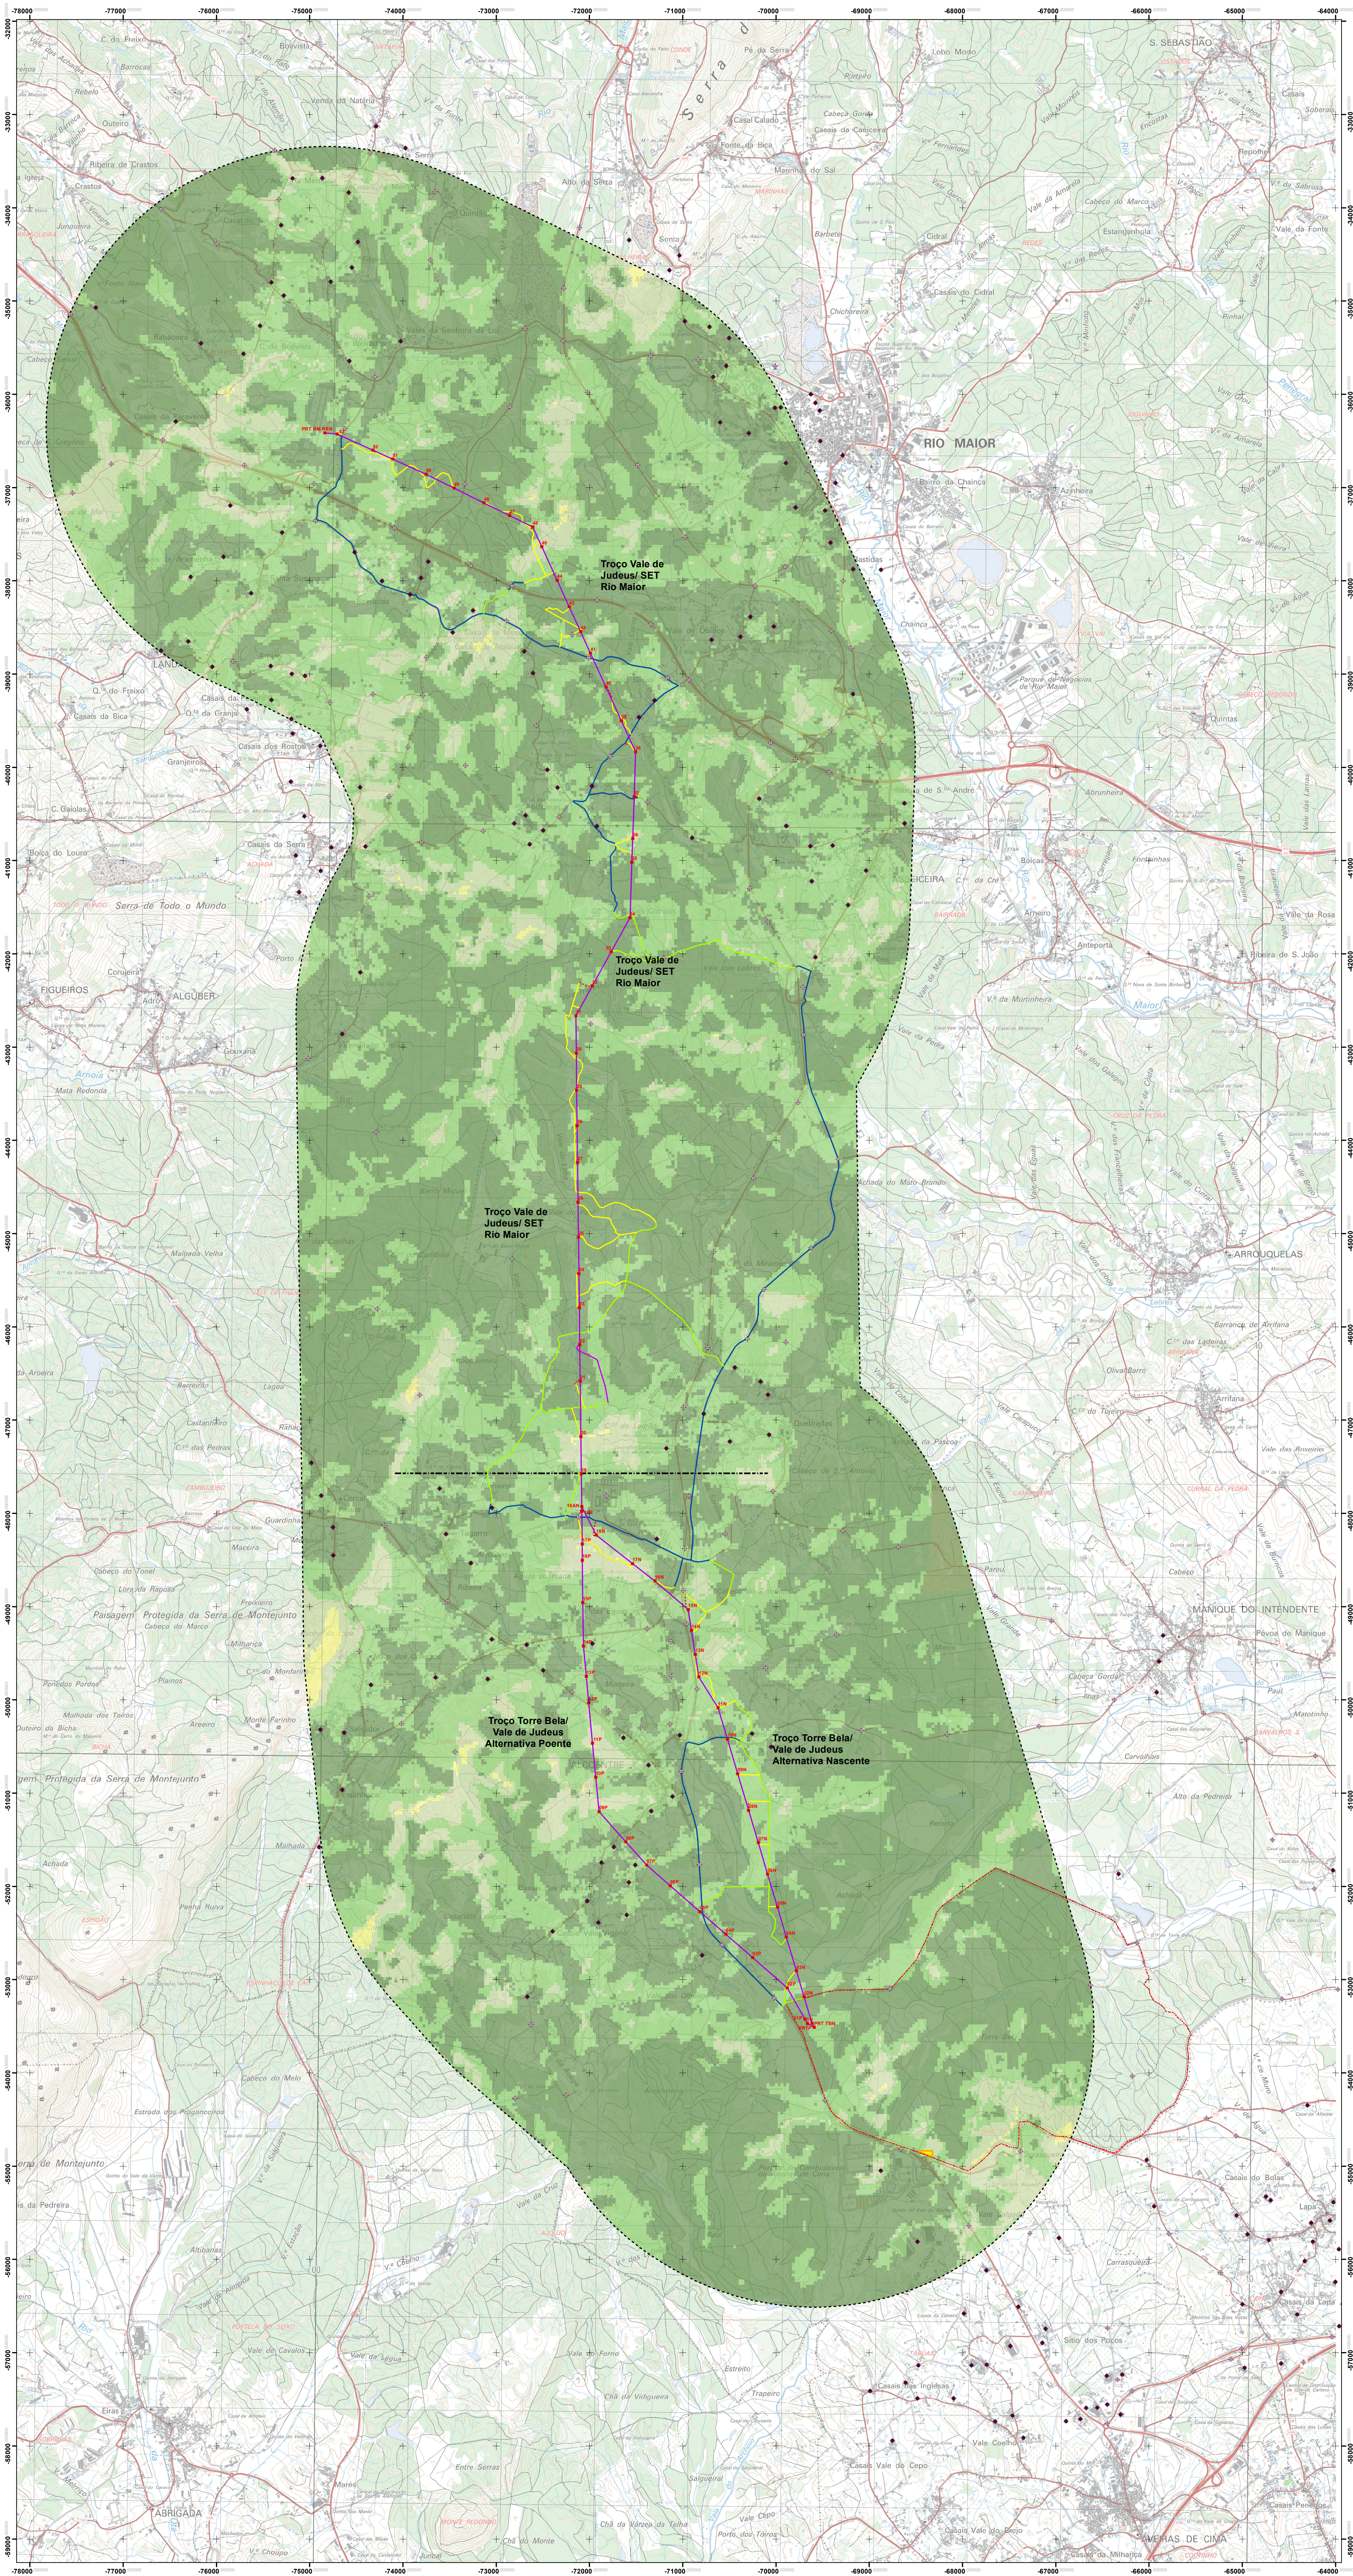

LAMAT da CSF da Torre Bela

- Área de estudo (3km)
- Apóios
- Linhas Elétricas
- Separação dos Troços
- Estaleiro e zona de armazenagem
- Limites da CSF da Torre Bela

Acessos aos apoios

- Acesso a criar
- Acesso a recondicionar
- Acesso existente a manter
- Acesso existente pavimentado
- Acesso privado

Pontos de Observação

- Permanentes
- Temporários

Capacidade de Absorção da Paisagem (CAV)

- Muito elevada
- Elevada
- Média
- Reduzida

Ficha técnica

Linha Elétrica de Muito Alta Tensão entre Torre Bela e a Subestação de Rio Maior - Estudo de Impacte Ambiental

Desenho 20 - Capacidade de Absorção da Paisagem (CAV)

05001000m

1:25 000

Sistema de Coordenadas: ETRS89 PT-TM06

Projeção: Mercator Transversa

Data: Setembro, 2022