


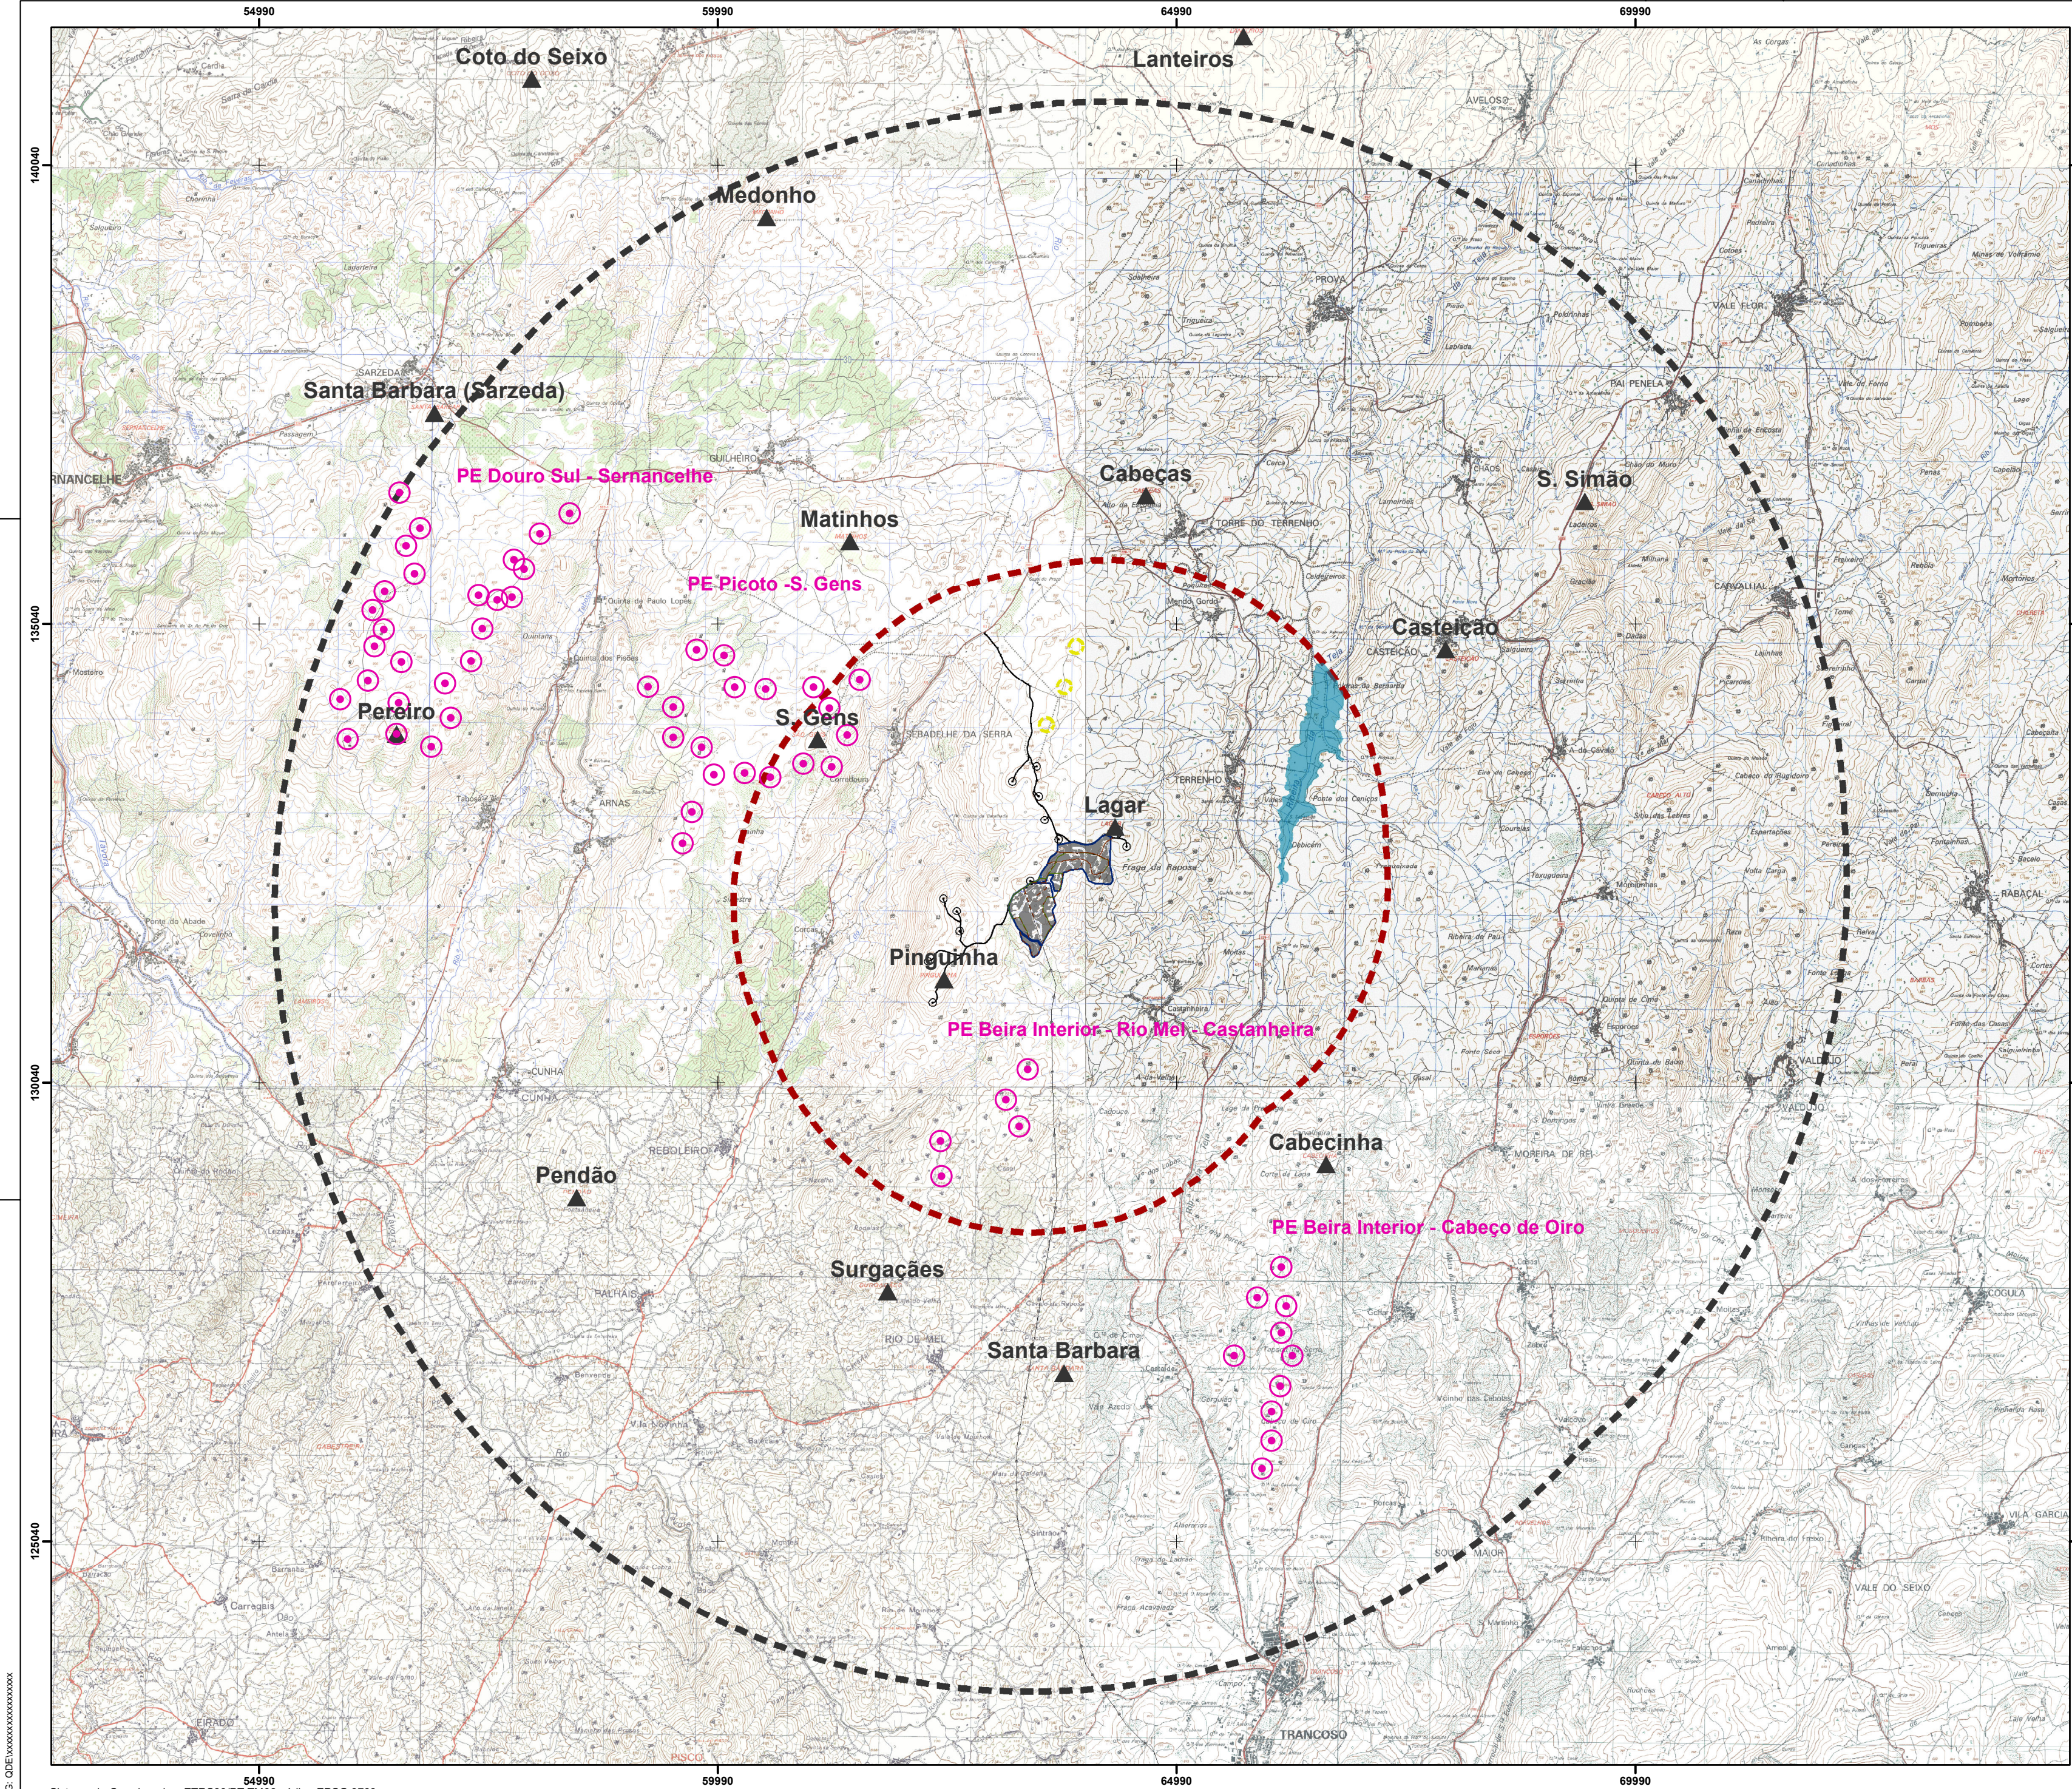

Central Solar Fotovoltaica de Trancoso (CSF-TRC)

Área de Estudo da CSF-TRC

Vedação da CSF-TRC

Módulos Fotovoltaicos

Posto de Corte e Seccionamento

Posto de Transformação (1500 e 3000 kW)

Acessos a Beneficiar ou construir

Parque Eólico de Trancoso

Infraestruturas Existentes

Aerogerador - Parque Eólico de Trancoso

Acessos

Subestação do Parque Eólico de Trancoso

Linha Elétrica de Alta Tensão de 60 kV

Infraestruturas Previstas

Aerogerador do Sobreequipamento

Paisagem

Cumes principais

Elementos indutores de impactes cumulativos

Aerogeradores existentes

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



QUADRANTE

www.qd-eng.com

Cliente

GENERG

HIBRIDIZAÇÃO

Projeto

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DE TRANCOSO HIBRIDIZAÇÃO DO PARQUE EÓLICO

Fase

EIA - Projeto de Execução

Designação

CARTA DE IMPACTES CUMULATIVOS

Escalas1: 25 000Data: Dezembro 2022Processo: T2022-139Ficheiro: PD_27_Impactes Cumulativos_TRC_EIA_R01.mxd

Projeto: Susana Dias PereiraDesenhou: Susana Dias PereiraVerificou: Patrícia FiadeiroAprovou: Margarida Magina

Desenho Nº

27

Revisão

01

Folha 1 de 1 (A2)

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06 código EPSG 3763
Extrato da Carta Militar de Portugal, Esc. 1:25 000, Folhas nº 159, 160, 169 e 170 (CIGeoE)
Nota de encomenda: NE_122/2006

0 500 m

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.