




Travessia de cabos MT

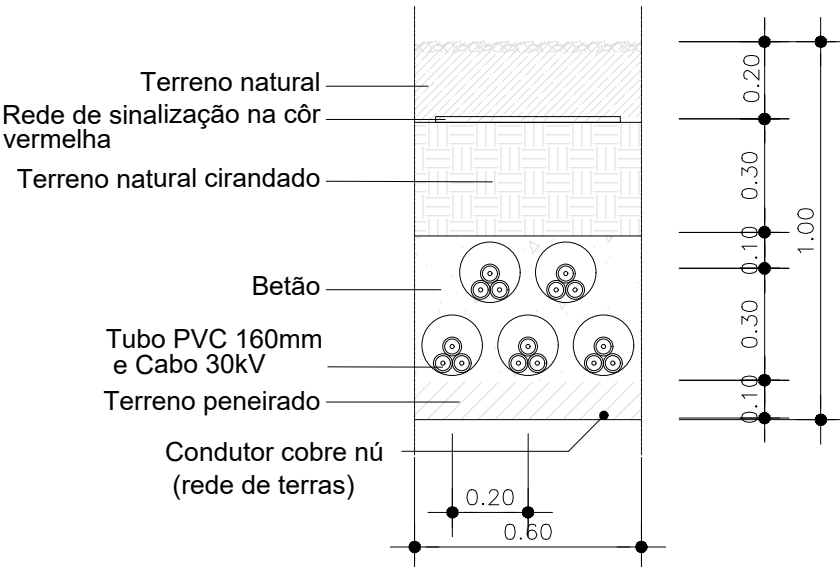

Escavação: 0.6m3/ml

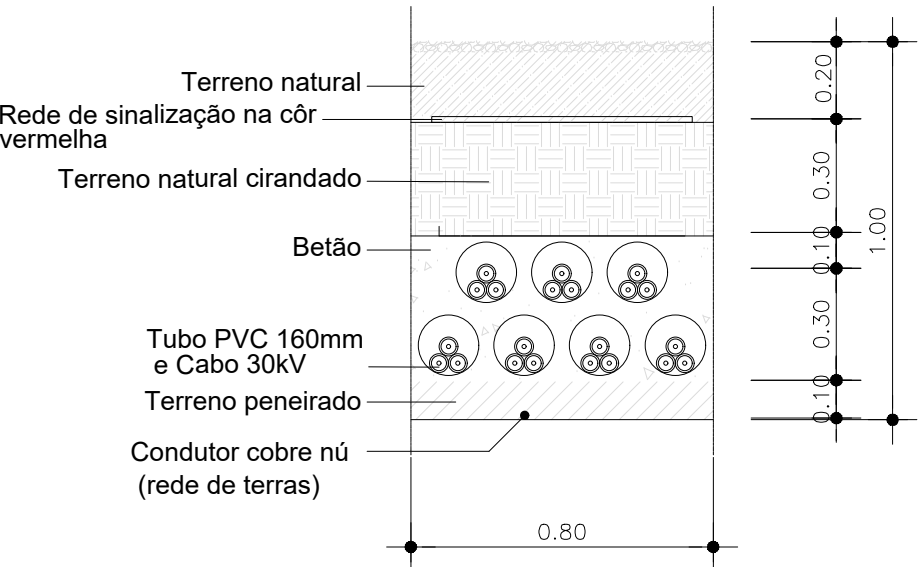


Escavação: 0.8m3/ml

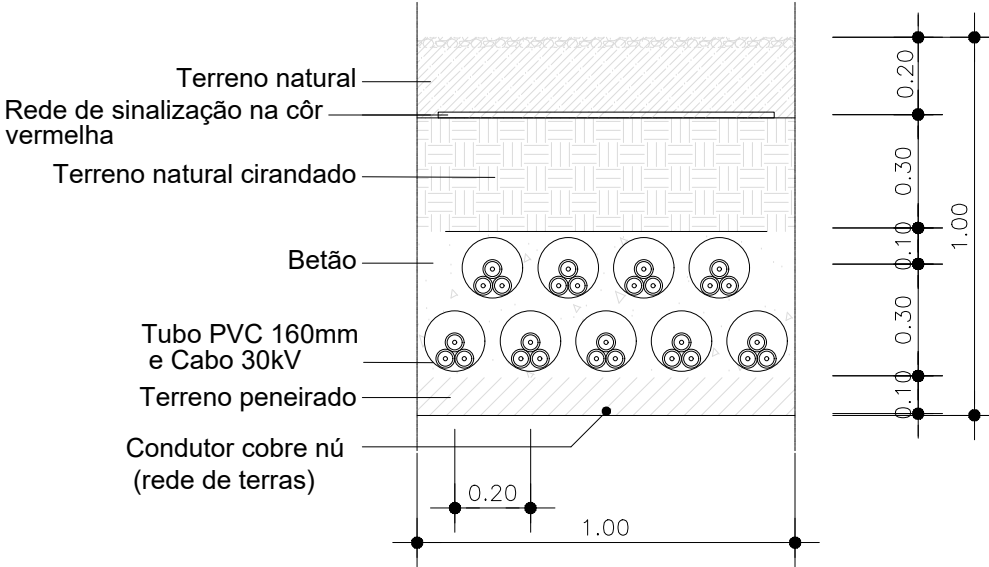


Escavação: 1m3/ml

Travessia de cabos BT

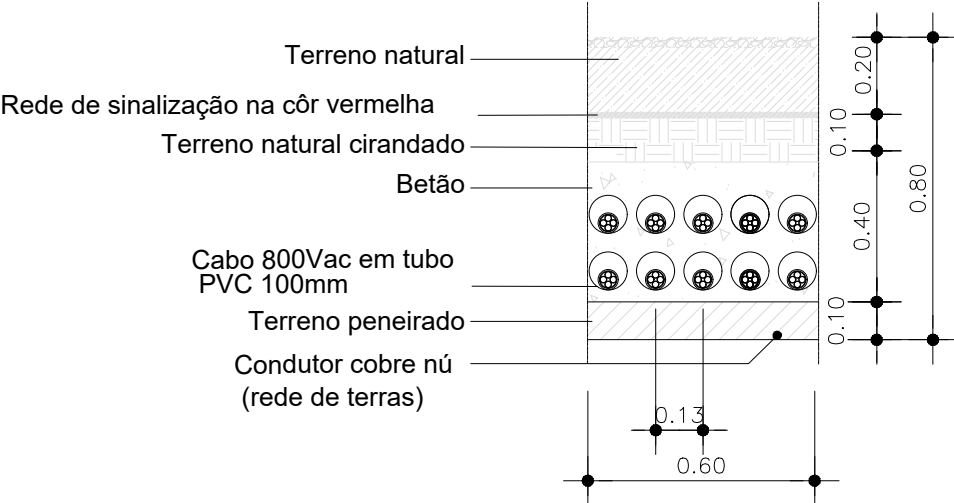


Escavação: 0.48m3/ml


Vala para cabos MT

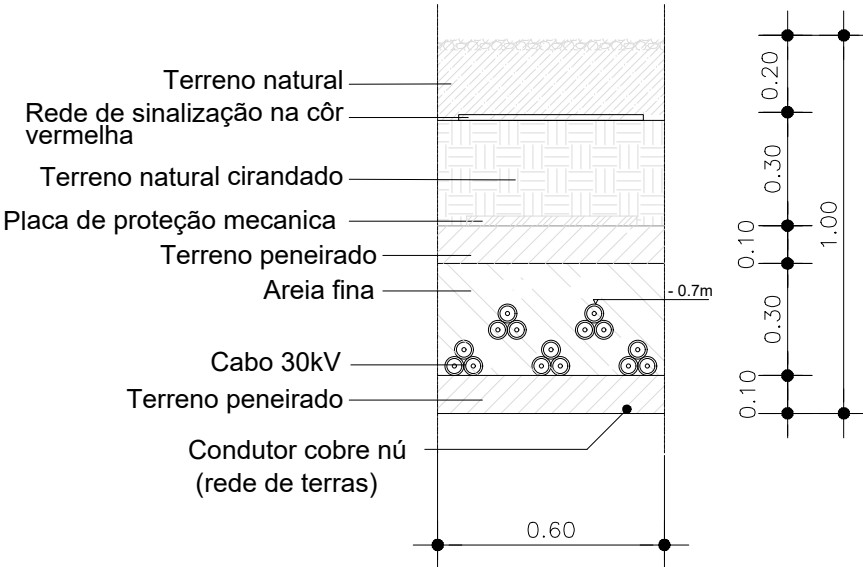

Escavação: 0.6m3/ml

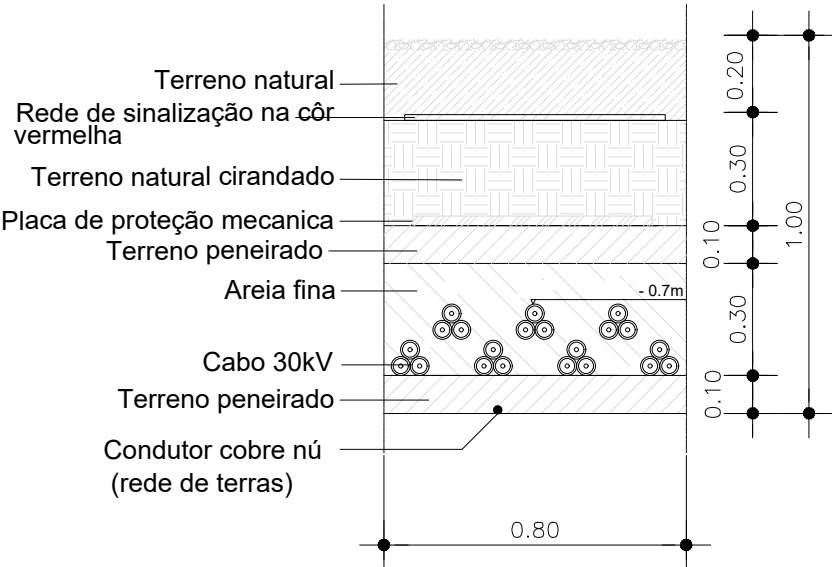


Escavação: 0.8m3/ml

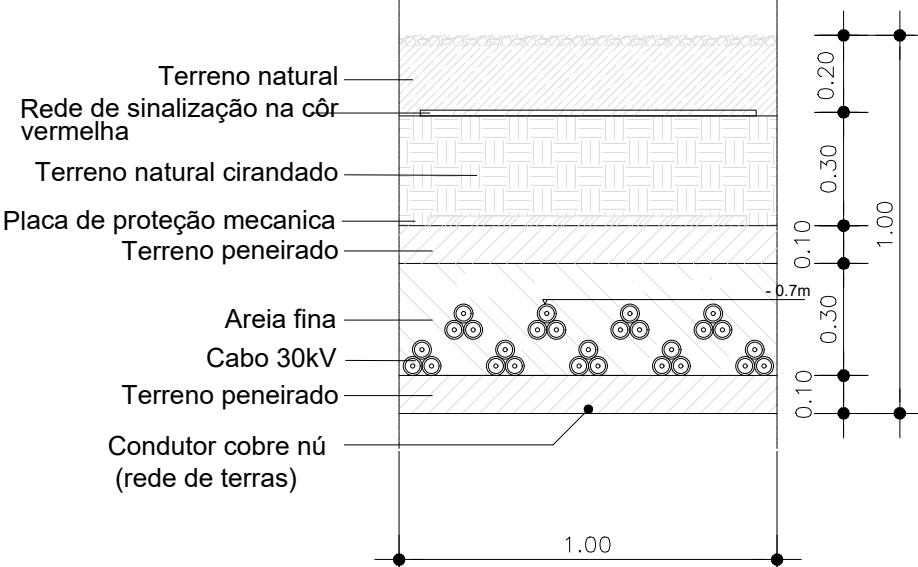


Escavação: 1m3/ml

Vala de cabos BT

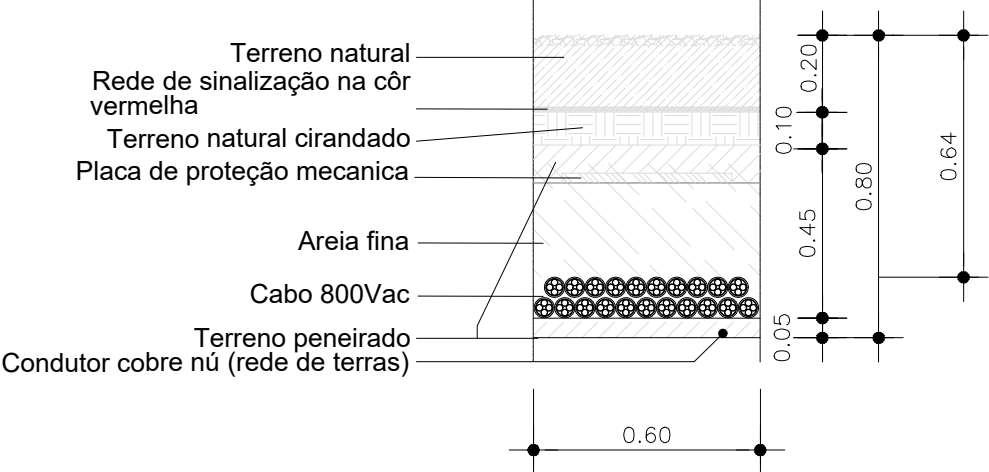

Escavação: 0.48m3/ml

Vala de cabos para Comunicação

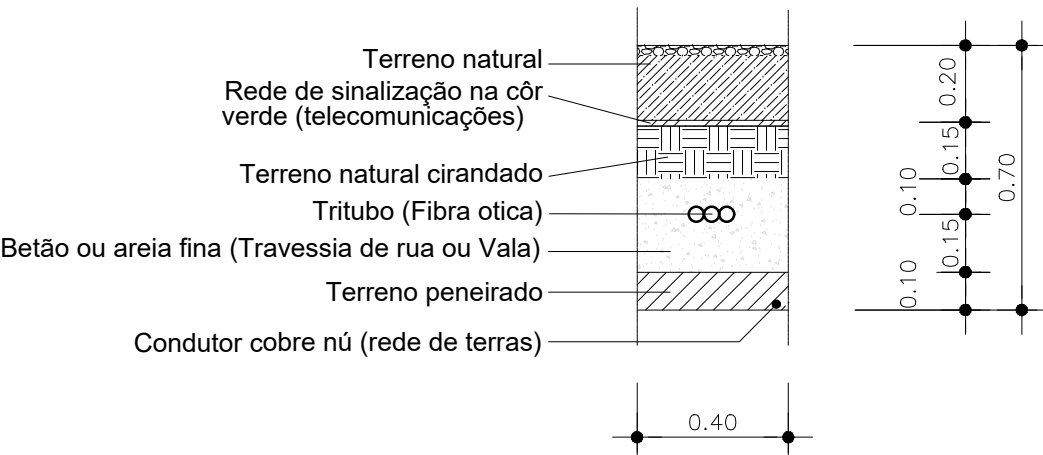

Escavação: 0.28m3/ml

Revisão	Data	Designação	Est./Proj.	Desenhado	Ver./Coord.

Projetado: R. Morgado	Ciente: SOLID TOMORROW – Energia, Unipessoal Lda
Desenhado: M. Mendes	Obra: Central Solar Fotovoltaica do Alqueva - Versão A
Verificado: R. Morgado	Plataformas e Movimentos de Terras
Escala: S/E	Perfis Transversais tipo
	Local: Alqueva, Moura, Portugal

Desenho Nº: 22044 CSF A_CC 01	Folha. nº: 3
Data: Julho 2023	Revisão: 0

GEOMETRIC TALKS
CONSULTING