


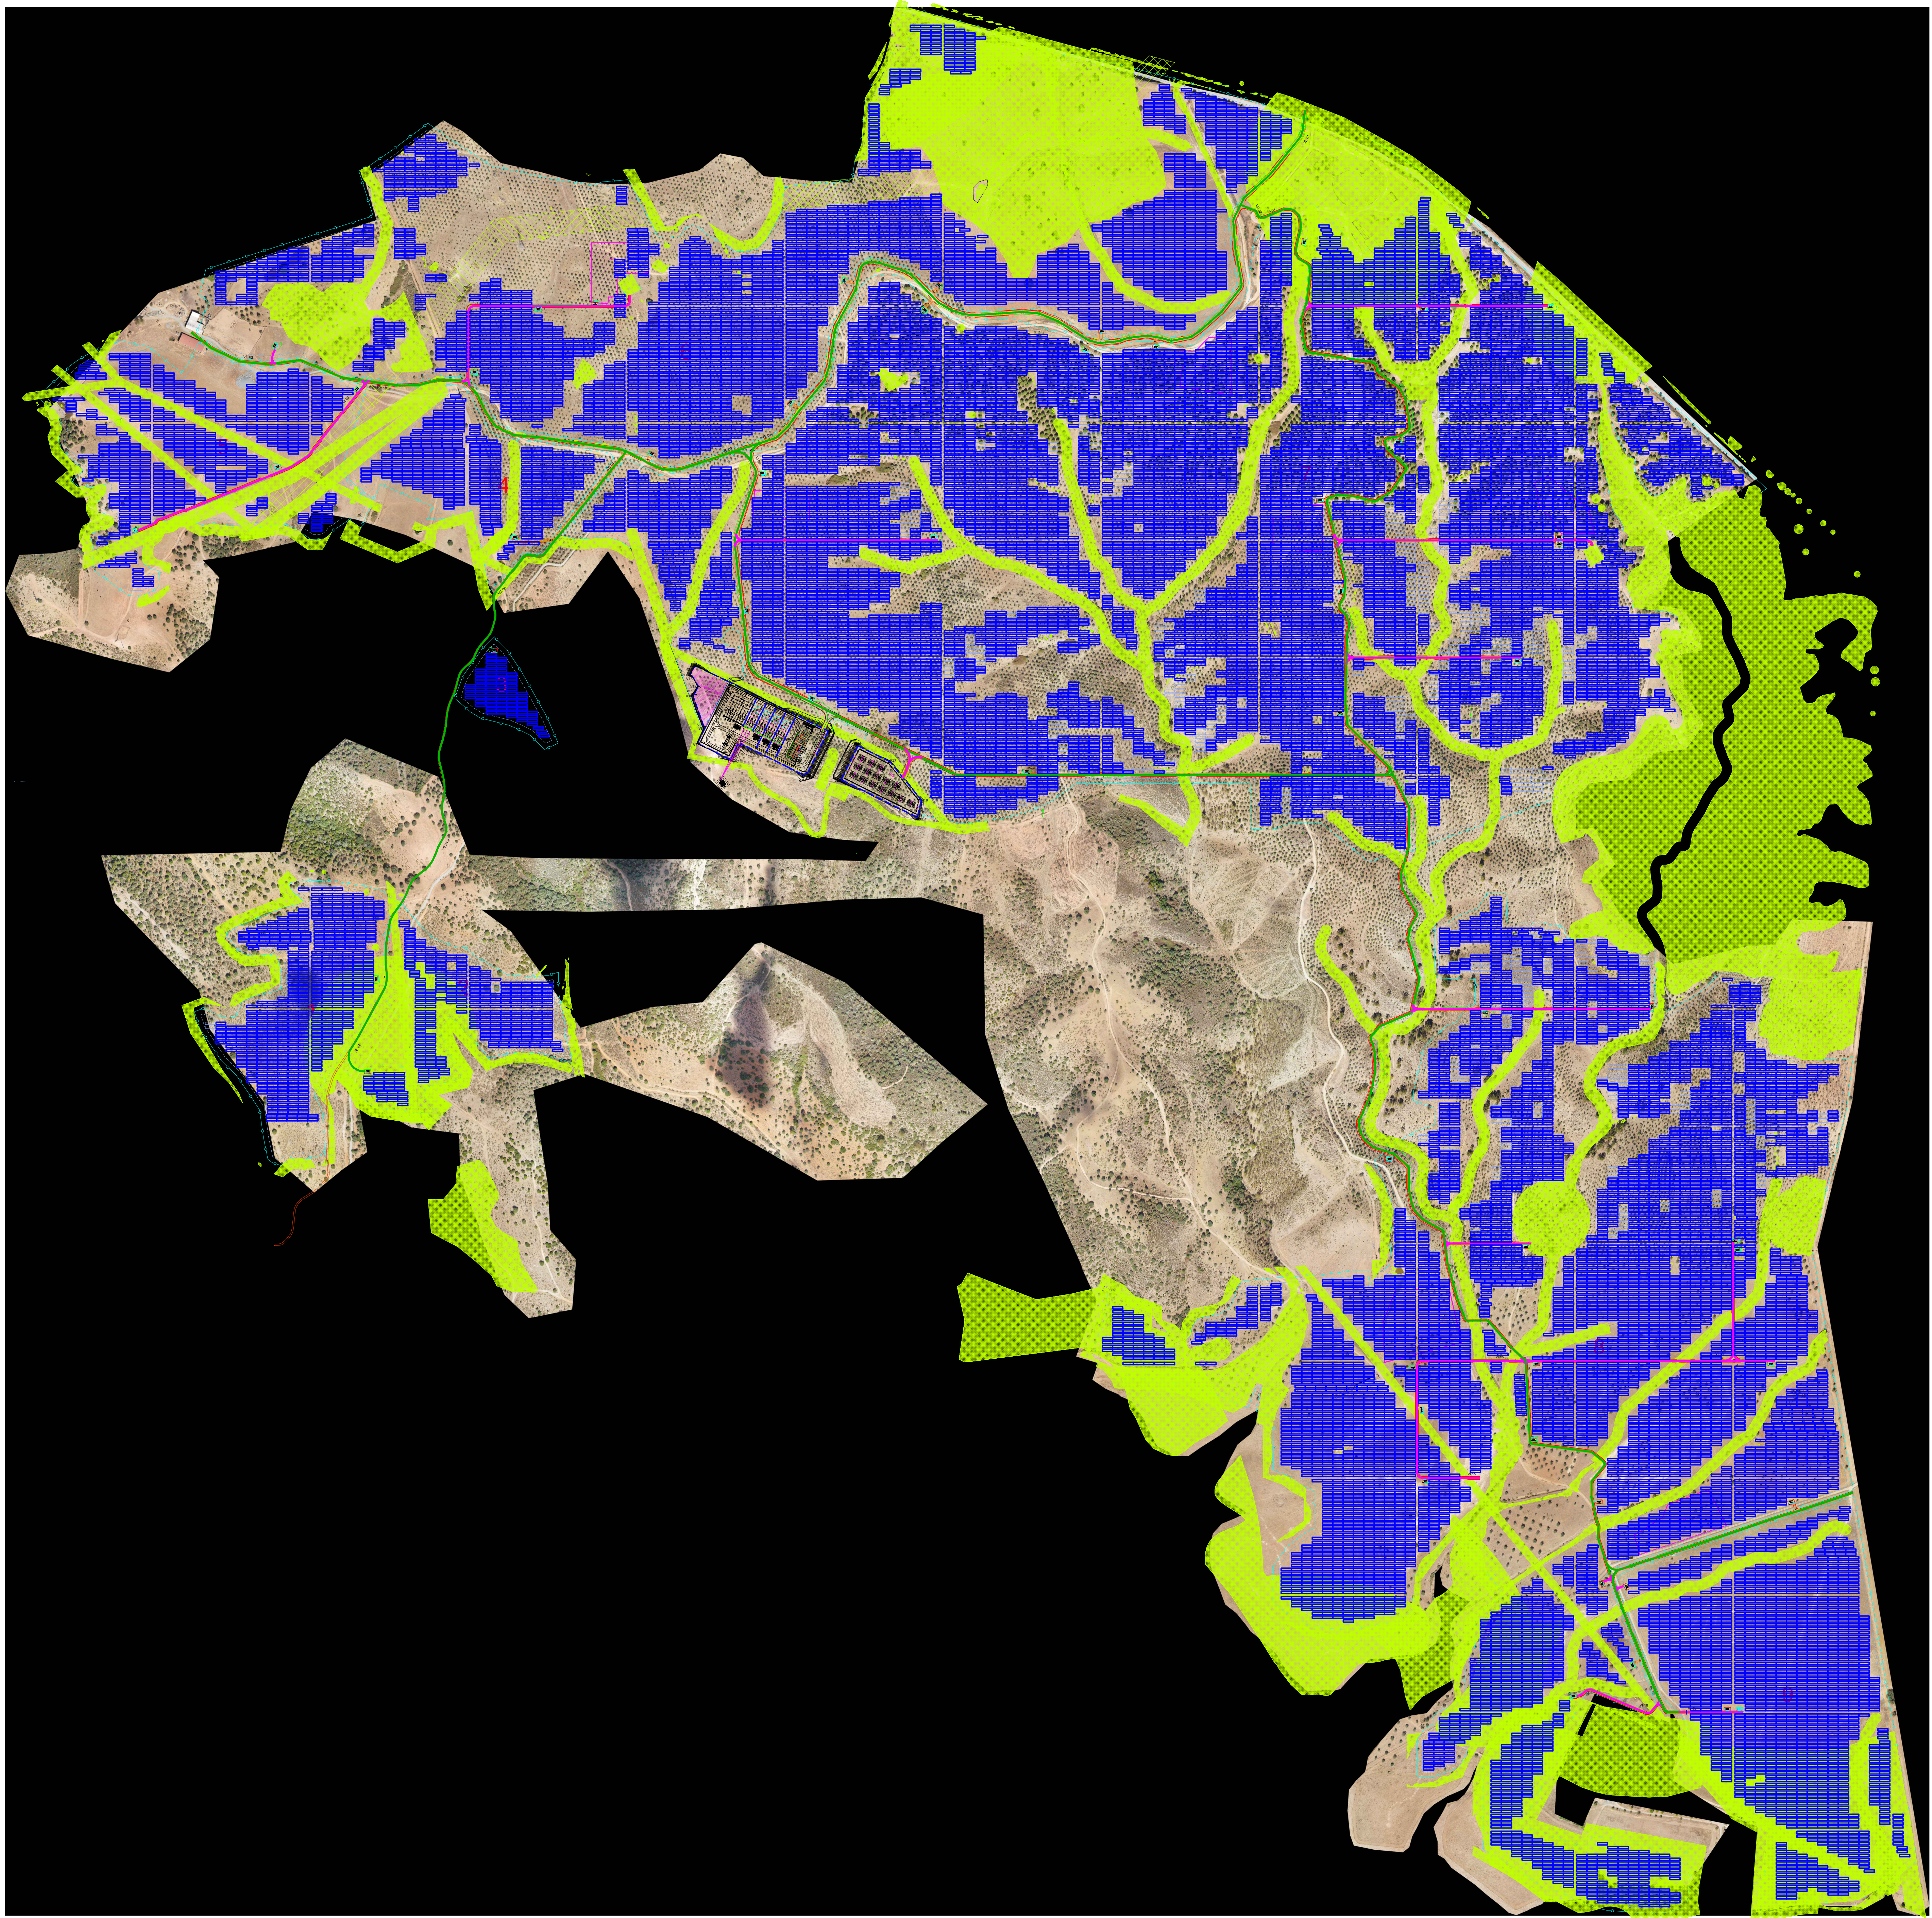

- Vedação
- Caminho principal - Declive máximo 7% na via SE e 16% na circulação
- Acesso secundário - Declive máximo 40%
- Posto de Seccionamento e Transformação
- Condicionantes
- ET (n) - Estaleiro Temporário em zona a recuperar
Estaleiro Central - plataforma manter para apoio

Período	Data	Designação	Est. Proj.	Desenhado	Ver. Coord.
B	28/02/2025	APA (4x16) Alterações diversas	RM	MM	RM
A	11/2023	Alterações Diversas	RM	MM	RM

Preparado:	R. Morgado	Cliente:	SOLID TOMORROW – Energia, Unipessoal Lda
Desenhado:	M. Mendes	Data:	CENTRAL FOTOVOLTAICA DO ALQUEVA - Versão A
Verificado:	R. Morgado	Planta de Localização:	Implantação sobre Ortofotomapa
Escala:	1/5000	Local:	Moura, Beja
		Quantidade Nº:	22044 CSF DG 02
		Data:	Junho 2023
		Revisão:	01
			B

GEMETRIC TALKS
Consultores

Este documento é propriedade de Gometric Talks Consulting. Não podendo ser copiado, disseminado ou comunicado a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização expressa.