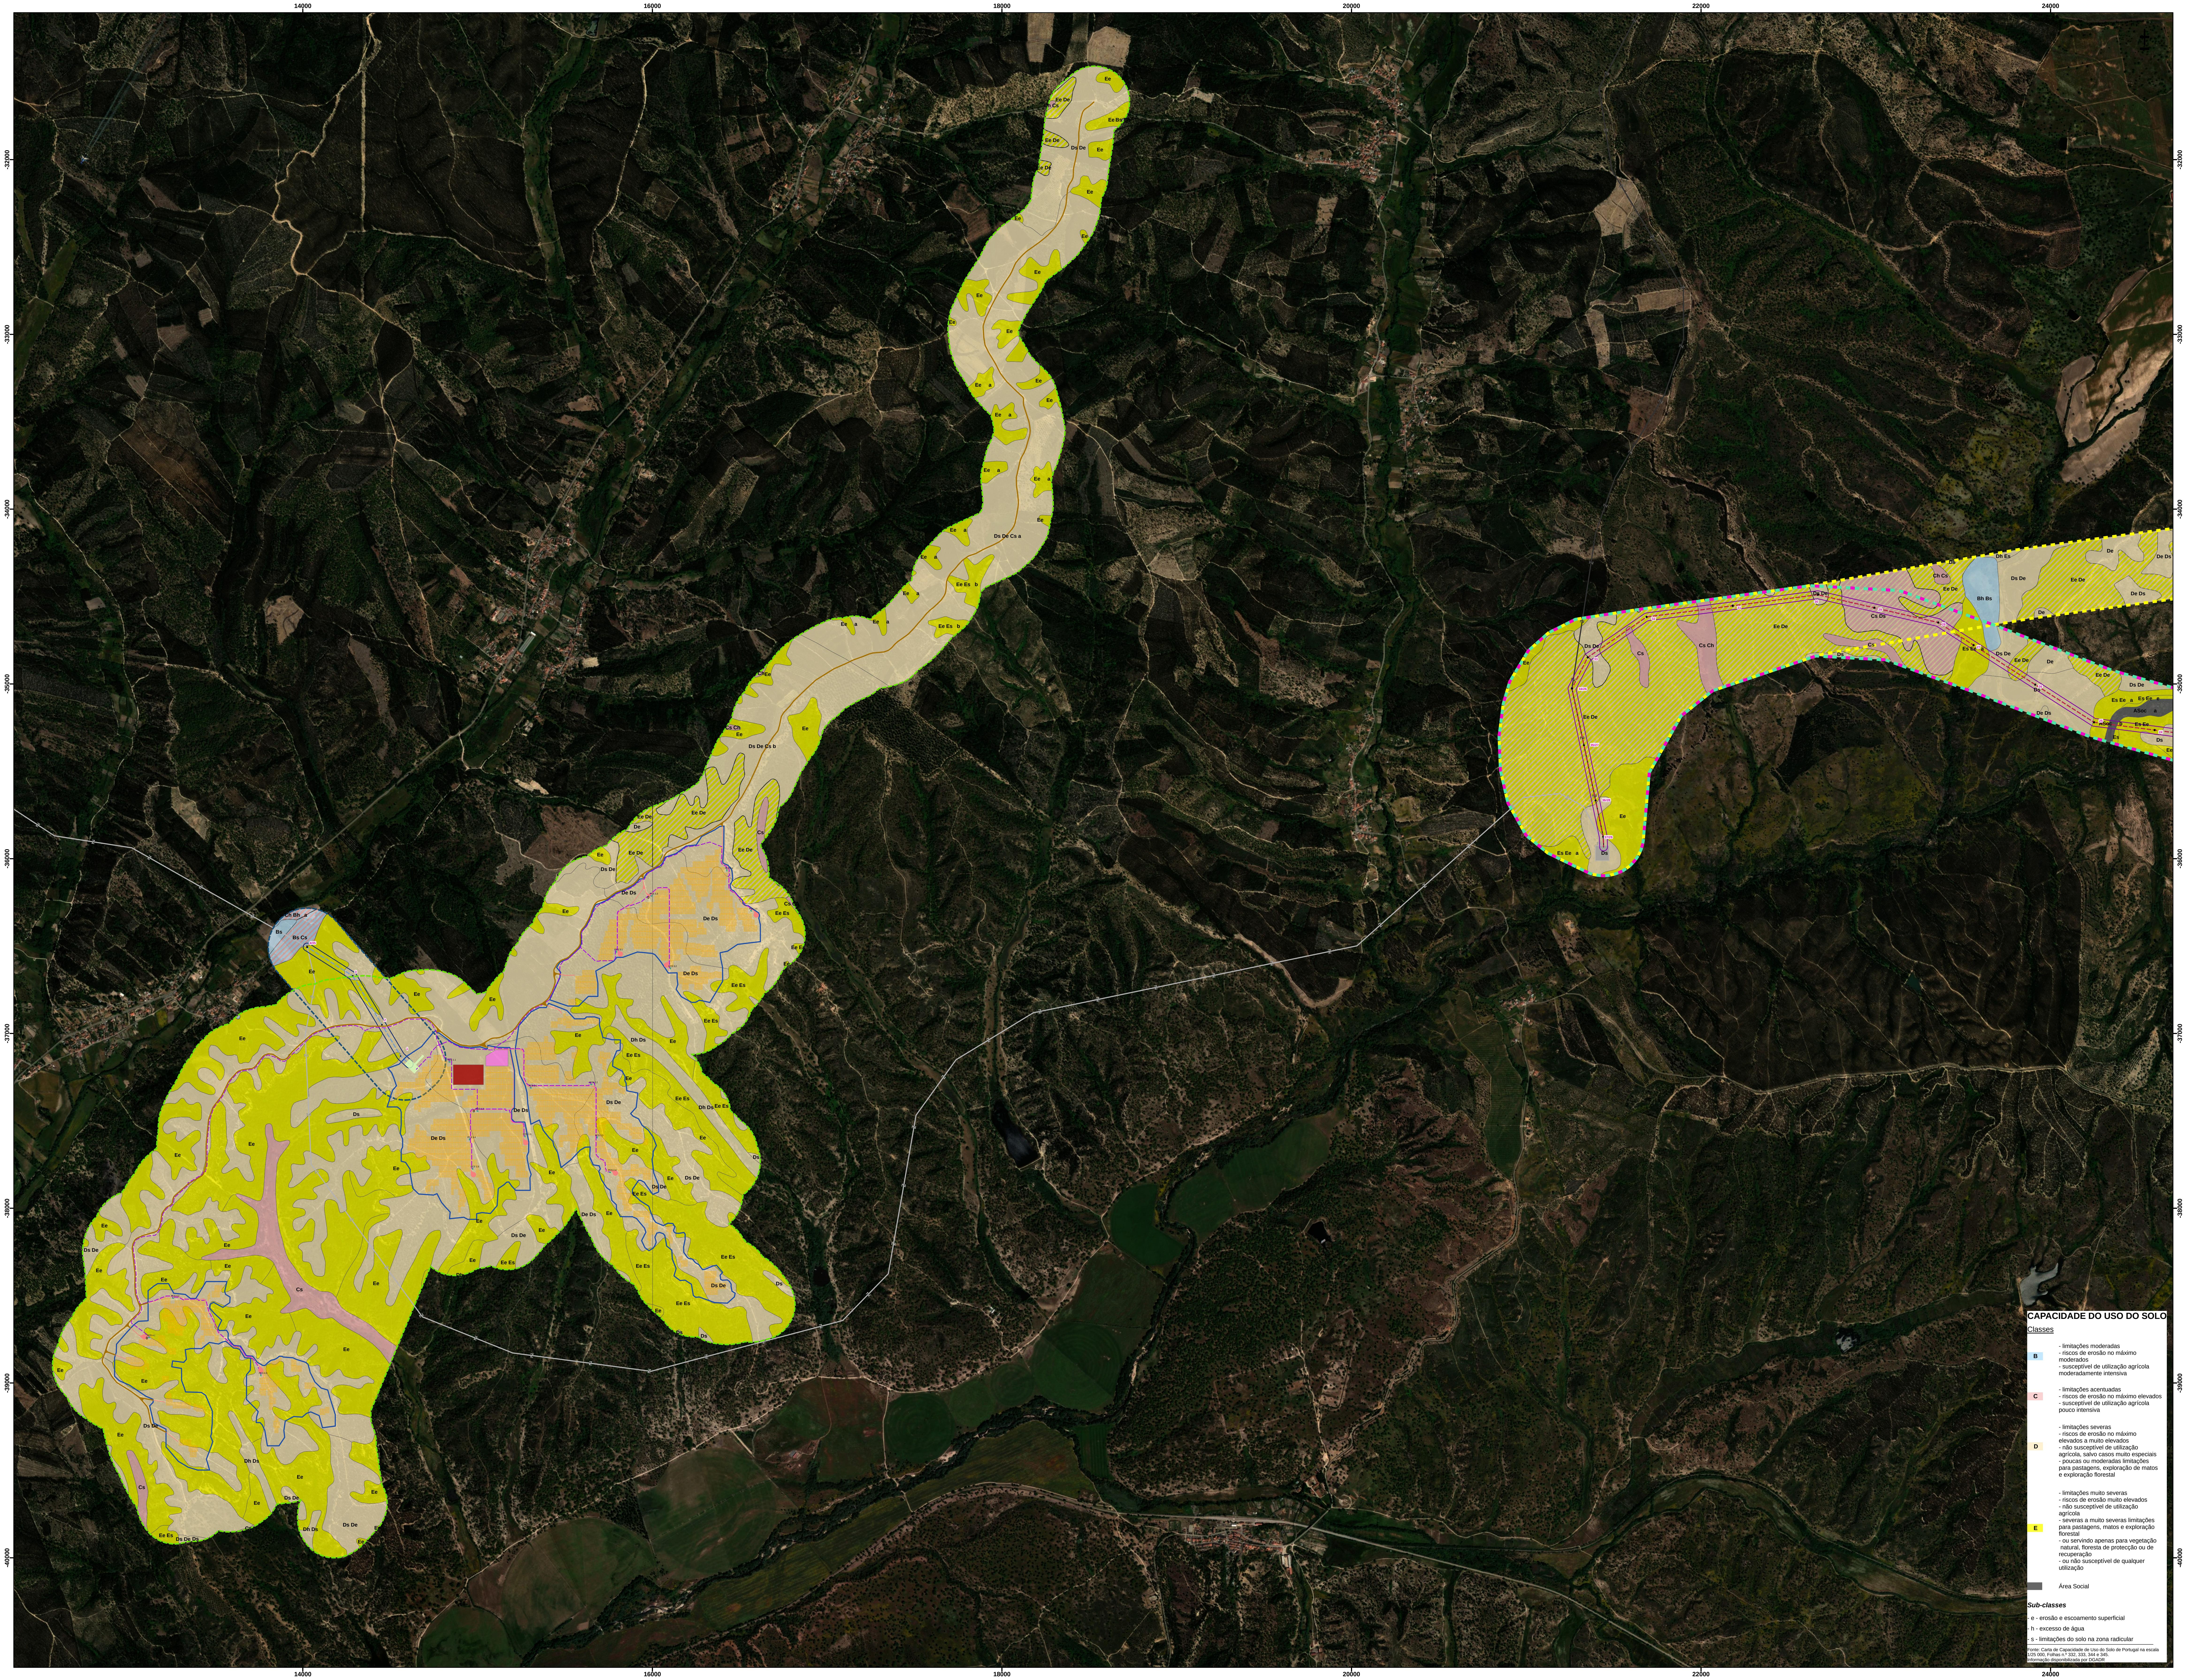
14000
16000
18000
20000
22000
24000
-32000
-33000
-34000
-35000
-36000
-37000
-38000
-39000
-40000
Ee
Ee De
Ds De
Ee Bs
Ee a
Ds De Cs a
Ee Es b
Ch Ee
Cs Ch
Ds De Cs b
Ee De
Cs
De
Ds De
De Ds
Ee Es
Cs Ch
Ch Bh a
Bs
Bs Cs
4/35
Ds
Dh Ds
Dh Ds Ee Es
Ee Es
Ds De Ds
Dh
Es Ee a
Dh Es
Ch Cs
Bh Bs
Cs Ds
Es Ee a
ASoc a
ASoc b
Es Ee
Es
Ds De
Dh Ds
37/29
36/28
35/27
34/26
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
0
500 m

CAPACIDADE DO USO DO SOLO

Classes

B	- limitações moderadas - riscos de erosão no máximo moderados - susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva
C	- limitações acentuadas - riscos de erosão no máximo elevados - susceptível de utilização agrícola pouco intensiva
D	- limitações severas - riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados - não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais - poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal
E	- limitações muito severas - riscos de erosão muito elevados - não susceptível de utilização agrícola - severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal - ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação - ou não susceptível de qualquer utilização
■	Área Social

Sub-classes

- e - erosão e escoamento superficial
- h - excesso de água
- s - limitações do solo na zona radicular

Fonte: Carta de Capacidade de Uso do Solo de Portugal na escala 1/25 000, Folhas n.º 332, 333, 344 e 345.
Informação disponibilizada por DGADR

Central Fotovoltaica de Helíade (CFH)

- Área de estudo da CFH (AE-CFH)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Vala de cabos MT
- Subestação da CFH e Edifício O&M
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Áreas de afetação temporária

- *Sitecamp*
- Área de apoio à obra

Linha Elétrica de 220 kV da CFH à SCM (LE-CFH.SCM)

Corredores Alternativos da Linha Elétrica (C.CFH.SCM)

- Corredor A
- Corredor B
- Corredor C
- Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção LE-CFH.SCM (45m; inclui também a FGC)

Central Fotovoltaica de Torre das Vargens (CFTV)

- Área de estudo da CFTV (AE-CFTV)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Sitecamp
- Subestação da CFTV e Edifício O&M
- Vala de cabos MT
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Projetos associados da CFTV

- Parque de baterias (BESS)

Linha Elétrica de 220 kV da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV.AP4/35)

- Corredor de estudo da linha elétrica
- Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção proteção LE-CFTV.AP4/35 (45m; inclui também a FGC)

Outros Elementos

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AIA (Centro Eletroprodutor do Pego)

- Subestação de Comenda (SCM)
- Traçado indicativo da LMAT (LE-CFA.SCM) (Estudo Prévio)
- Subestação de Atalaia (SAT)
- Traçado indicativo da LMAT (LE-SCM.PEC) (Estudo Prévio)

Fases utilizadas

- (a) - fase agropédica
- (d) - fase delgada
- (e) - fase espessa
- (h) - fase mal drenada
- (i) - fase inundável
- (p) - fase pedregosa

Fonte: Cartografia dos solos, à escala 1:25 000, do sul do território continental.
Informação disponibilizada por DGADR

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Limite de concelho

Fonte: DGT, CAOP 2023


Mação
Gavião
Abrantes
Crato
Folha 2
Folha 1
Ponte de Sor
Alter do Chão
Avis
BRAGANÇA
PORTO
AVEIRO
GUARDA
LEIRIA
CASTELO
PORTALEGRE
LISBOA
BEJA
FARO

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE

www.qd-eng.com

Cliente

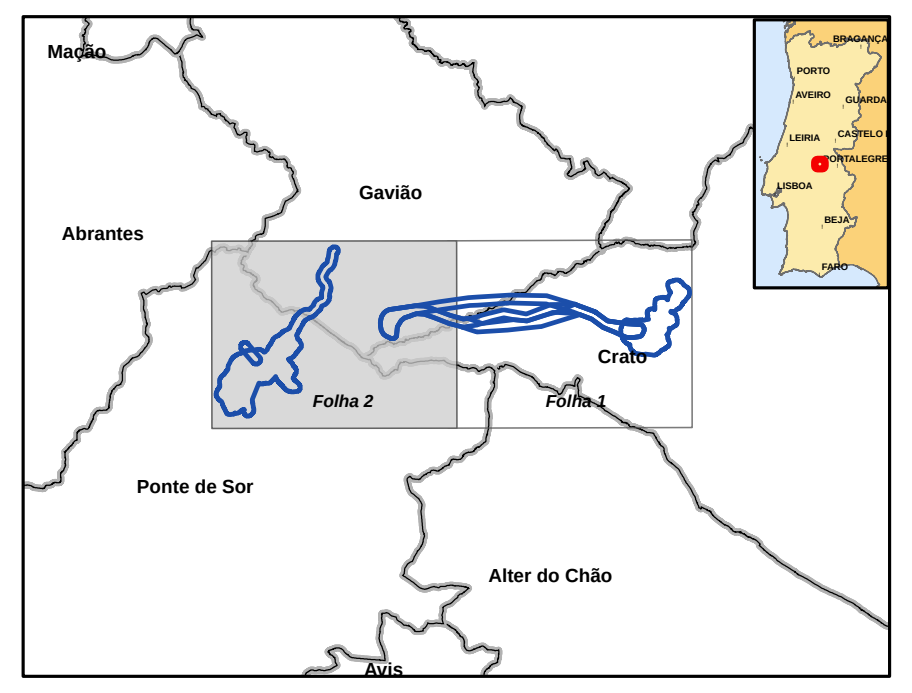endesa

Projeto

Projetos Solares de Helíade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Fase

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

CARTA DE CAPACIDADE DO USO DO SOLO

Escalas	1:12 000	Projetou:	Ana Cananão
Data:	Novembro 2024	Desenhou:	Nuno Vasconcelos
Processo:	T2023-396-093	Verificou:	Ana Cananão
Ficheiro:	11_2_PD_CapUsoSoloF2_EIA_R00	Aprovou:	Ilda Calçada

Desenho Nº

11.1

Folha 2 de 2 (A0)

Revisão

00

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763
Base cartográfica: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

SIG Ref.ª: QDEI\2022-174-00\01-PE ARANHAS\03-AMB\99-DES\12-EIA2