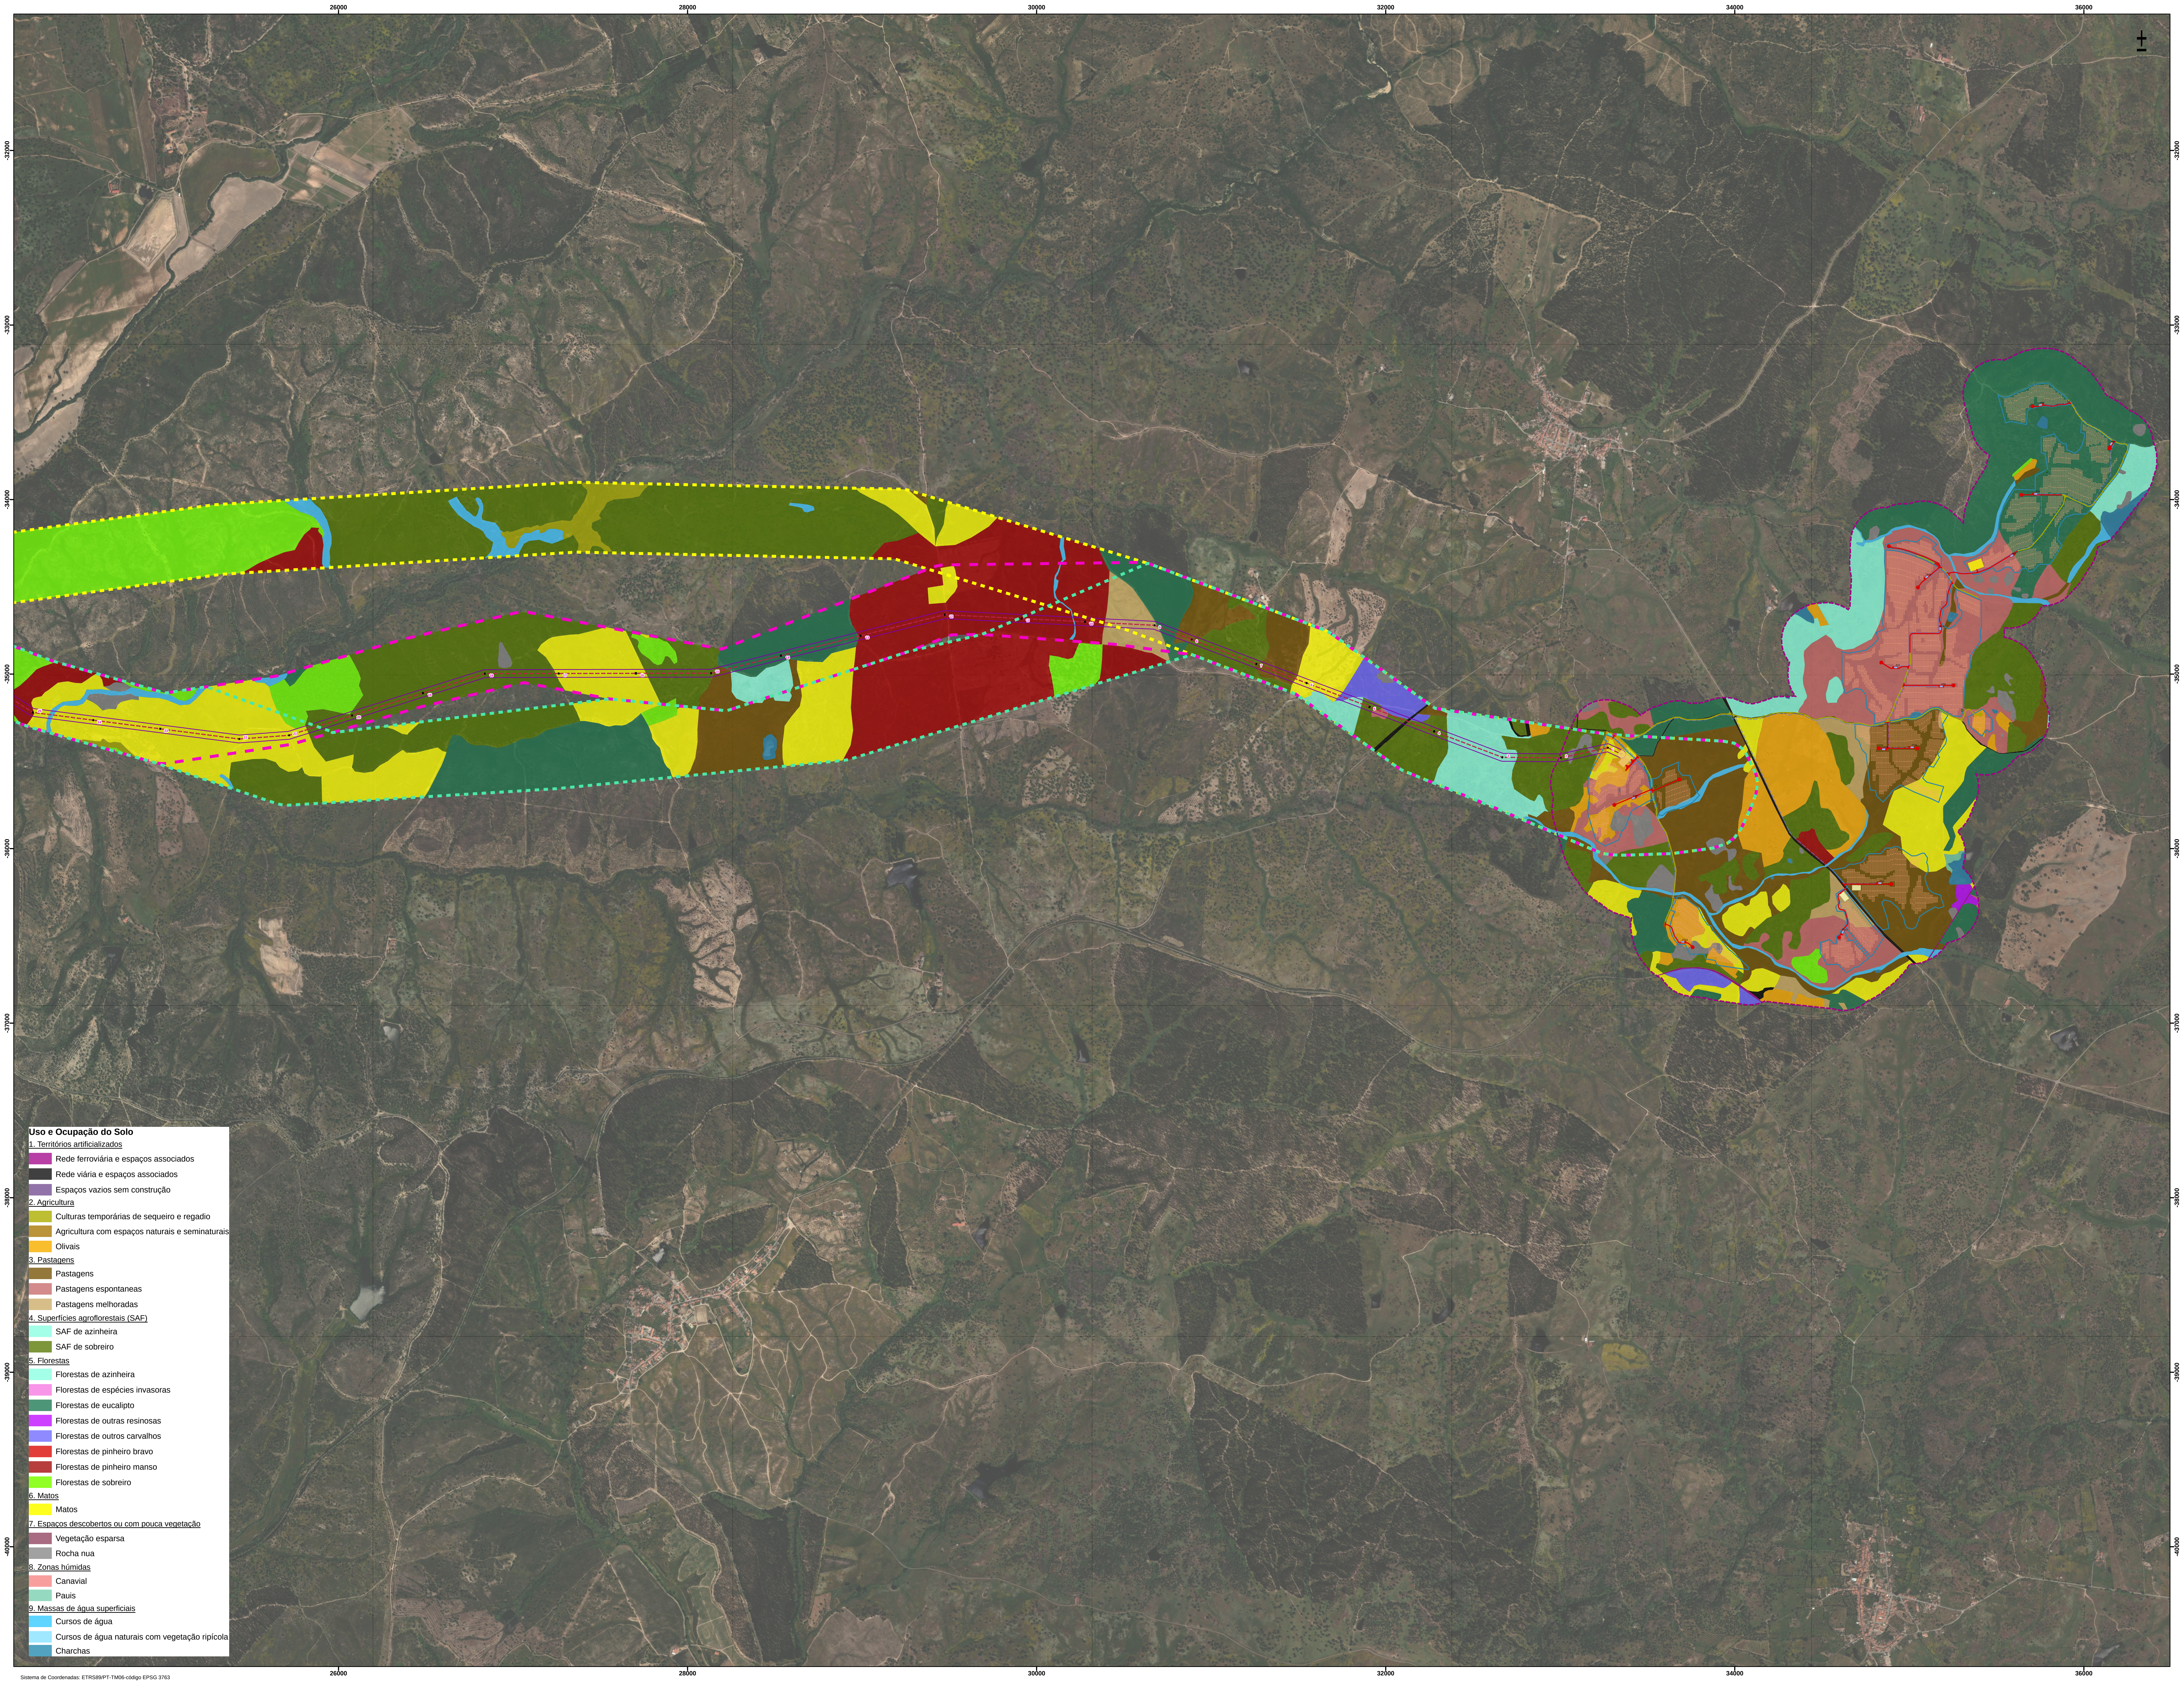

Uso e Ocupação do Solo

1. Territórios artificializados

Rede ferroviária e espaços associados

Rede viária e espaços associados

Espaços vazios sem construção

2. Agricultura

Culturas temporárias de sequeiro e regadio

Agricultura com espaços naturais e seminaturais

Olivais

3. Pastagens

Pastagens

Pastagens espontaneas

Pastagens melhoradas

4. Superfícies agroflorestais (SAF)

SAF de azinheira

SAF de sobreiro

5. Florestas

Florestas de azinheira

Florestas de espécies invasoras

Florestas de eucalipto

Florestas de outras resinosas

Florestas de outros carvalhos

Florestas de pinheiro bravo

Florestas de pinheiro manso

Florestas de sobreiro

6. Matos

Matos

7. Espaços descobertos ou com pouca vegetação

Vegetação esparsa

Rocha nua

8. Zonas húmidas

Canavial

Pauis

9. Massas de água superficiais

Cursos de água

Cursos de água naturais com vegetação ripícola

Charchas

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763
Base cartográfica: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

0 500 m

SIG Ref.ª: QDEIT2022-174-00\01-PE ARANHAS\03-AMB\99-DES\12-EIA2

Central Fotovoltaica de Helíade (CFH)

Área de estudo da CFH (AE-CFH)

Vedação

Módulos fotovoltaicos

Postos de transformação

Vala de cabos MT

Subestação da CFH e Edifício O&M

Torre Meteorológica

Acessos

A construir A beneficiar

Áreas de afetação temporária

Sitecamp Área de apoio à obra

Linha Elétrica de 220 kV da CFH à SCM (LE-CFH.SCM)

Corredores Alternativos da Linha Elétrica (C.CFH.SCM)

Corredor A Corredor B Corredor C

Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)

Faixa de proteção LE-CFH.SCM (45m; inclui também a FGC)

Central Fotovoltaica de Torre das Vargens (CFTV)

Área de estudo da CFTV (AE-CFTV)

Vedação

Módulos fotovoltaicos

Postos de transformação

Sitecamp

Subestação da CFTV e Edifício O&M

Vala de cabos MT

Torre Meteorológica

Acessos

A construir A beneficiar

Projetos associados da CFTV

Parque de baterias (BESS)

Linha Elétrica de 220 kV da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV.AP4/35)

Corredor de estudo da linha elétrica

Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)

Faixa de proteção proteção LE-CFTV.AP4/35 (45m; inclui também a FGC)

Outros Elementos

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AIA (Centro Eletroprodutor do Pego)

Subestação de Comenda (SCM)

Traçado indicativo da LMAT (LE-CFA.SCM) (Estudo Prévio)

Subestação de Atalaia (SAT)

Traçado indicativo da LMAT (LE-SCM.PEC) (Estudo Prévio)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

Limite de concelho

Fonte: DGT, CAOP 2023

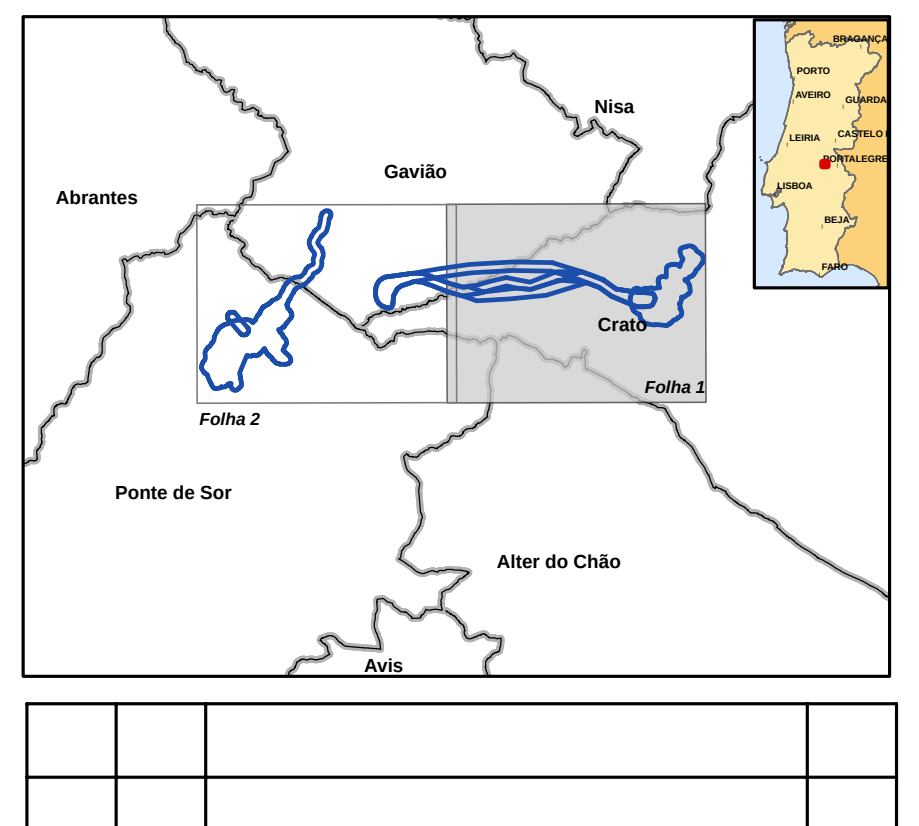

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE

www.qd-eng.com

Cliente

endesa

Projeto

Projetos Solares de Helíade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Fase

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Escalas	1:12 000	Projetou:	Ana Cananão
Data:	Novembro 2024	Desenhou:	Nuno Vasconcelos
Processo:	T2023-552-03	Verificou:	Ana Cananão
Ficheiro:	14_PD_OcupSoloF1_EIA_R00	Aprovou:	Ilda Calçada

Desenho Nº

14

Folha 1 de 2 (A0)

Revisão

00

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.