


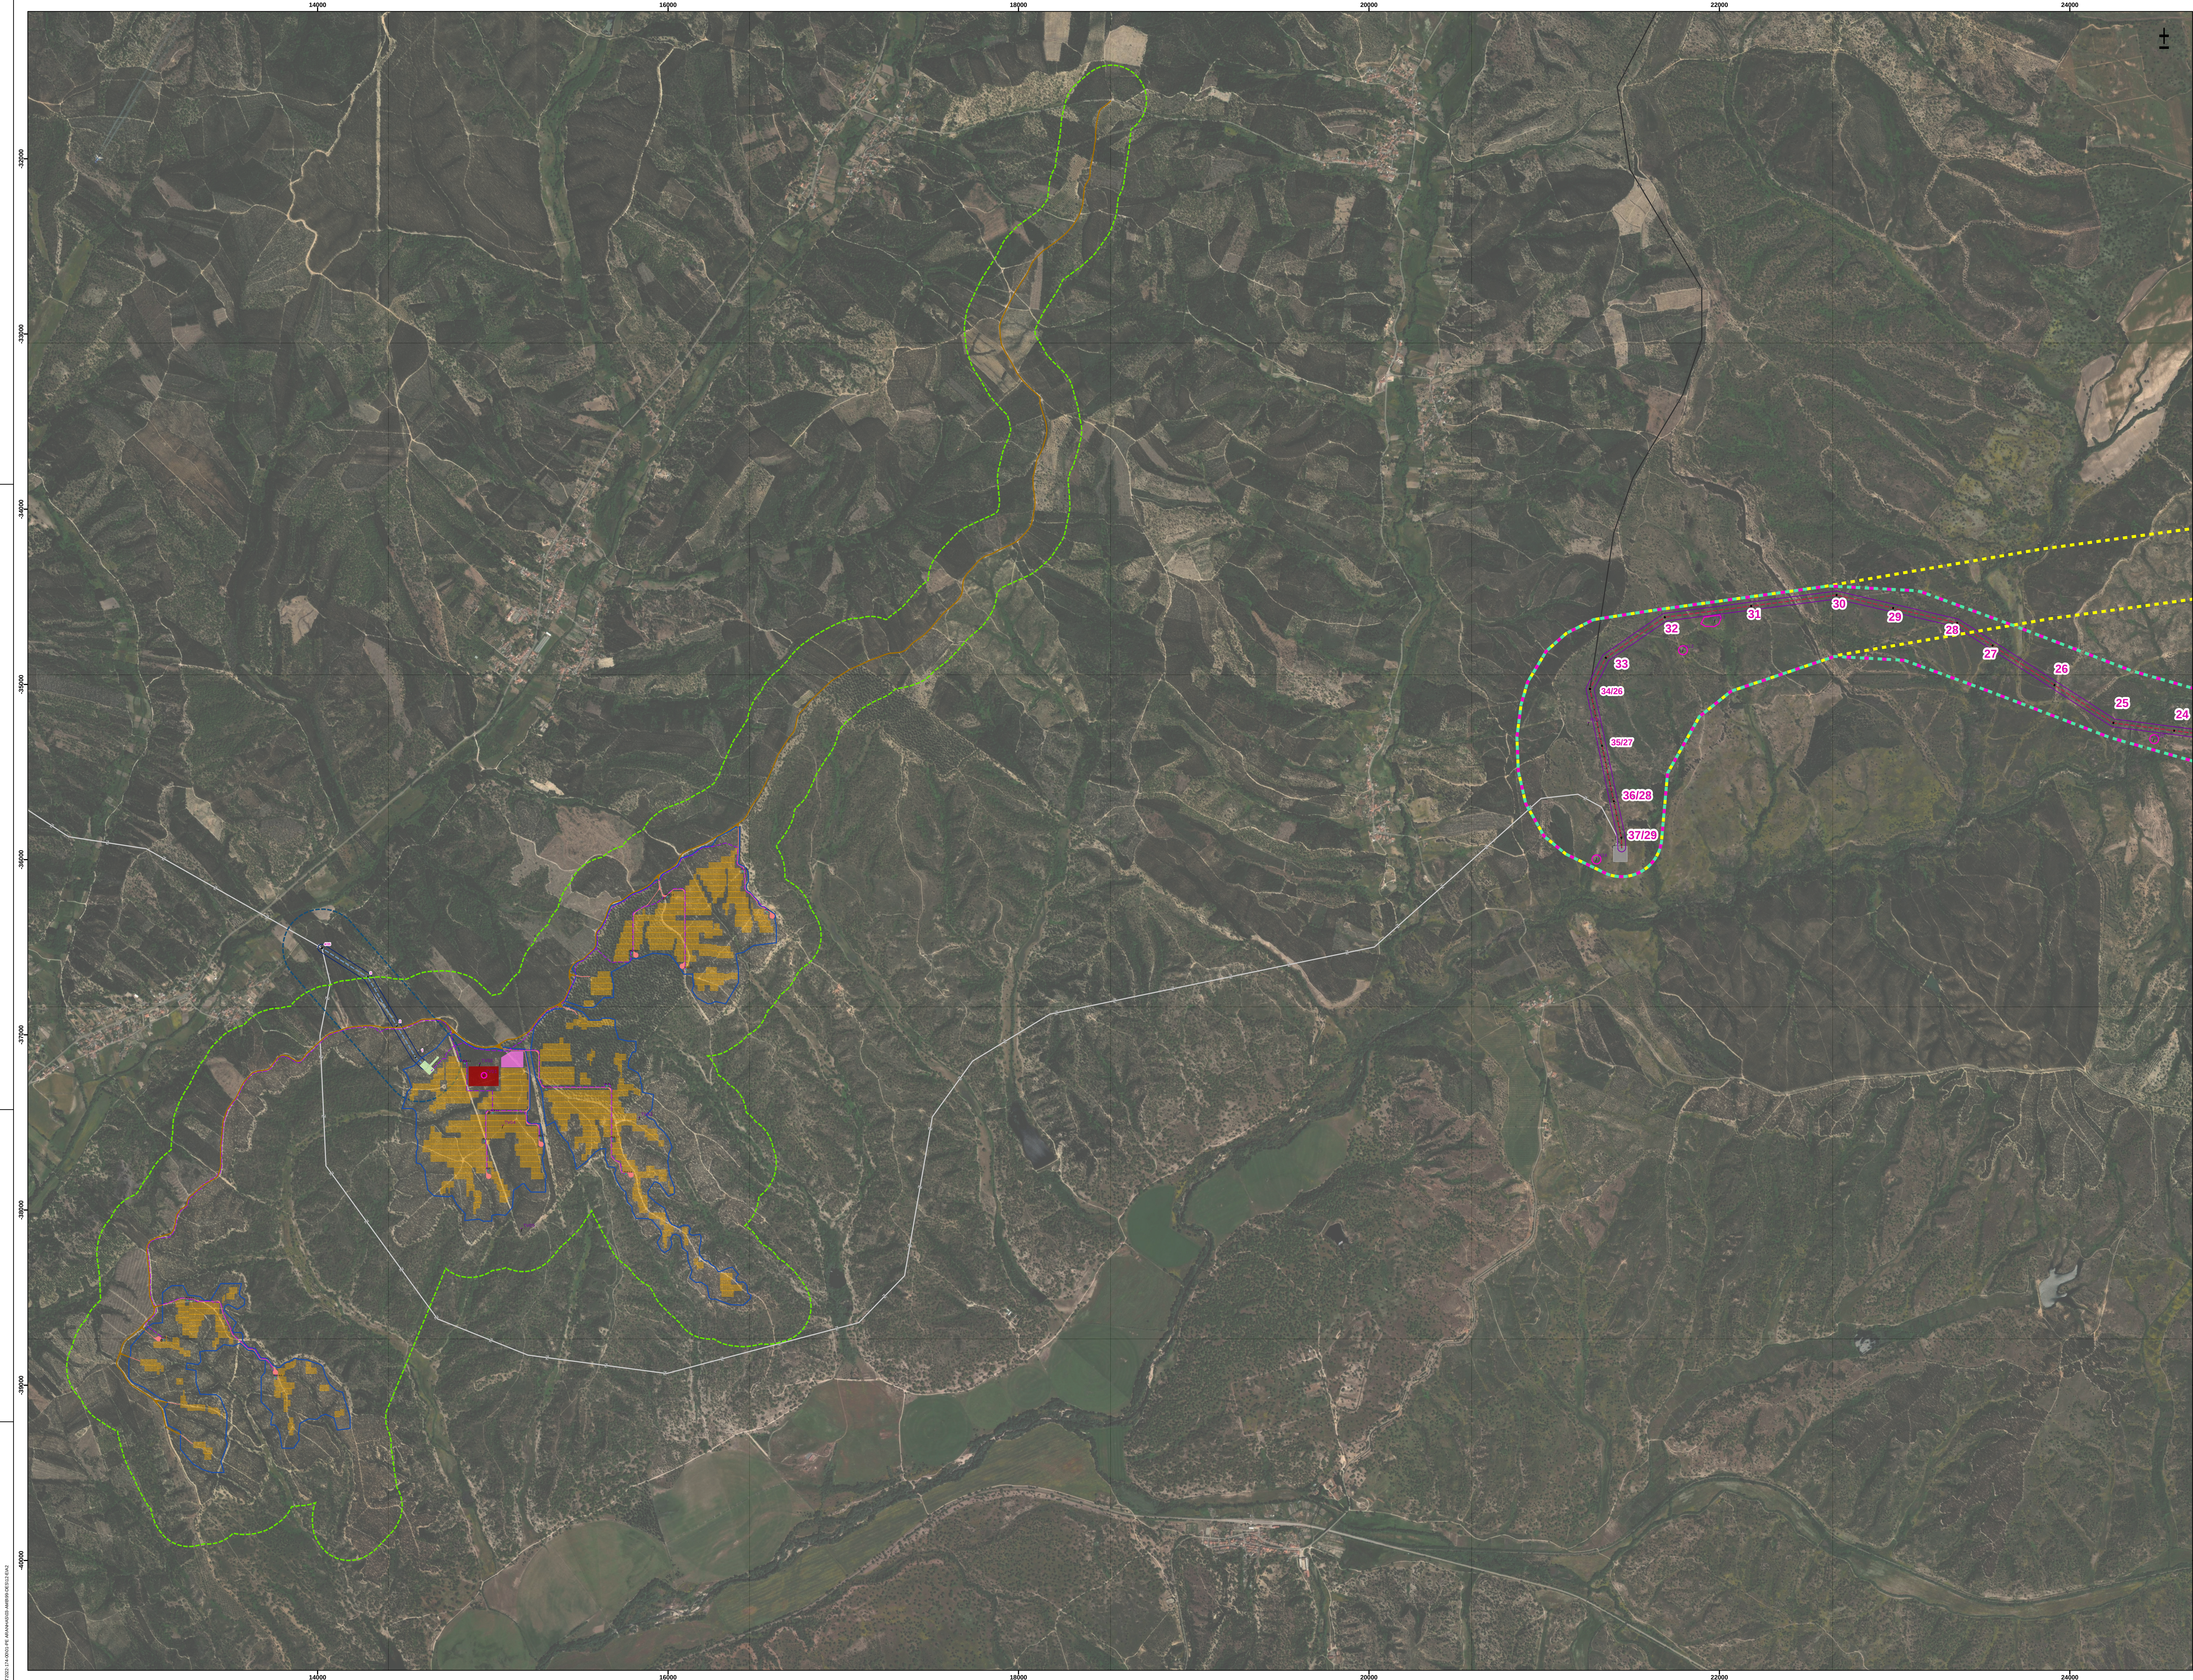

**Central Fotovoltaica de Heliade (CFH)**

- Área de estudo da CFH (AE-CFH)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Via de cabos MT
- Subestação da CFH e Edifício O&M
- Torre Meteorológica

**Acessos**

- A construir
- A beneficiar

**Áreas de alteração temporária**

- Sitecamp
- Área de apoio à obra

**Linha Elétrica de 220 kV da CFH à SCM (LE-CFH-SCM)**

**Corredores Alternativos da Linha Elétrica (C-CFH-SCM)**

- Corredor A
- Corredor B
- Corredor C

Trçado indicativo da linha elétrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)

Faixa de proteção LE-CFH-SCM (45m; inclui também a FGC)

**Central Fotovoltaica de Torre das Vargens (CFTV)**

- Área de estudo da CFTV (AE-CFTV)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Sitecamp
- Subestação da CFTV e Edifício O&M
- Via de cabos MT
- Torre Meteorológica

**Acessos**

- A construir
- A beneficiar

**Projetos associados da CFTV**

- Parque de baterias (BESS)

**Linha Elétrica de 220 kV da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV-AP4/35)**

- Corredor de estudo da linha elétrica
- Trçado indicativo da linha elétrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção proteção LE-CFTV-AP4/35 (45m; inclui também a FGC)

**Outros Elementos**

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AIA (Centro Eletrocondutor do Pingo)

- Subestação de Comenda (SCM)
- Trçado indicativo da LMAT (L-E-CFA-SCM) (Estudo Prévio)
- Subestação de Alataia (SAT)
- Trçado indicativo da LMAT (L-E-SCM-PEC) (Estudo Prévio)

**PATRIMÓNIO**

- Ocorrências patrimoniais
- Ocorrências (estruturas lineares)
- Área de salvaguarda das ocorrências patrimoniais

Fonte: INLCOO (2014)

**LIMITES ADMINISTRATIVOS**

Fonte: DGT, CADP 2023

| Rev. | Data | Descrição das alterações | Aprov. |
|------|------|--------------------------|--------|
|      |      |                          |        |

**QUADRANTE** [www.qd-eng.com](http://www.qd-eng.com)

Cliente

**endesa**

Projeto

**Projetos Solares de Heliade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)**

Para

**ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL**

**PROJETO DE EXECUÇÃO**

Designação

**APRESENTAÇÃO DO PROJETO**

|          |                              |             |                |
|----------|------------------------------|-------------|----------------|
| Exatidão | 1:10 000                     | Projeto     | Apresentação   |
| Data     | Novembro 2024                | Disciplina  | Nova Versão    |
| Processo | 1000-10000                   | Verificação | Assinada       |
| Ficheiro | 1_100_Apresentação_2_24_1008 | Aprovação   | Sem Assinatura |

Desenho Nº

**15.2**

15.2

100

100

Este documento é propriedade do Grupo Quadrante. Não poderá ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este documento é válido para consulta apenas e não constitui proposta.

0 500 m