


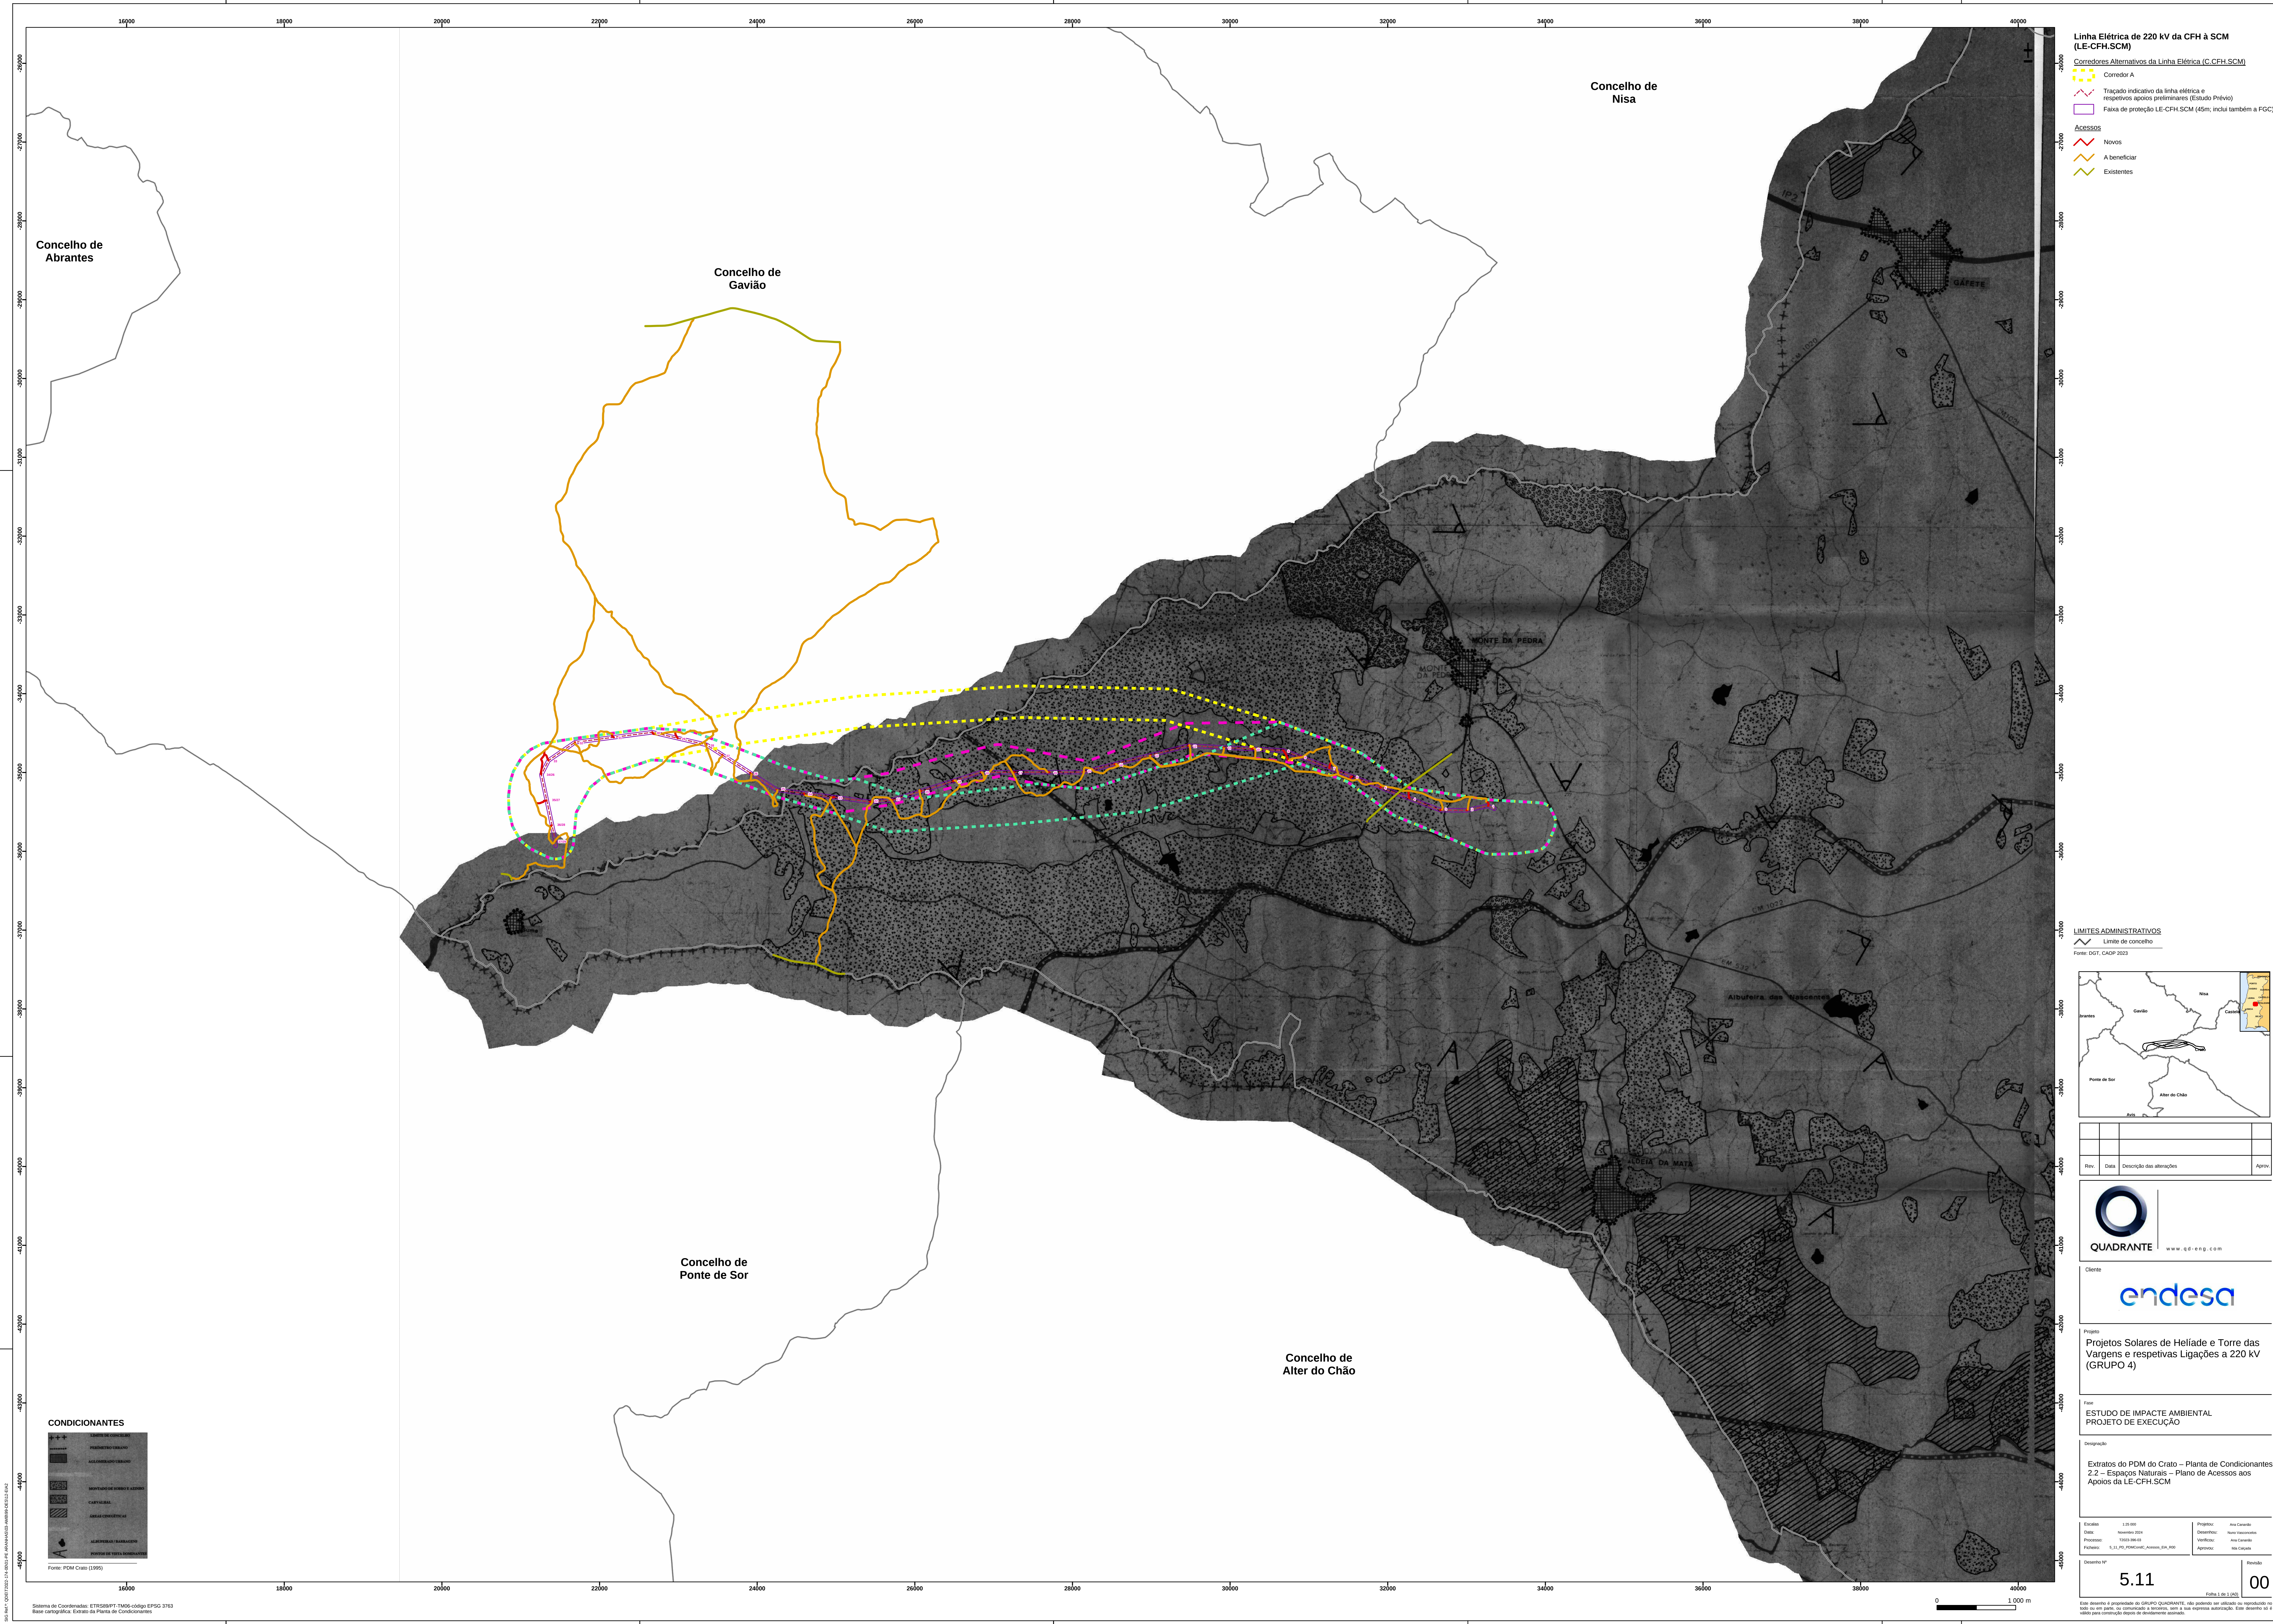


- Linha Elétrica de 220 kV da CFH à SCM (L.E.-CFH-SCM)**
- Corredor A
 - Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
 - Faixa de proteção L.E.-CFH-SCM (45m, inclui também a FGC)
- Acessos**
- Novos
 - A beneficiar
 - Existentes

LIMITES ADMINISTRATIVOS

Limite de concelho

Fonte: DGT, CACIP 2023

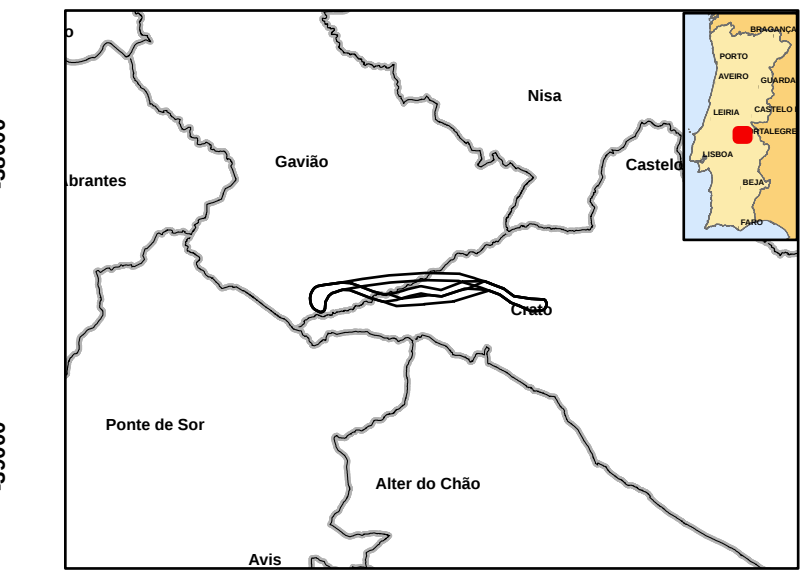

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



Projeto
Projetos Solares de Heliade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Para
**ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO**

Designação
Extratos do PDM do Crato – Planta de Condicionantes 2.2 – Espaços Naturais – Plano de Acessos aos Apoios da L.E.-CFH-SCM

Exatidão	1:25 000	Projeto	Ass. Carvalho
Data	Novembro 2024	Disciplina	Nova Versão
Processo	1000-2024-01	Verificação	Ass. Carvalho
Arquivo	5_11_20_25000_Crato_Apoios_220_2024	Aprovação	Ass. Carvalho

Desenho Nº **5.11** Folha 1 de 1 (05)

Este documento é propriedade do Grupo Quadrante. Não poderá ser utilizado ou reproduzido sem a autorização expressa do Grupo Quadrante. Este documento é válido para consulta apenas e não para reprodução.

