


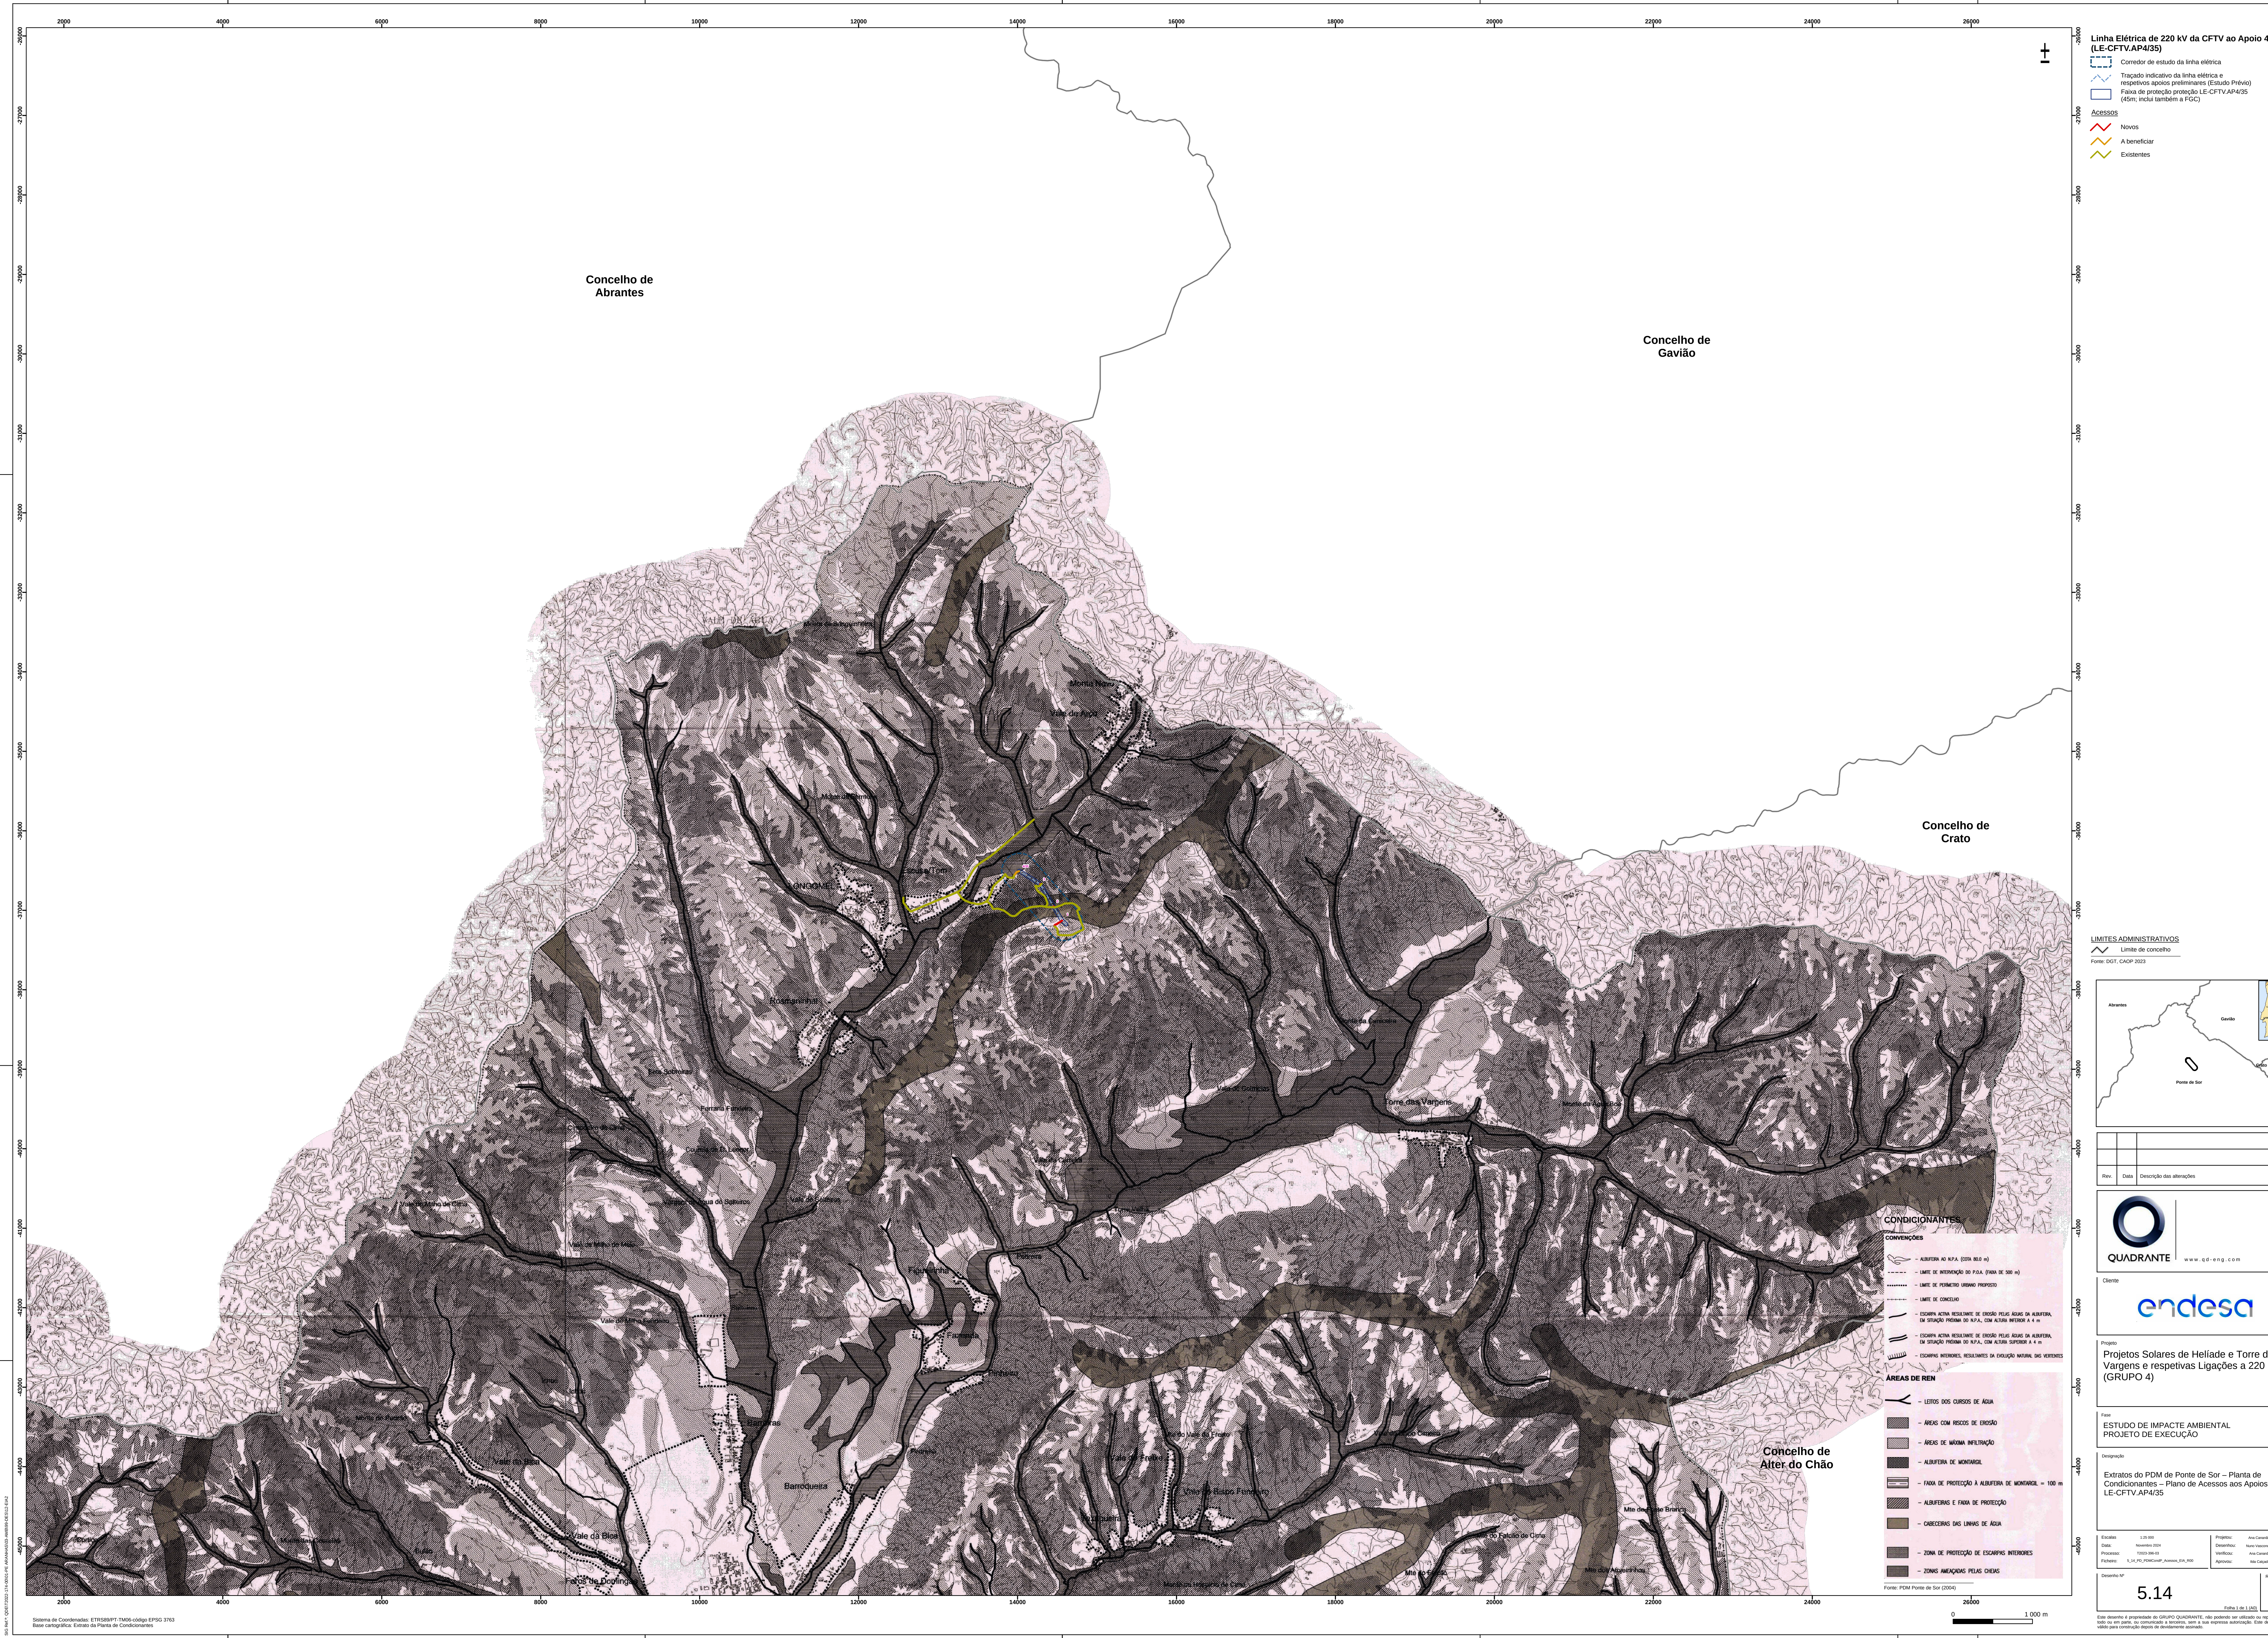

Linha Elétrica de 220 kV da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV.AP4/35)

- Corredor de estudo da linha elétrica
- Tracção indicativa da linha elétrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de protecção protecção LE-CFTV.AP4/35 (45m, inclui também a FGC)


Acessos

- Novos
- A beneficiar
- Existentes

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Limite de concelho

Fonte: DGT, CACIP 2023

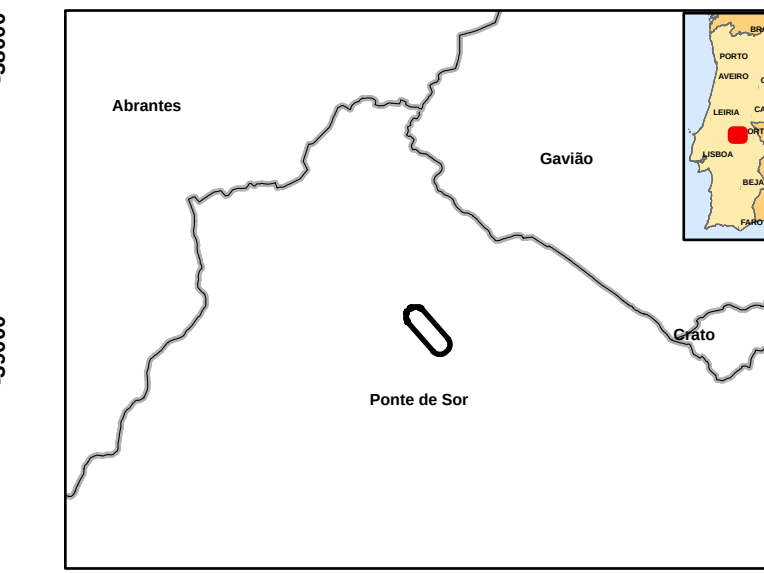

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.



endesa

Projeto
Projetos Solares de Heliade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Fase
**ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO**

Designação
Extratos do PDM de Ponte de Sor – Planta de Condicionantes – Plano de Acessos aos Apoios da LE-CFTV.AP4/35

Exatidão	1:25 000	Projeto	Ass. Carvalho
Data	Novembro 2024	Disciplina	Nova Versão
Processo	17020-2024-01	Intervenção	Ass. Carvalho
Projeto	5_14_P0_15000_CFTV_Apoio_4_35	Aprovação	Ass. Carvalho

Desenho Nº
5.14

Folha 1 de 1 (05)

00

Este documento é propriedade do Grupo QUADRANTE. Não poderá ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este documento só é válido para consulta depois de devidamente assinado.