


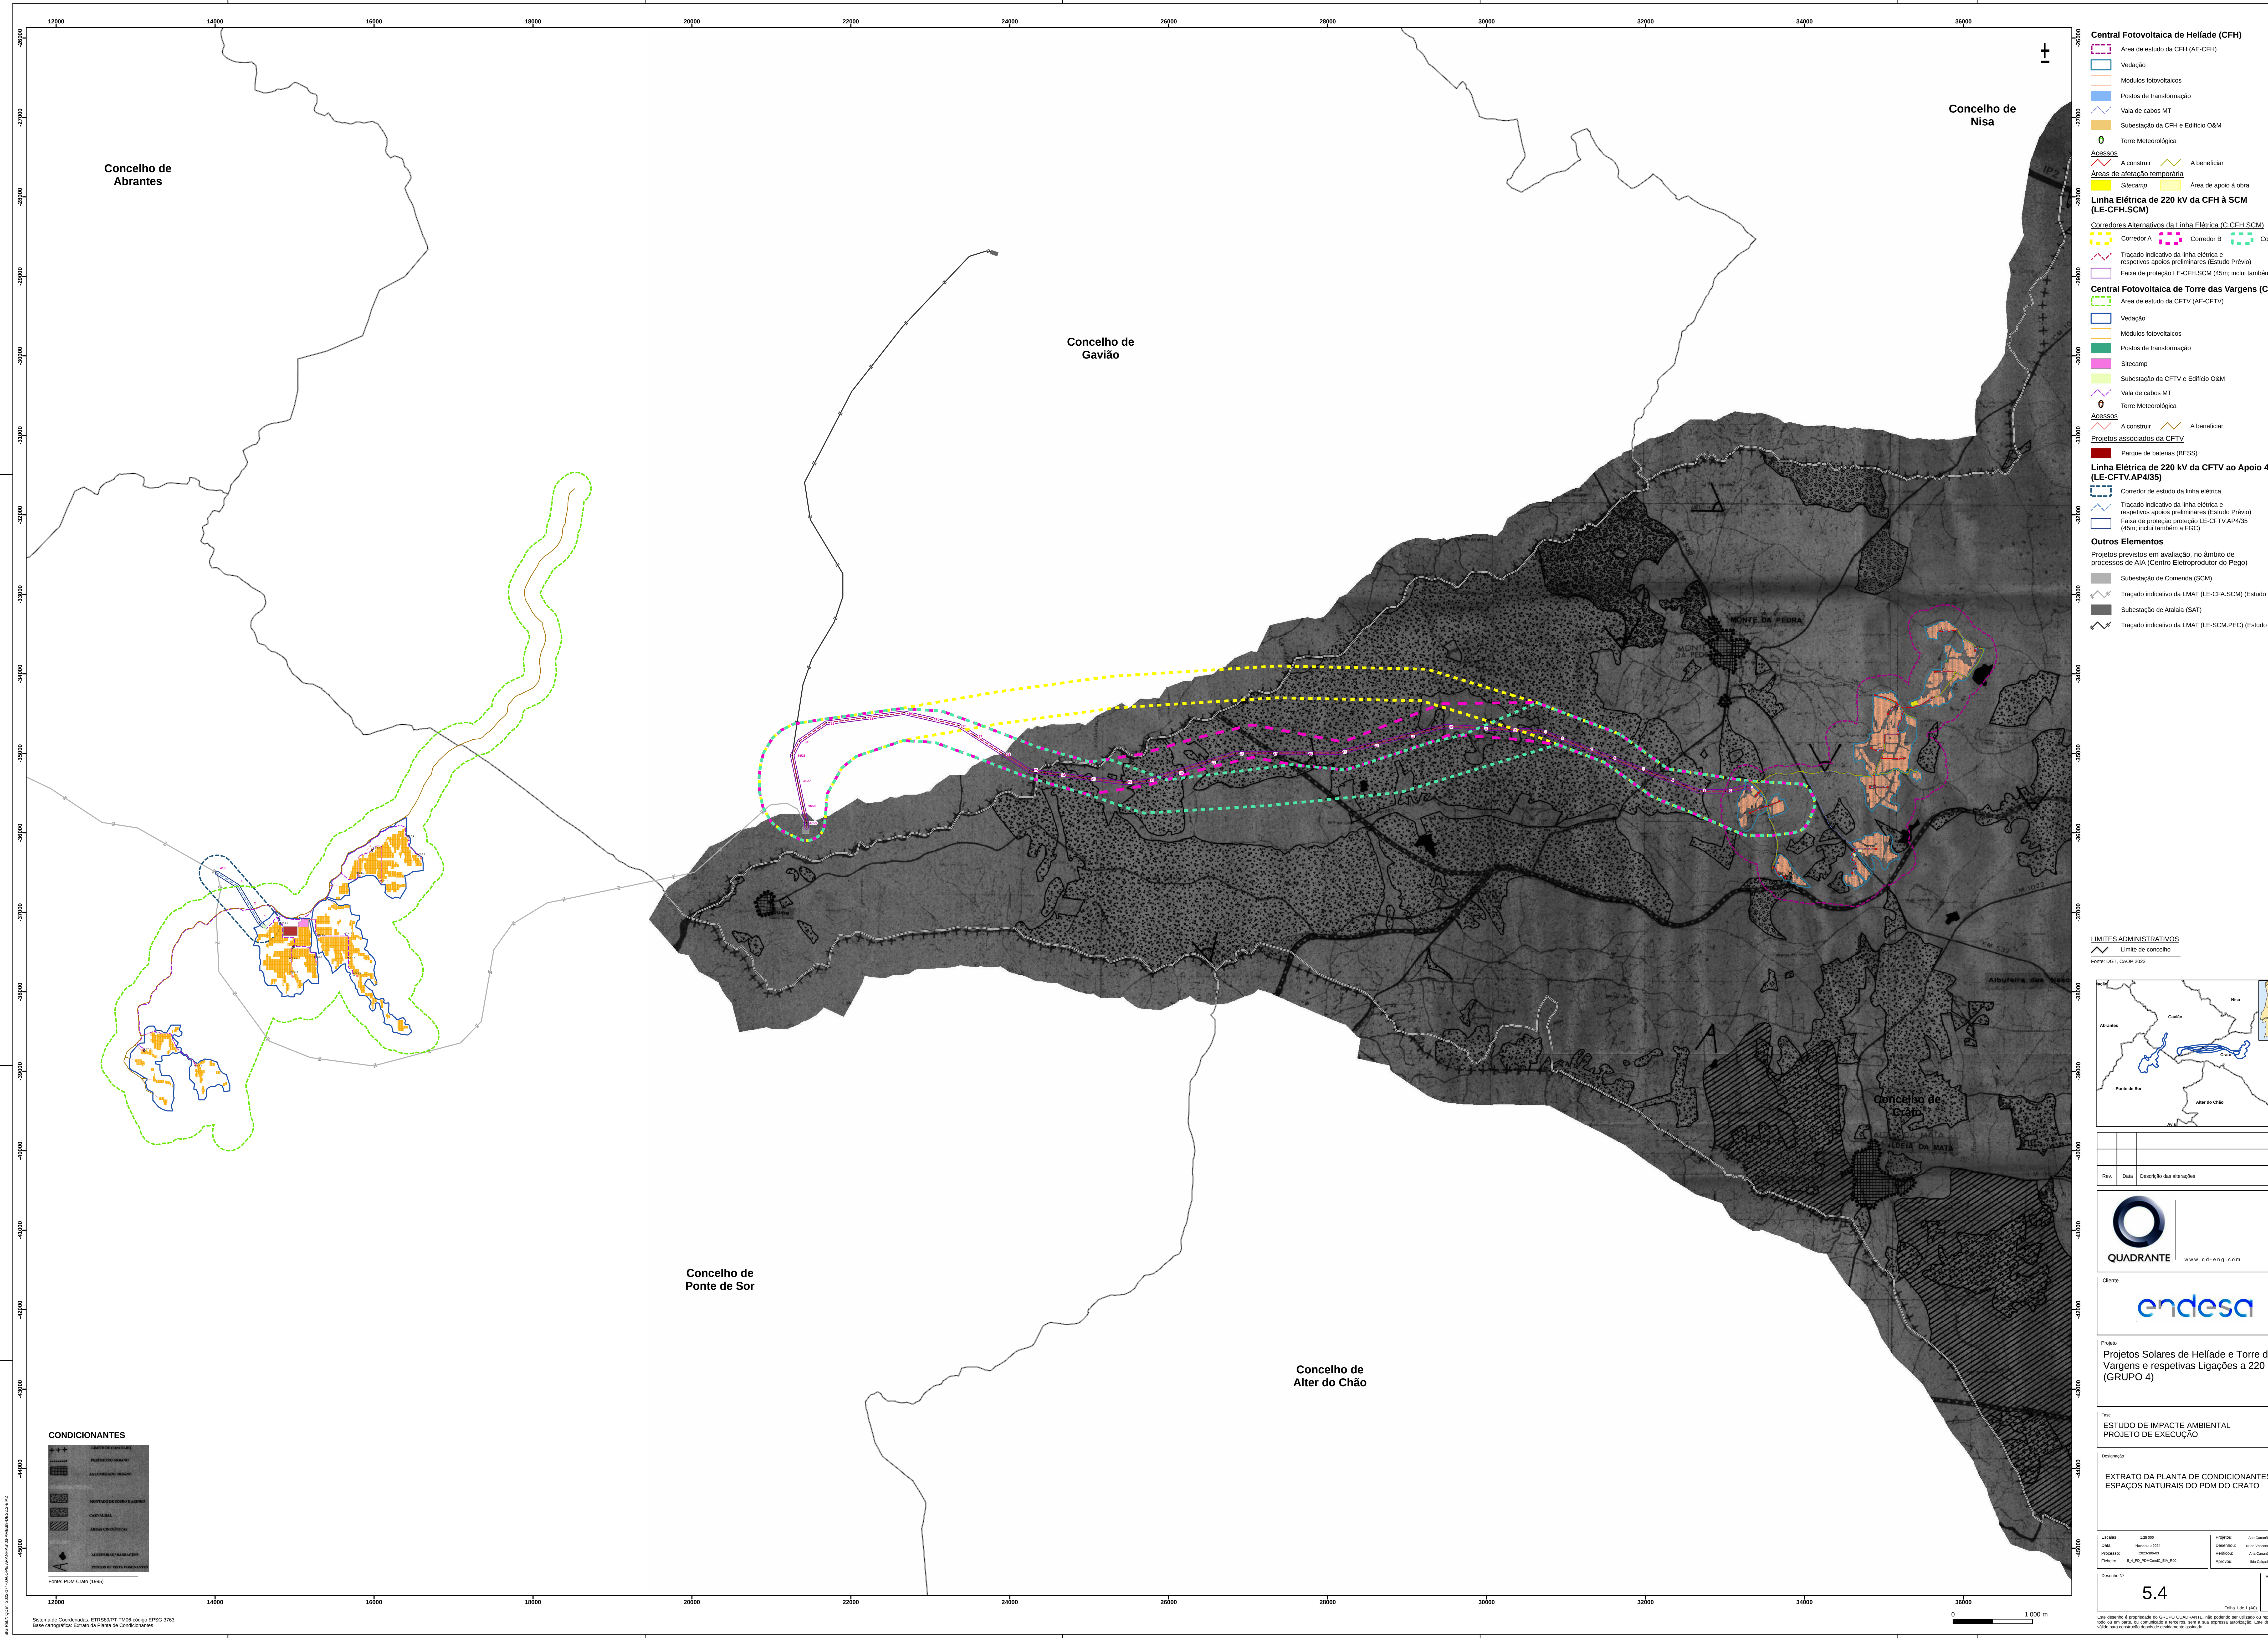

Central Fotovoltaica de Heliade (CFH)

- Área de estudo da CFH (AE-CFH)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Vala de cabos MT
- Subestação da CFH e Edifício O&M
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Áreas de alteração temporária

- Sítio camp
- Área de apoio à obra

Linha Elétrica de 220 kV da CFH à SCM (LE-CFH-SCM)

Corredores Alternativos da Linha Elétrica (C-CFH-SCM)

- Corredor A
- Corredor B
- Corredor C

- Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção proteção LE-CFH-SCM (45m; inclui também a FGC)

Central Fotovoltaica de Torre das Vargens (CFTV)

- Área de estudo da CFTV (AE-CFTV)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Sítio camp
- Subestação da CFTV e Edifício O&M
- Vala de cabos MT
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Projetos associados da CFTV

- Parque de baterias (BESS)

Linha Elétrica de 220 kV da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV-AP4/35)

- Corredor de estudo da linha elétrica
- Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção proteção LE-CFTV-AP4/35 (45m; inclui também a FGC)

Outros Elementos

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AIA (Centro Eletroprodutor do Pego)

- Subestação de Comenda (SCM)
- Traçado indicativo da LMAT (LE-CFA-SCM) (Estudo Prévio)
- Subestação de Alaiáia (SAT)
- Traçado indicativo da LMAT (LE-SCM-PEC) (Estudo Prévio)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Limite de concelho

Fonte: DGT, CAOP 2023

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE

www.qd-eng.com

Cliente

Projeto

Projetos Solares de Heliade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Fase

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES - ESPAÇOS NATURAIS DO PDM DO CRATO

Exatidão	1:25 000	Projeto	Área Censada
Data	Novembro 2024	Disciplina	Nova Versão
Processo	1000-2024	Validação	Área Censada
Ficheiro	5_4_F0_PDM-CRATO_C4_000	Aprovação	Não Censada

Desenho Nº

5.4

00

Este documento é propriedade do Grupo QUADRANTE. Não poderá ser utilizado ou reproduzido, total ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este documento só é válido para consulta depois de devidamente aprovado.

1:000 m

CONDICIONANTES

Fonte: PDM Crato (1995)

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM00-código EPSG 31463
Base cartográfica: Sntes da Planta de Condicionantes