


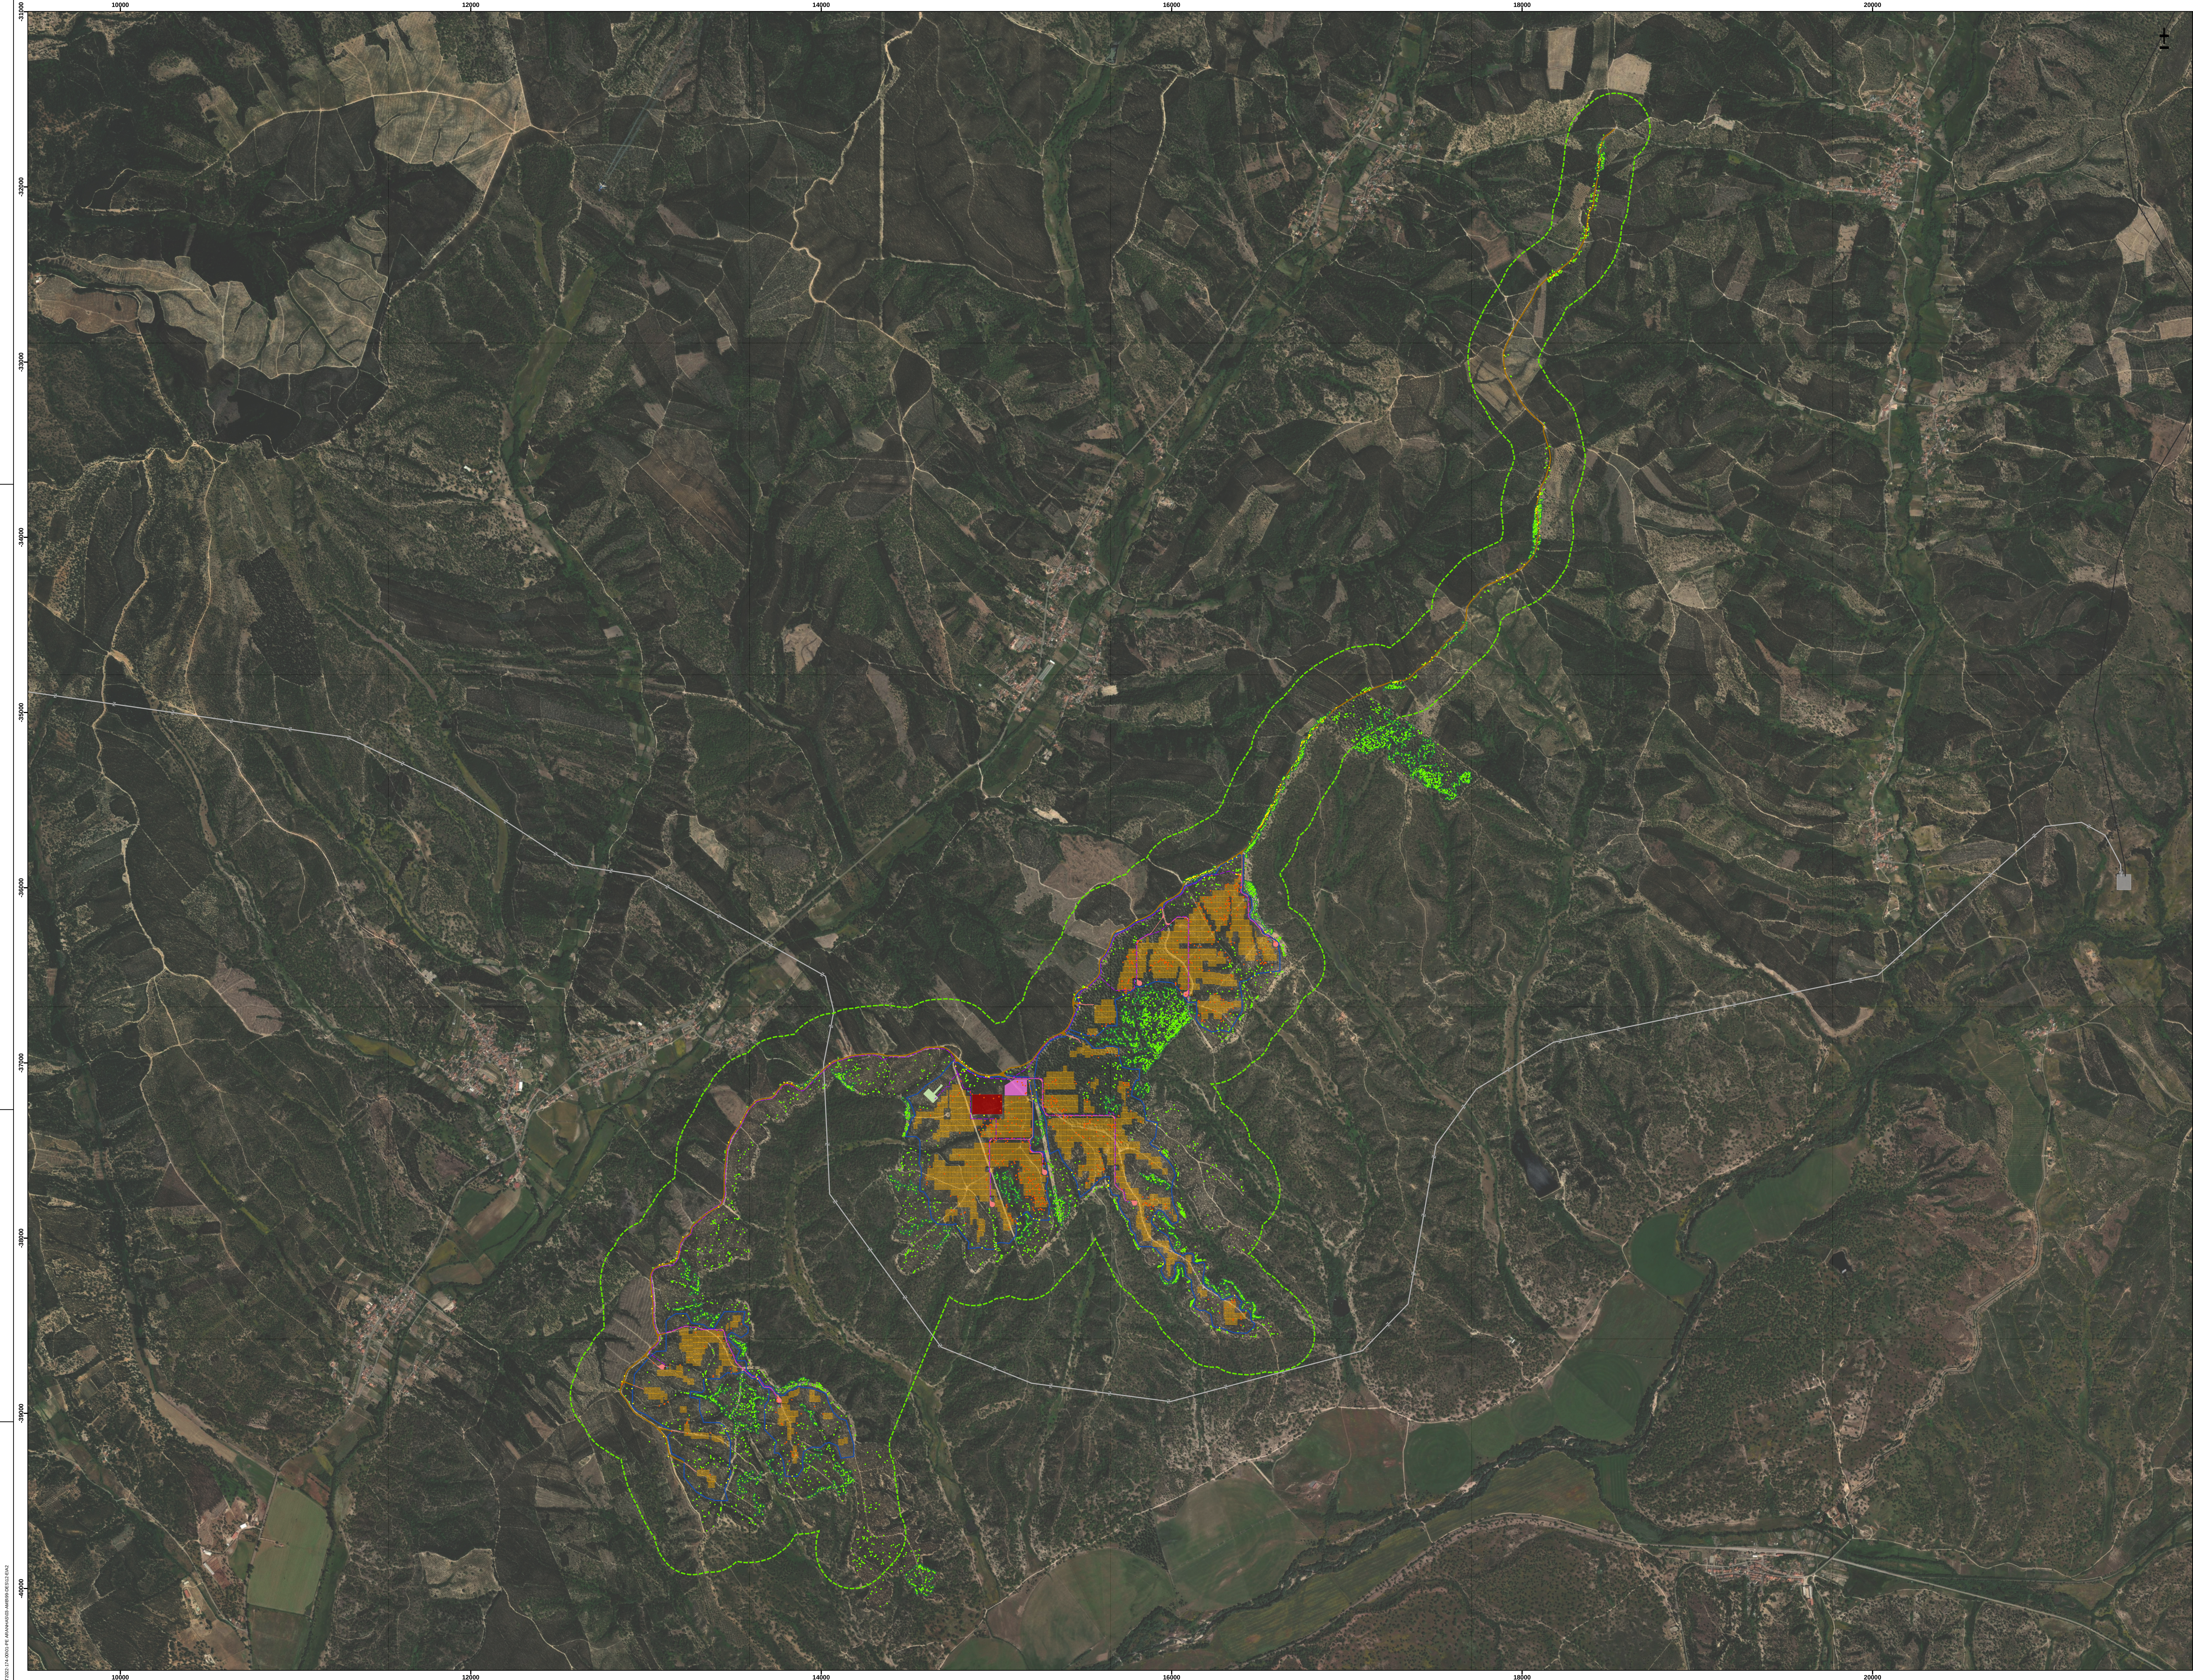

Central Fotovoltaica de Heliade (CFH)

- Área de estudo da CFH (AE-CFH)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Vale de cabos MT
- Subestação da CFH e Edifício O&M
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Áreas de afetação temporária

- Sitcamp
- Área de apoio à obra

Linha Elétrica de 220 kV da CFH à SCM (LE-CFH-SCM)

Corredores Alternativos da Linha Elétrica (C-CFH-SCM)

- Corredor A
- Corredor B
- Corredor C

Trçado indicativo da linha elétrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)

- Faixa de proteção LE-CFH-SCM (45m; inclui também a FGC)

Central Fotovoltaica de Torre das Vargens (CFTV)

- Área de estudo da CFTV (AE-CFTV)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Sitcamp
- Subestação da CFTV e Edifício O&M
- Vale de cabos MT
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Projetos associados da CFTV

- Parque de baterias (BESS)

Linha Elétrica de 220 kV da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV-AP4/35)

- Corredor de estudo da linha elétrica
- Trçado indicativo da linha elétrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção proteção LE-CFTV-AP4/35 (45m; inclui também a FGC)

Outros Elementos

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AIA (Centro Eletroprodutor do Pego)

- Subestação de Comenda (SCM)
- Trçado indicativo da LMAT (LE-CFA-SCM) (Estudo Prévio)
- Subestação de Atalaia (SAT)
- Trçado indicativo da LMAT (LE-SCM-PEC) (Estudo Prévio)

IDENTIFICAÇÃO DA AFETAÇÃO DE QUERCINEAS

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AIA (Centro Eletroprodutor do Pego)

- Sem afetação
- Afetação Indireta
- Afetação Direta
- Povoamentos de quercineas

Fonte: Google (2020)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Limite de concelho

Fonte: IGN, CADP 2023

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE www.qd-eng.com

Cliente

Projeto

Projetos Solares de Heliade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Para

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

IDENTIFICAÇÃO DA AFETAÇÃO DE QUERCINEAS COM ALTURA SUPERIOR A 1 METRO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE TORRE DAS VARGENS

Exatidão	1:10 000	Projeto	Revisão
Data	Novembro 2024	Disciplina	Nova Versão
Processo	0000-0000	Verificação	Assinada
Ficheiro	8.3.2_FIC_Quercineas_CFA_980	Aprovação	Assinada

Desenho Nº

8.3.2

Revista

00

Este desenho é propriedade do Grupo Quadrante. Não poderá ser utilizado ou reproduzido sem a autorização expressa do Grupo Quadrante. Este desenho só é válido para o projeto de execução de obras.

Fonte: L 1/001

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM00-código EPSG:31433
Base cartográfica: SRTM30plus, SRTM30plus, SRTM30plus, SRTM30plus

0 500 m