


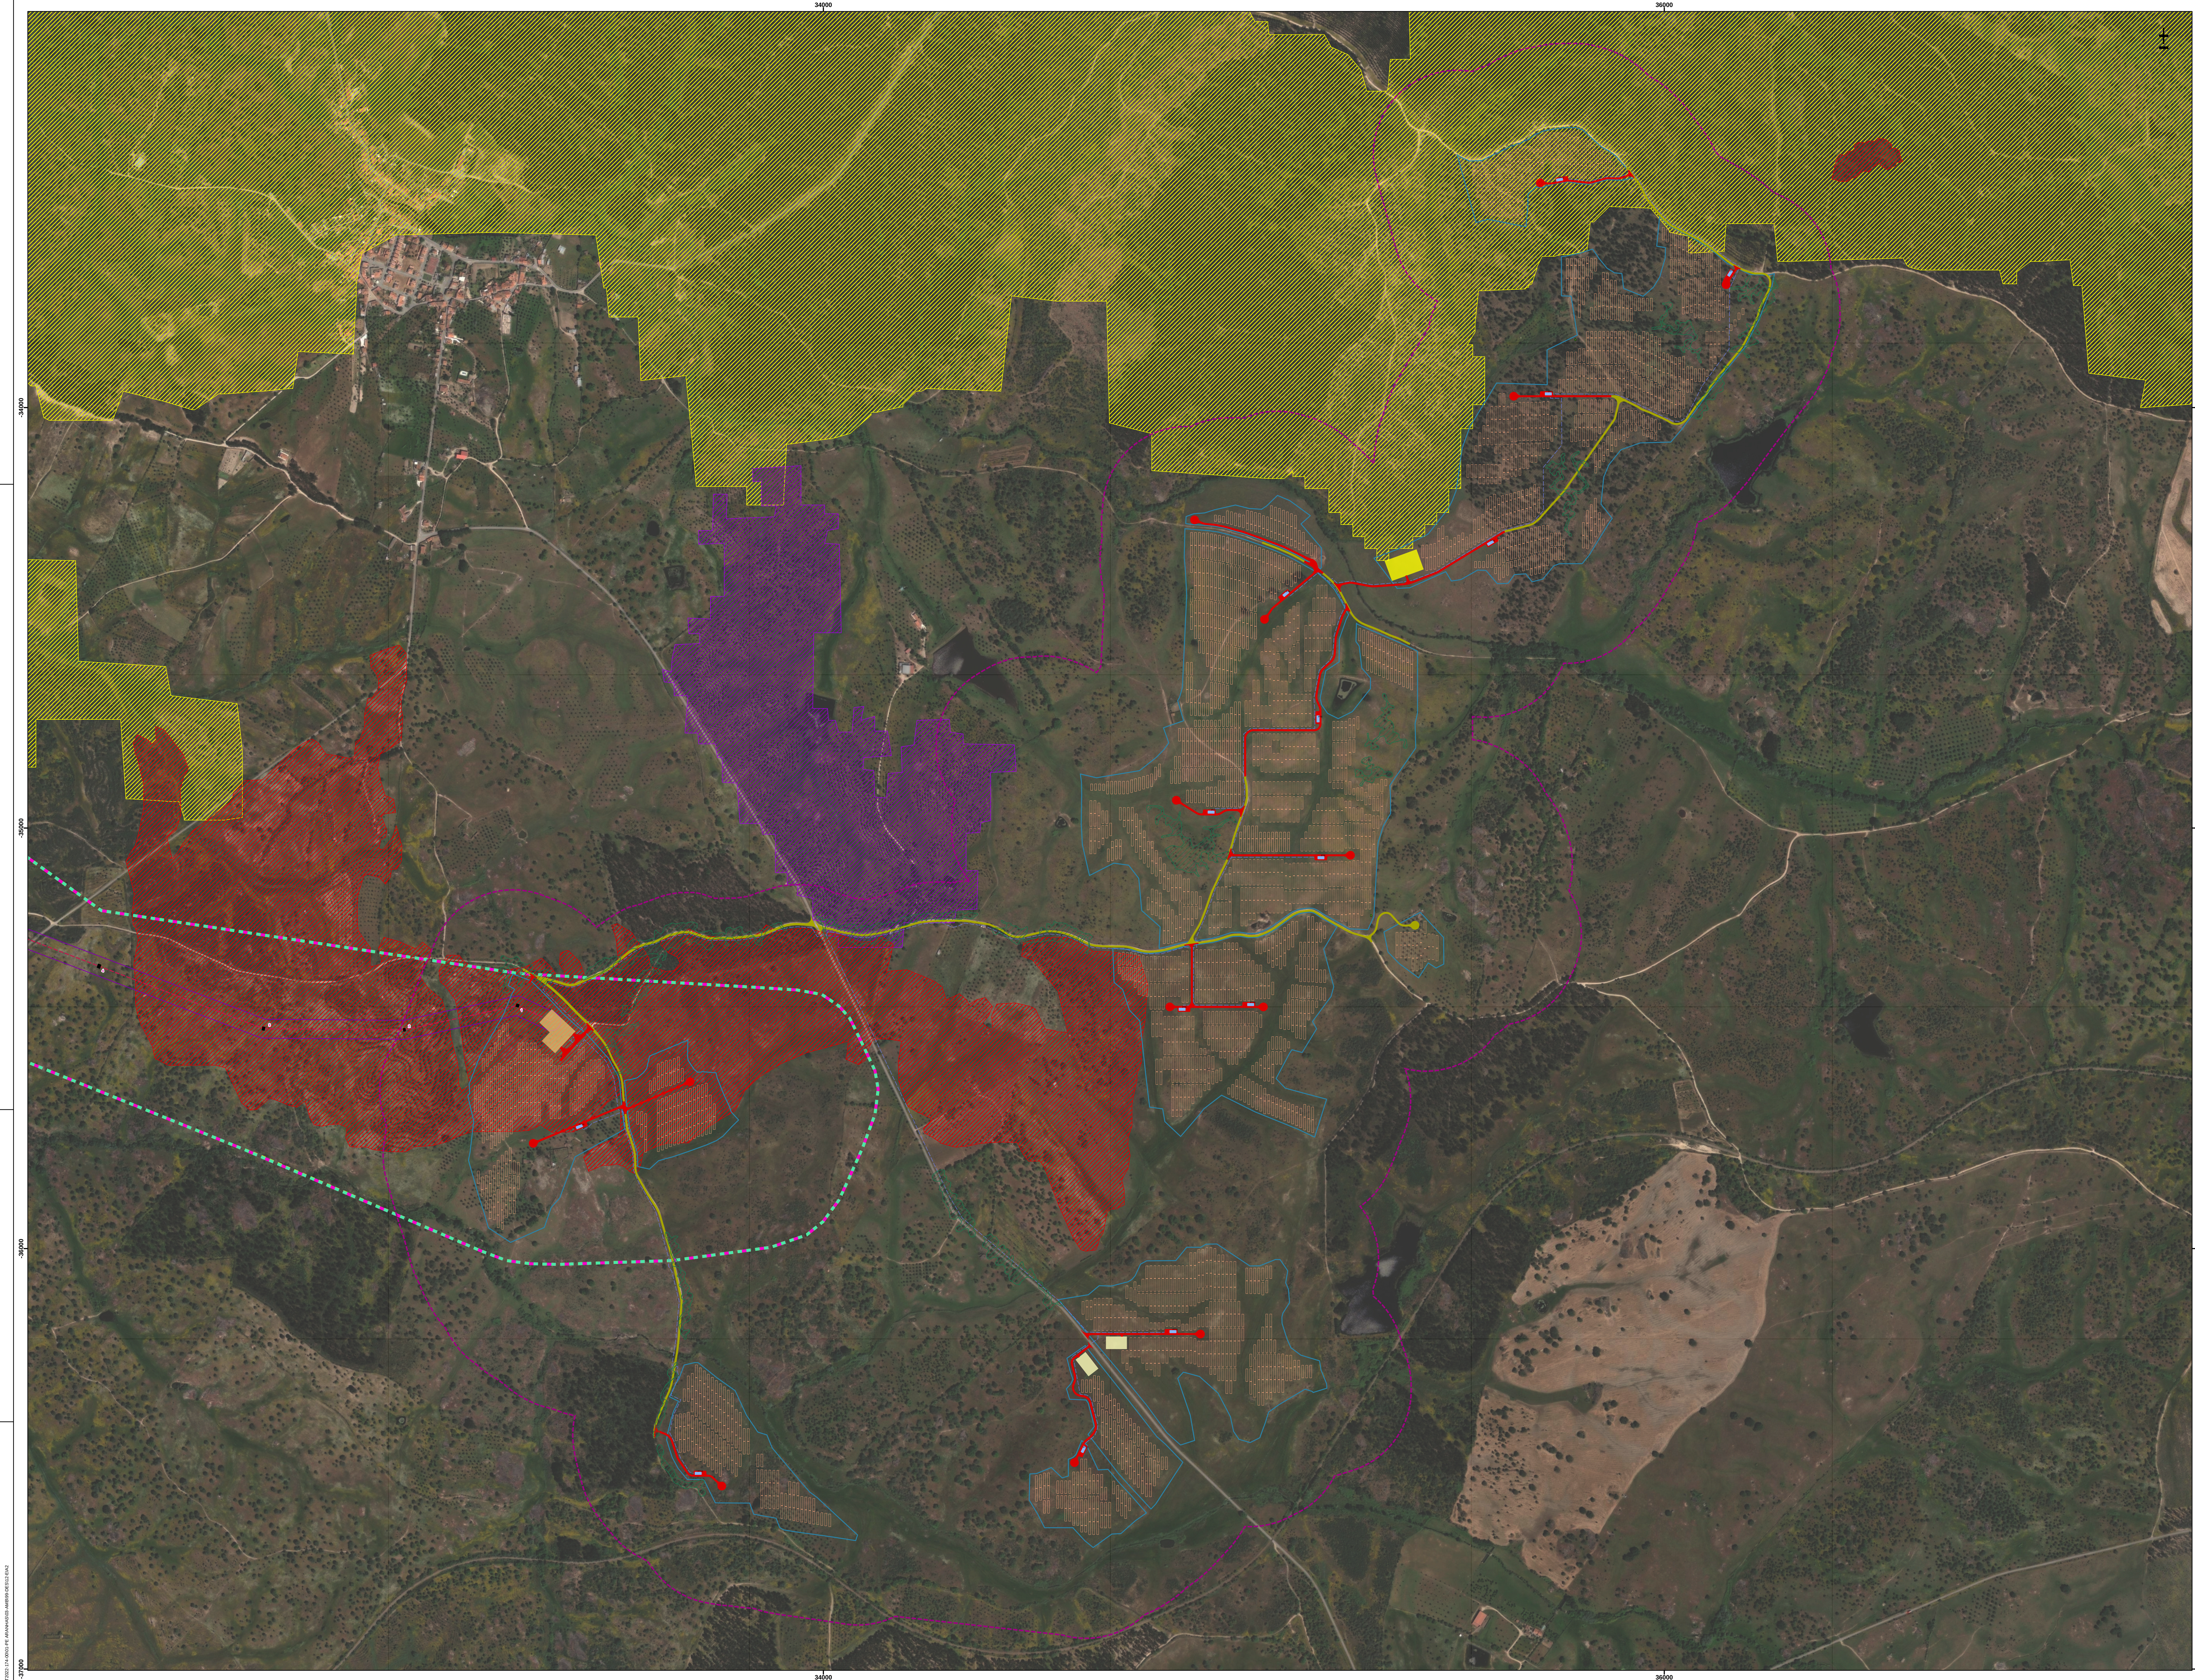

Central Fotovoltaica de Heliade (CFH)

- Área de estudo da CFH (AE-CFH)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Vale de cabos MT
- Subestação da CFH e Edifício O&M
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Áreas de alteração temporária

- Sítio camp
- Área de apoio à obra

Linha Elétrica de 220 kV da CFH à SCM (LE-CFH-SCM)

Corredores Alternativos da Linha Elétrica (C-CFH-SCM)

- Corredor A
- Corredor B
- Corredor C

- Tracção indicativa da linha eléctrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de protecção LE-CFH-SCM (45m; inclui também a FGC)

Central Fotovoltaica de Torre das Vargens (CFTV)

- Área de estudo da CFTV (AE-CFTV)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Sítio camp
- Subestação da CFTV e Edifício O&M
- Vale de cabos MT
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Projetos associados da CFTV

- Parque de baterias (BESS)

Linha Elétrica de 220 kV da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV-AP4/35)

- Corredor de estudo da linha eléctrica
- Tracção indicativa da linha eléctrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de protecção LE-CFTV-AP4/35 (45m; inclui também a FGC)

Outros Elementos

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AUA (Centro Estratégico do Pego)

- Subestação de Comenda (SCM)
- Tracção indicativa da LMAT (LE-CFA-SCM) (Estudo Prévio)
- Subestação de Alalá (SAT)
- Tracção indicativa da LMAT (LE-SCM-PEC) (Estudo Prévio)

ÁREAS PERCORRIDAS POR INCÊNDIO ENTRE 1990 E 2023

Fonte: GINTE (2024)

- 2003
- 2005
- 2018

Fonte: ICHP (2003)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

- Limite de concelho

Fonte: DGT, CADP 2023

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE

www.qd-eng.com

Cliente

endesa

Projeto

Projetos Solares de Heliade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Fase

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

IDENTIFICAÇÃO DOS POVOAMENTOS DE QUERCINEAS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE HELIADE

Exatidão	1:500	Projeto	Revisão
Data	Novembro 2024	Discutido	Não necessário
Projeção	UTM-38N-43	Verificado	Não necessário
Formato	A3, A2, A1, A0, horizontal e vertical	Aprovado	Não necessário

Desenho Nº

8.4.1

Revista

00

Este documento é propriedade do Grupo Quadrante. Não poderá ser utilizado ou reproduzido sem a autorização expressa do Grupo Quadrante. Este documento é válido para o projeto de execução de obras de construção civil.

0 200 m