


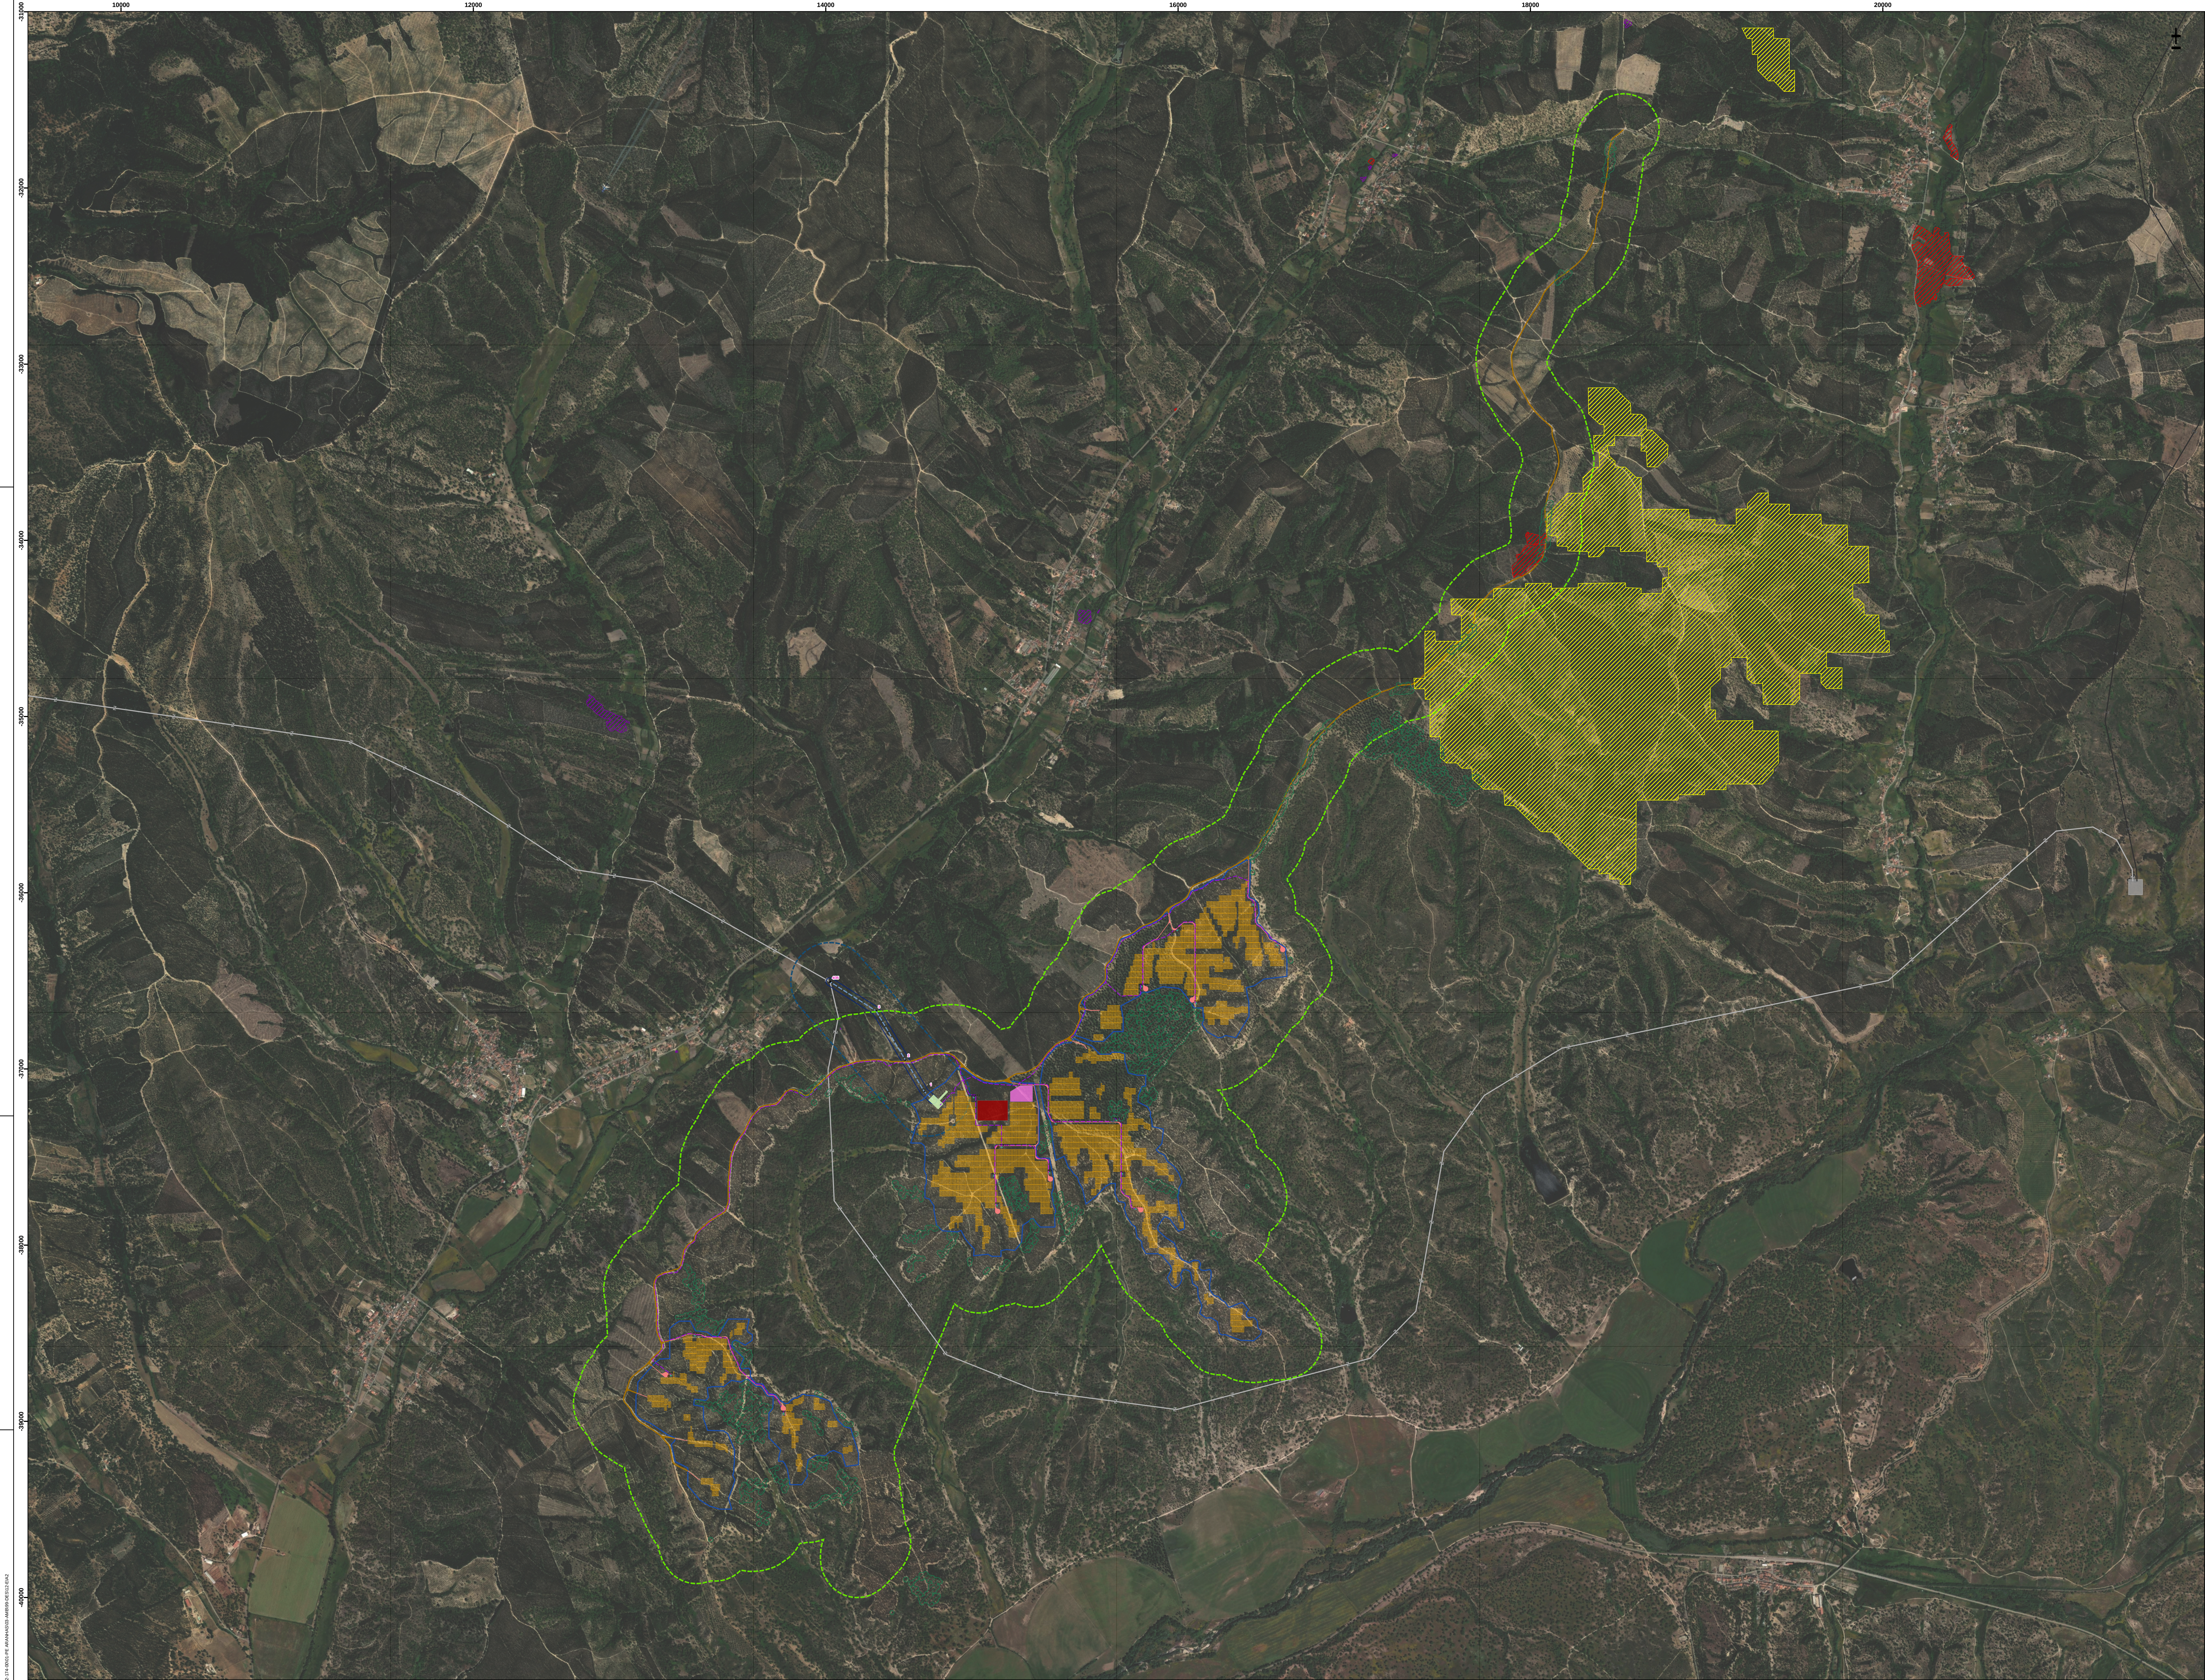

Central Fotovoltaica de Heliade (CFH)

- Área de estudo da CFH (AE-CFH)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Vale de cabos MT
- Subestação da CFH e Edifício O&M
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Áreas de afetação temporária

- Sitcamp
- Área de apoio à obra

Linha Elétrica de 220 kV da CFH à SCM (LE-CFH-SCM)

Corredores Alternativos da Linha Elétrica (C-CFH-SCM)

- Corredor A
- Corredor B
- Corredor C

Trçado indicativo da linha elétrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)

Faixa de proteção LE-CFH-SCM (45m; inclui também a FGC)

Central Fotovoltaica de Torre das Vargens (CFTV)

- Área de estudo da CFTV (AE-CFTV)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Sitcamp
- Subestação da CFTV e Edifício O&M
- Vale de cabos MT
- Torre Meteorológica

Acessos

- A construir
- A beneficiar

Projetos associados da CFTV

- Parque de baterias (BESS)

Linha Elétrica de 220 kV da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV-AP4/35)

- Corredor de estudo da linha elétrica
- Trçado indicativo da linha elétrica e respectivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção proteção LE-CFTV-AP4/35 (45m; inclui também a FGC)

Outros Elementos

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AIA (Centro Eletroprodutor do Pego)

- Subestação de Comenda (SCM)
- Trçado indicativo da LMAT (LE-CFA-SCM) (Estudo Prévio)
- Subestação de Atalaia (SAT)
- Trçado indicativo da LMAT (LE-SCM-PEC) (Estudo Prévio)

IDENTIFICAÇÃO DOS POVOAMENTOS DE QUERCINEAS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS

Fonte: Götter (2024)

- Povoamentos de quercineas
- 2003
- 2005
- 2018

Fonte: ICNF (2023)

LIMITES ADMINISTRATIVOS

Fonte: DGT, CADP 2023

Limite de concelho

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE

www.qd-eng.com

Cliente

endesa

Projeto

Projetos Solares de Heliade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Fase

**ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO**

Designação

IDENTIFICAÇÃO DOS POVOAMENTOS DE QUERCINEAS PERCORRIDOS POR INCÊNDIOS DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE TORRE DAS VARGENS

Exatidão	1:10.000	Projeto	Paulo Sousa
Data	Novembro 2024	Disciplina	Nova Versão
Projeção	UTM WGS84	Verificação	António
Ficheiro	5_1_2_1_P1_Povoamentos_FH_FH_2018	Aprovação	António

Desenho Nº

8.4.2

Folha 1 de 1 (25)

0 500 m

00