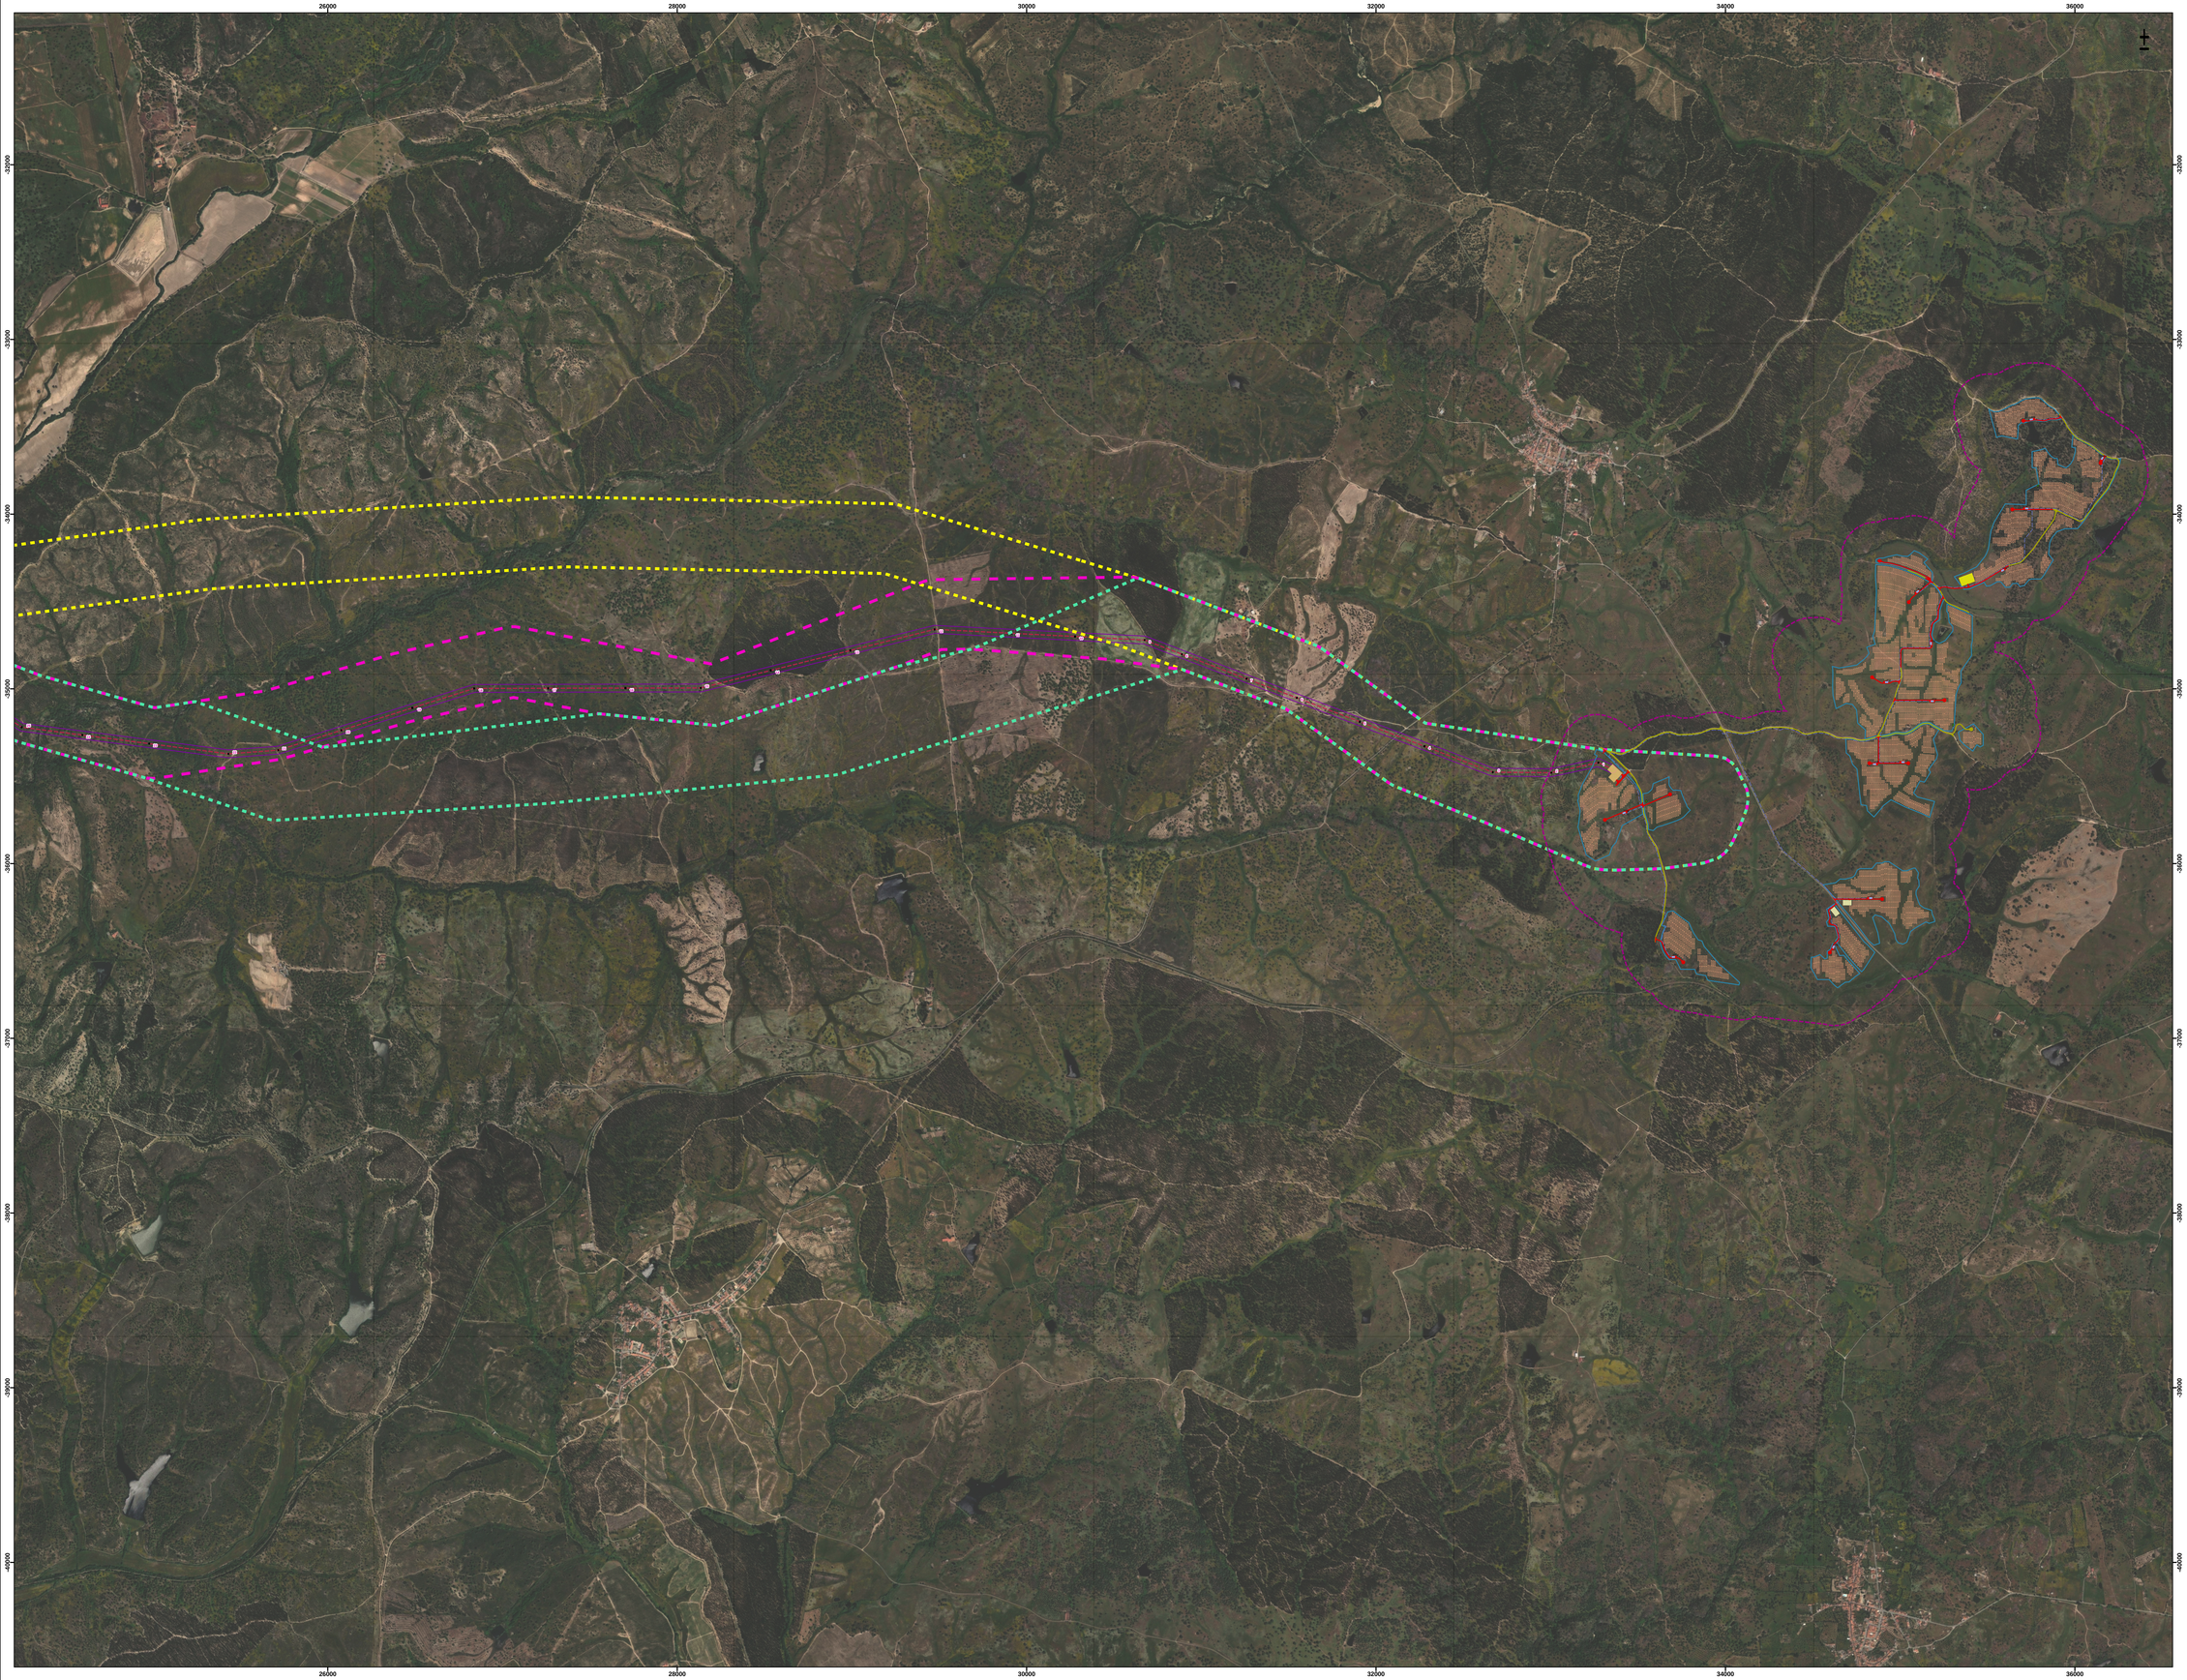

Central Fotovoltaica de Heliade (CFH)

- Área de estudo da CFH (AE-CFH)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Vala de cabos MT
- Subestação da CFH e Edifício O&M
- Torre Meteorológica

Acessos
- A construir
- A beneficiar

Áreas de afetação temporária
- *Sitecamp*
- Área de apoio à obra

Linha Elétrica de 220 kv da CFH à SCM (LE-CFH.SCM)

Corredores Alternativos da Linha Elétrica (C.CFH.SCM)
- Corredor A
- Corredor B
- Corredor C
- Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção LE-CFH.SCM (45m; inclui também a FGC)

Central Fotovoltaica de Torre das Vargens (CFTV)

- Área de estudo da CFTV (AE-CFTV)
- Vedação
- Módulos fotovoltaicos
- Postos de transformação
- Sitecamp
- Subestação da CFTV e Edifício O&M
- Vala de cabos MT
- Torre Meteorológica

Acessos
- A construir
- A beneficiar

Projetos associados da CFTV
- Parque de baterias (BESS)

Linha Elétrica de 220 kv da CFTV ao Apoio 4/35 (LE-CFTV.AP4/35)

- Corredor de estudo da linha elétrica
- Traçado indicativo da linha elétrica e respetivos apoios preliminares (Estudo Prévio)
- Faixa de proteção proteção LE-CFTV.AP4/35 (45m; inclui também a FGC)

Outros Elementos

Projetos previstos em avaliação, no âmbito de processos de AIA (Centro Eletroprodutor do Pego)
- Subestação de Comenda (SCM)
- Traçado indicativo da LMAT (LE-CFA.SCM) (Estudo Prévio)
- Subestação de Atalaia (SAT)
- Traçado indicativo da LMAT (LE-SCM.PEC) (Estudo Prévio)

ESPÉCIES INVASORAS

Indivíduos
- Acacia baileyana
- Acacia dealbata
- Acacia maernsii
- Acacia melanoxilon
- Acacia sp.
- Conyza sumatrensis
- Hakea sericea
- Robinia pseudoacacia

Núcleos
- Acacia baileyana
- Acacia dealbata
- Acacia melanoxilon
- Acacia sp.
- Arundo donax
- Hakea sericea
- Myriophylum aquaticum

Fonte: Biomsight & ECOA 2024

LIMITES ADMINISTRATIVOS
- Limite de concelho

Fonte: DGT, CAOP 2023



Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE
www.qd-eng.com

Cliente

endesa

Projeto

Projetos Solares de Heliade e Torre das Vargens e respetivas Ligações a 220 kV (GRUPO 4)

Fase

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

ESPÉCIES INVASORAS

Escalas	1:12 000	Projetou	Ana Cerarolo
Data	Novembro 2024	Desenhou	Nuno Vasconcelos
Processo	T2023 396 093	Verificou	Ana Cerarolo
Ficheiro	9.2_PC_InvasorasF1_EIA_R00	Aprovou	Rita Calçada

Desenho Nº: 9.2
Revisão: 00
Folha 1 de 2 (A0)

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06-código EPSG 3763
Base cartográfica: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

0 500 m

Este desenho é propriedade do GRUPO QUADRANTE, não podendo ser utilizado ou reproduzido no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem a sua expressa autorização. Este desenho só é válido para construção depois de devidamente assinado.

DO NOT SCALE DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY. ALL DIMENSIONS ARE IN METRES UNLESS STATED OTHERWISE. ALL LEVELS ARE IN METRES ABOVE ORDNANCE DATUM UNLESS STATED OTHERWISE. ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED ON SITE BEFORE COMMENCEMENT OF WORK OR PREPARATION OF SHOP DRAWINGS. ALL DISCREPANCIES TO BE REPORTED TO THE ENGINEER BEFORE PROCEEDING WITH THE WORK. THIS DRAWING IS COPYRIGHT.