


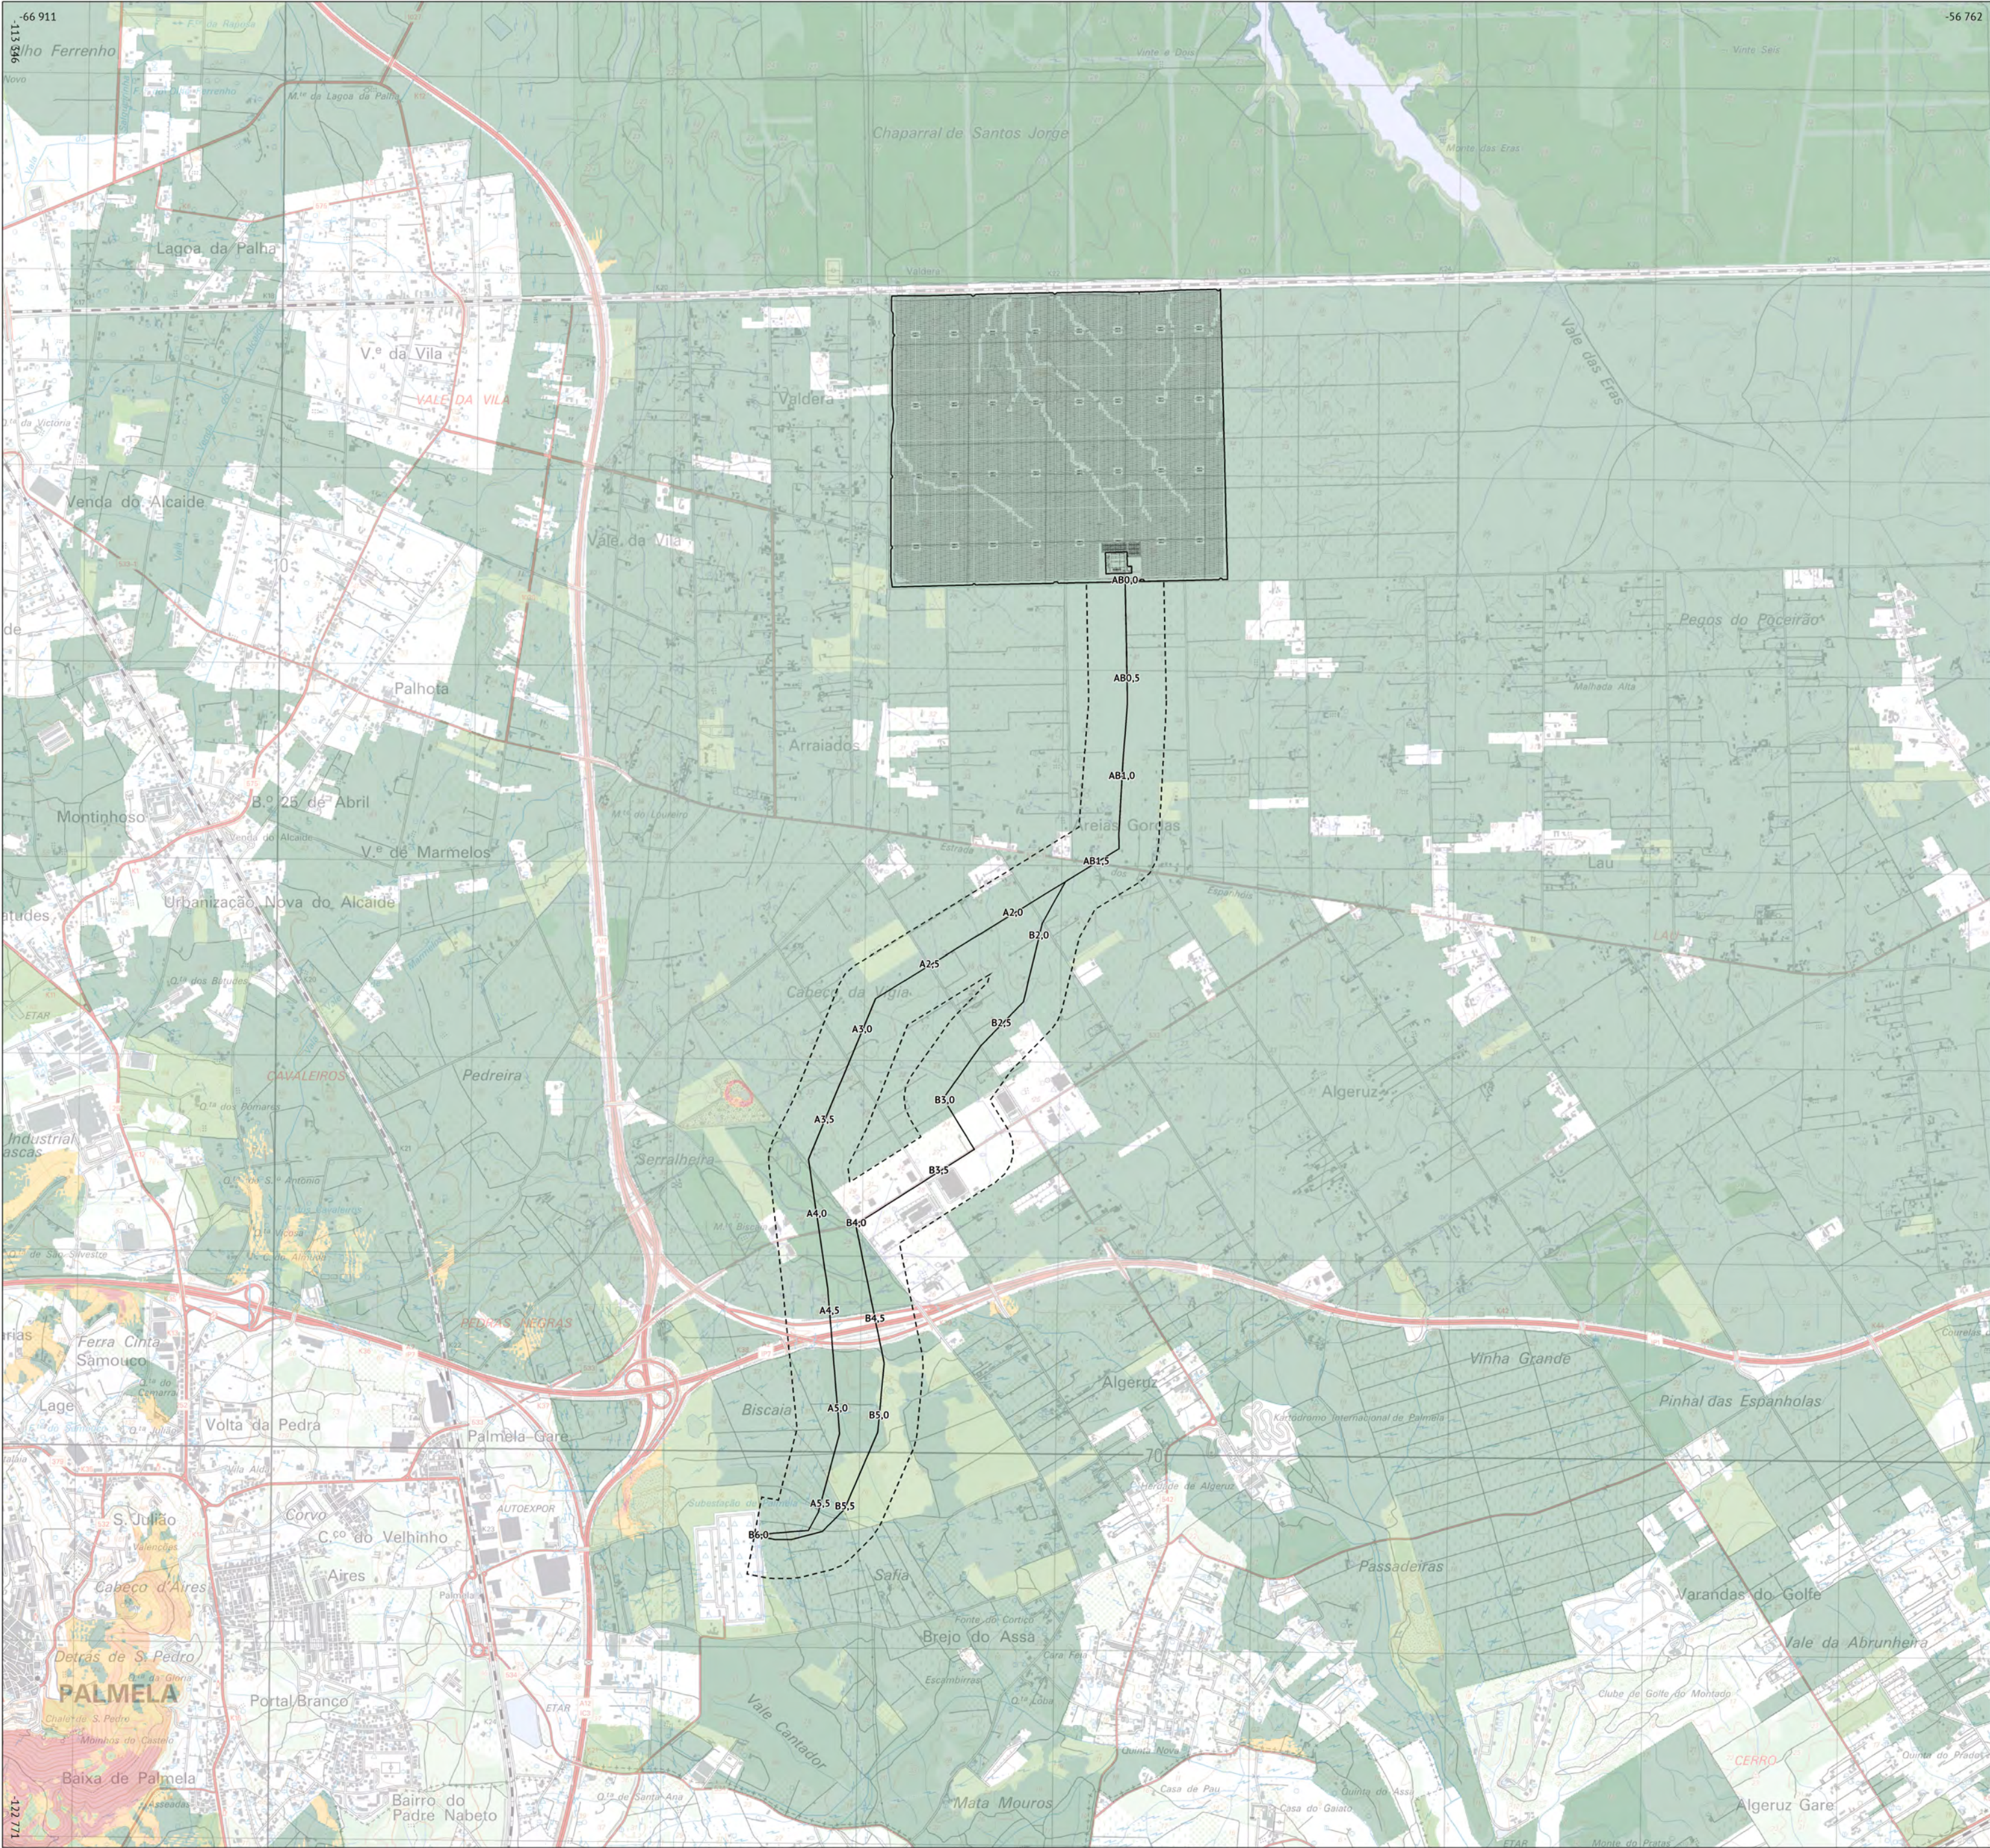

- PROJETO
- Central solar de Rio Frio:
 - vedação
 - estruturas a implementar
 - directrizes de referência para as alternativas de corredor da linha
 - alternativas de corredor da linha

- ANÁLISE DE RISCO
- Perigosidade de incêndio florestal:
- muito elevada
 - elevada
 - média
 - baixa
 - muito baixa

BASE

Carta militar de Portugal (Instituto Geográfico do Exército, 2006). Plano intermunicipal de defesa da floresta contra incêndios de Palmela, Setúbal e Sesimbra (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 2015).


ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
CENTRAL SOLAR DE RIO FRIO

Desenho 14
Perigosidade de incêndio florestal

Agosto 2024 | PT-TM06/ETRS89 | 1 : 25 000



0 250 500m

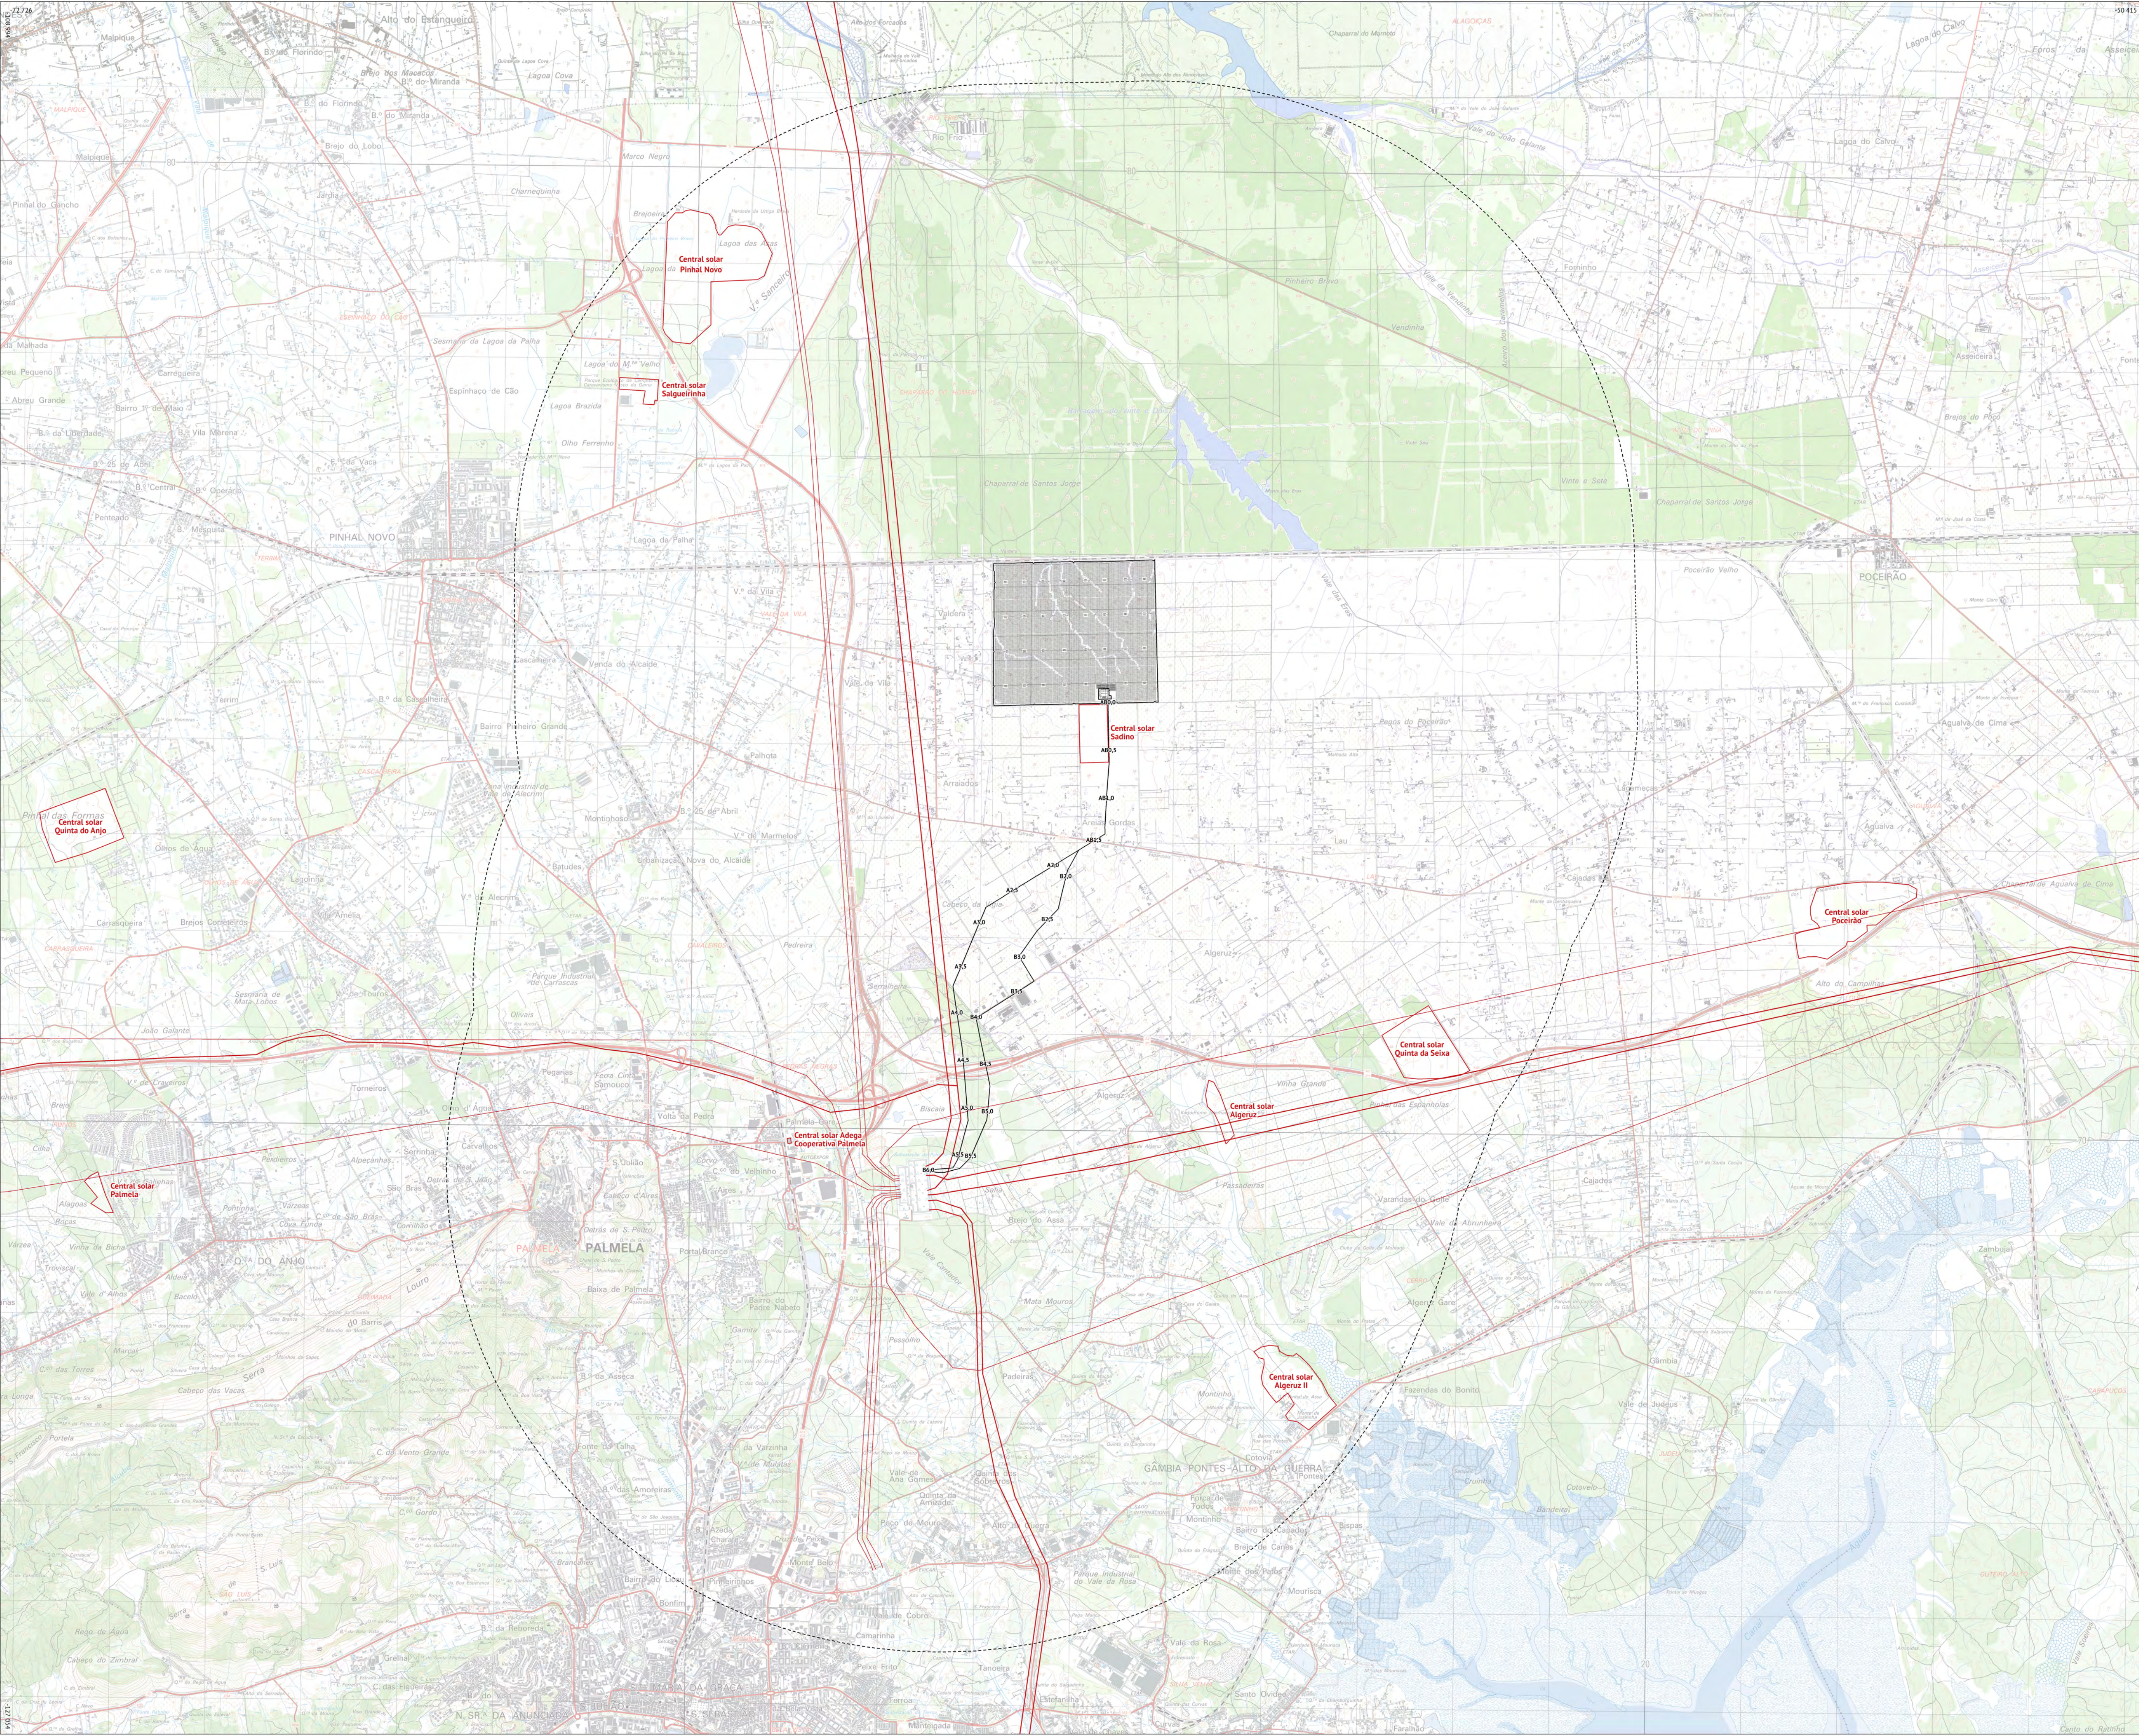

PROIETO
Central solar de Rio Frio:
— vedação
— estruturas a implementar
— directrizes de referência para as alternativas de corredor da linha

IMPACTES CUMULATIVOS
— Área de estudo
— Outras centrais solares

Rede elétrica:
— 400 kV
— 150 kV

BASE
Carta militar de Portugal (Instituto Geográfico do Exército, 2006).