


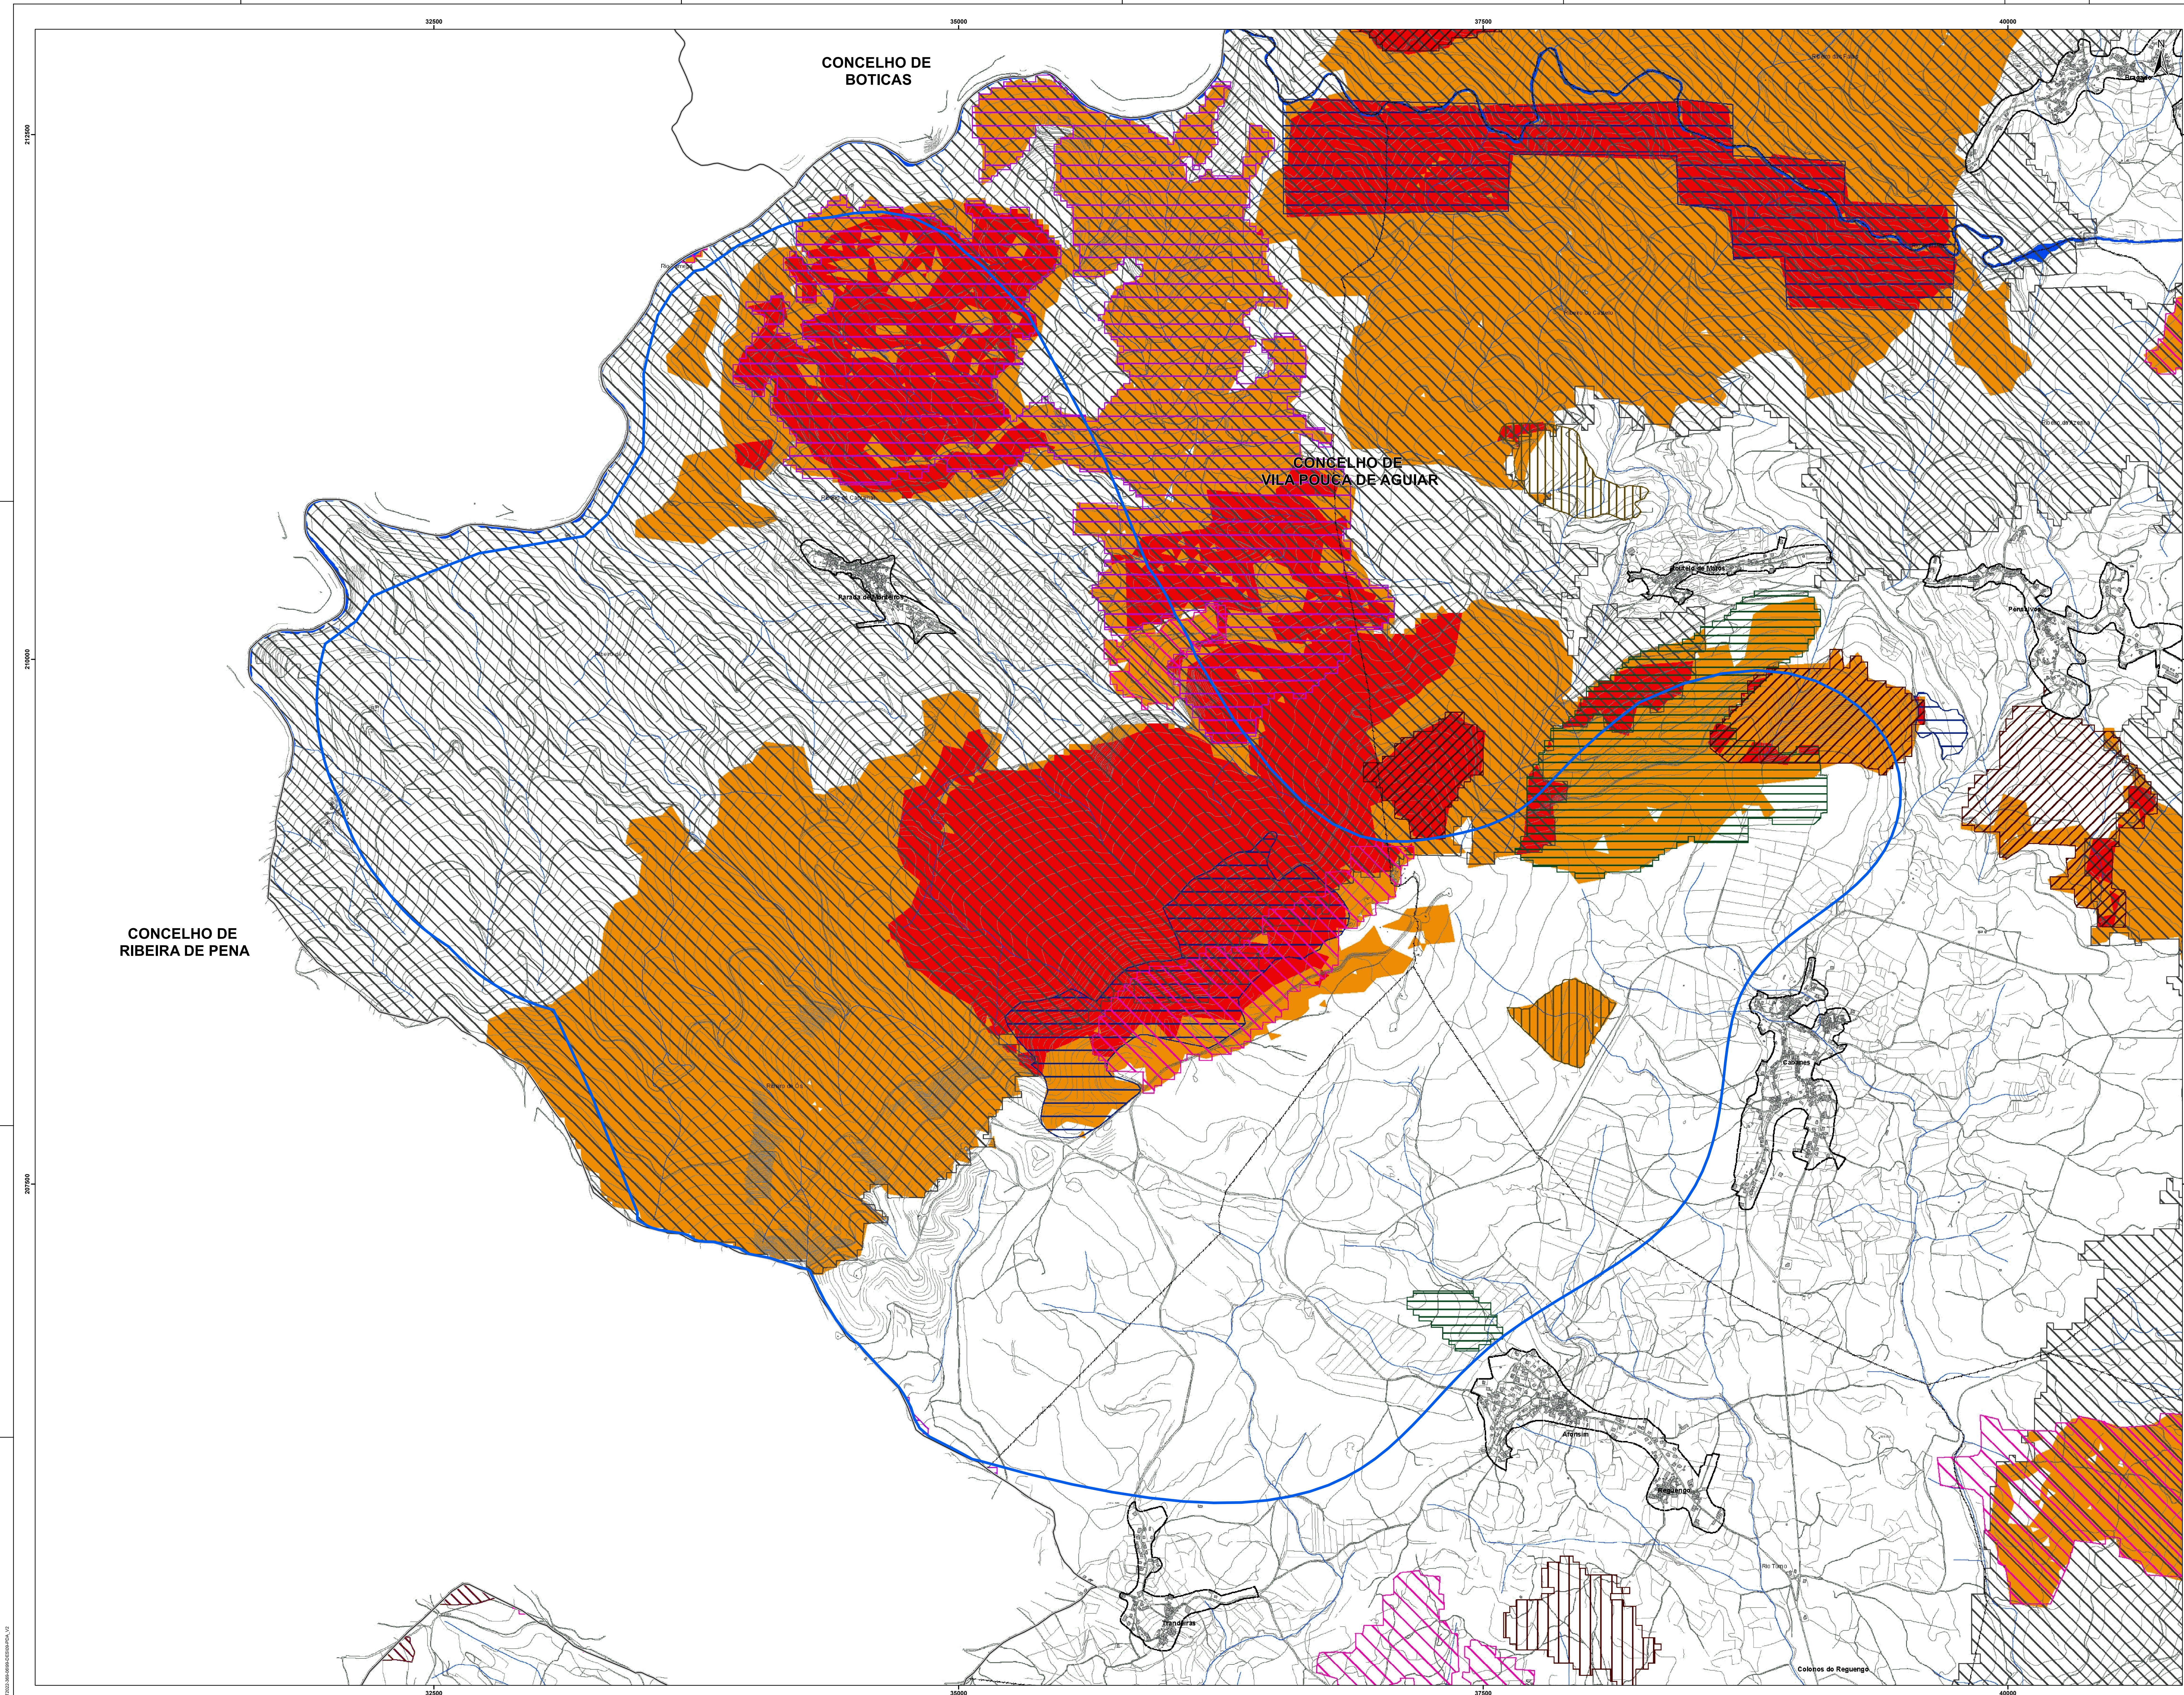

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE MINHÉU

Área de estudo da PDA

Planta de Condicionantes

LEGENDA

- LIMITE DE CONCELHO
- LIMITE DE FREGUESIA
- LIMITE DO PERÍMETRO URBANO
- ÁREAS PERCORRIDAS POR INCÊNDIOS
- ANO DE OCORRÊNCIA
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO
- ALTA
- MUITO ALTA

Fonte: PDM de Vila Pouca de Aguiar, Abril 2019

LIMITES ADMINISTRATIVOS

Limite de concelho

Fonte: CADP 2024

Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE
COMP&S GROUP

www.quadranteglobal.com

Iberdrola

Projeto

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE MINHÉU

Fase

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DE ÂMBITO
Estudo Prévio

Designação

EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES - PLANTA ANEXA - DO PDM DE VILA POUCA DE AGUIAR

Elaborado	11/10/2020	Projeto	Diogo Assis
Data	Maio 2020	Desenho	Márcio Faria
Projetado	10/03/2020	Verificado	Mário Pereira
Fichado	10/03/2020	Aprovado	Márcio Faria
Desenho Nº	202	Folha	1 de 1 (02)