## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)









## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- eixo da linha
- apoios da linha
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Base: extrato da Carta Militar de Portugal 1 : 25 000. Continente, série M888. Folhas 516 e 526, 4ª edição. Instituto Geográfico do Exército.

## Ficha técnica

| RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV<br>ELEMENTO A APRESENTAR 16 | | |
|---|---|---|
| **Referência:**<br>Desenho 4 - Medidas de gestão ativa \| enquadramento geral | | |
| **Data:**<br>Ago. 2022 | **Sistema de referência:**<br>ETRS89 \| PT-TM06 | **Escala:**<br>1 : 25 000 |

**Elaborado por:** ecosativa

**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 250 500 m

-58 000
-56 000
-54 000
-52 000
-50 000
186 000
188 000
190 000
192 000
194 000
Folha 1
Folha 2
Folha 3
Folha 4
Folha 5
Folha 6
Folha 7
Folha 8

## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)









## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- eixo da linha
- apoios da linha
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Base: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

| RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV<br>ELEMENTO A APRESENTAR 16 | | |
|---|---|---|
| **Referência:**<br>Desenho 4 - Medidas de gestão ativa \| enquadramento geral | | |
| **Data:**<br>Ago. 2022 | **Sistema de referência:**<br>ETRS89 \| PT-TM06 | **Escala:**<br>1 : 25 000 |

**Elaborado por:** ecosativa


**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 250 500 m




## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

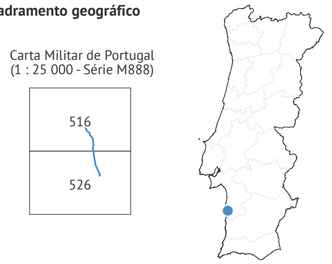







## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Áreas de implementação das medidas de gestão ativa:
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 2 - remoção de *Arundo donax*
- medida 3 - remoção de *Solanum linnaeanum*

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

**RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV**
**ELEMENTO A APRESENTAR 16**

**Referência:**
Desenho 4.1 - Medidas de gestão ativa | folha 1

| Data: | Sistema de referência: | Escala: |
|---|---|---|
| Ago. 2022 | ETRS89 \| PT-TM06 | 1 : 1 000 |

**Elaborado por:** ecosativa

**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 000


-53 800

-188 600

-188 800

## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)









## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Áreas de implementação das medidas de gestão ativa:
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 2 - remoção de *Arundo donax*
- medida 3 - remoção de *Solanum linnaeanum*

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

| RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV<br>ELEMENTO A APRESENTAR 16 | | |
|---|---|---|
| **Referência:**<br>Desenho 4.2 - Medidas de gestão ativa \| folha 2 | | |
| **Data:**<br>Ago. 2022 | **Sistema de referência:**<br>ETRS89 \| PT-TM06 | **Escala:**<br>1 : 1 000 |

**Elaborado por:** ecosativa


**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m




## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

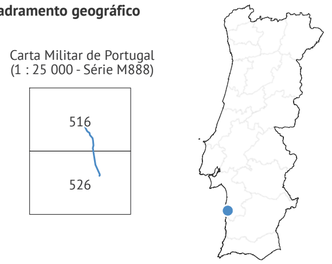







## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Áreas de implementação das medidas de gestão ativa:
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 2 - remoção de *Arundo donax*
- medida 3 - remoção de *Solanum linnaeanum*

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

| RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV<br>ELEMENTO A APRESENTAR 16 | | |
|---|---|---|
| **Referência:**<br>Desenho 4.3 - Medidas de gestão ativa \| folha 3 | | |
| **Data:**<br>Ago. 2022 | **Sistema de referência:**<br>ETRS89 \| PT-TM06 | **Escala:**<br>1 : 1 000 |

**Elaborado por:** ecosativa


**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m




## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

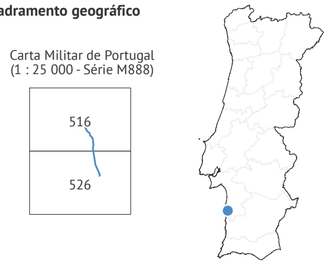





## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Áreas de implementação das medidas de gestão ativa:
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 2 - remoção de *Arundo donax*
- medida 3 - remoção de *Solanum linnaeanum*

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

| RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV<br>ELEMENTO A APRESENTAR 16 | | |
|---|---|---|
| **Referência:**<br>Desenho 4.4 - Medidas de gestão ativa \| folha 4 | | |
| **Data:**<br>Ago. 2022 | **Sistema de referência:**<br>ETRS89 \| PT-TM06 | **Escala:**<br>1 : 1 000 |

**Elaborado por:** ecosativa


**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m




## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

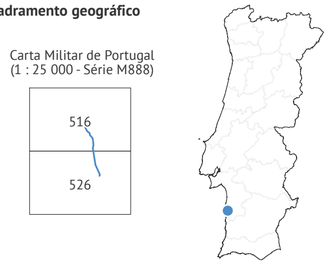





## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Áreas de implementação das medidas de gestão ativa:
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 2 - remoção de *Arundo donax*
- medida 3 - remoção de *Solanum linnaeanum*

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

| RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV<br>ELEMENTO A APRESENTAR 16 | | |
|---|---|---|
| **Referência:**<br>Desenho 4.5 - Medidas de gestão ativa \| folha 5 | | |
| **Data:**<br>Ago. 2022 | **Sistema de referência:**<br>ETRS89 \| PT-TM06 | **Escala:**<br>1 : 1 000 |

**Elaborado por:** ecosativa

**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 800


-53 600

-191 200

-191 400

## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

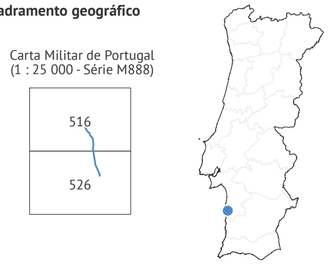







## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Áreas de implementação das medidas de gestão ativa:
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 2 - remoção de *Arundo donax*
- medida 3 - remoção de *Solanum linnaeanum*

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

| RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV<br>ELEMENTO A APRESENTAR 16 | | |
|---|---|---|
| **Referência:**<br>Desenho 4.6 - Medidas de gestão ativa \| folha 6 | | |
| **Data:**<br>Ago. 2022 | **Sistema de referência:**<br>ETRS89 \| PT-TM06 | **Escala:**<br>1 : 1 000 |

**Elaborado por:** ecosativa

**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 600


-53 400

-192 400

-192 600

## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

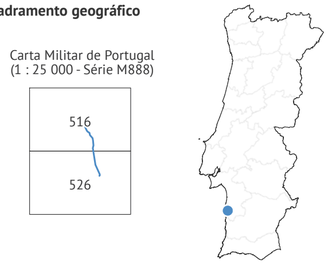







## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Áreas de implementação das medidas de gestão ativa:
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 2 - remoção de *Arundo donax*
- medida 3 - remoção de *Solanum linnaeanum*

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

**RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV**
**ELEMENTO A APRESENTAR 16**

**Referência:**
Desenho 4.7 - Medidas de gestão ativa | folha 7

| **Data:** | **Sistema de referência:** | **Escala:** |
|---|---|---|
| Ago. 2022 | ETRS89 \| PT-TM06 | 1 : 1 000 |

**Elaborado por:** ecosativa

**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 000

-52 800

-195 600

-195 800

## Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)









## Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas
- acessos a construir
- acessos a beneficiar

Estaleiros de obra e vazadouro

Áreas de implementação das medidas de gestão ativa:
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 1 - remoção de *Acacia longifolia*
- medida 2 - remoção de *Arundo donax*
- medida 3 - remoção de *Solanum linnaeanum*

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

## Ficha técnica

| RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV<br>ELEMENTO A APRESENTAR 16 | | |
|---|---|---|
| **Referência:**<br>Desenho 4.8 - Medidas de gestão ativa \| folha 8 | | |
| **Data:**<br>Ago. 2022 | **Sistema de referência:**<br>ETRS89 \| PT-TM06 | **Escala:**<br>1 : 1 000 |

**Elaborado por:** ecosativa

**Promotor:** PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m