
Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)



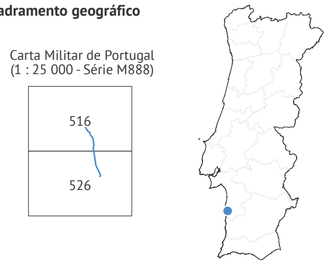

Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- eixo da linha
- apoios da linha

Base: extrato da Carta Militar de Portugal 1 : 25 000. Continente, série M888. Folhas 516 e 526, 4ª edição. Instituto Geográfico do Exército.

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | enquadramento geral		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 25 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO


0 250 500 m

-58 000
-56 000
-54 000
-52 000
-50 000
486 000
484 000
482 000
480 000
478 000

Folha 1
Folha 2
Folha 3
Folha 4
Folha 5
Folha 6
Folha 7
Folha 8
Folha 9
Folha 10
Folha 11
Folha 12
Folha 13
Folha 14
Folha 15
Folha 16
Folha 17
Folha 18
Folha 19
Folha 20
Folha 21
Folha 22

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)





Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:
- eixo da linha
- apoios da linha

Base: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | enquadramento geral		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 25 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 250 500 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

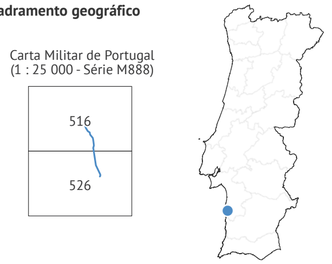



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.1 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 1		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 400


-55 200

-185 800

-186 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.2 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 2		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 400

-55 200


-55 000

186 200

186 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.3 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 3		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por:

ecosativa

Promotor:

PARQUE EÓLICO
DE MONCORVO

0 10 20 m

-55 200

-55 000


-54 800

-186 600

-186 800

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.4 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 4		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

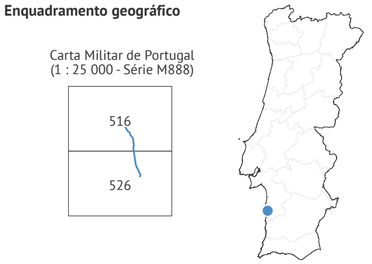



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.5 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 5		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por:

ecosativa

Promotor:

PARQUE EÓLICO
DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 600

-54 400

-187 400

-187 600

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.6 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 6		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 200


-54 000

-187 800

-188 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.7 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 7		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

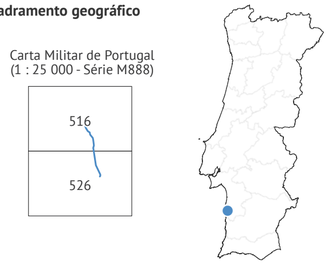



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.8 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 8		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

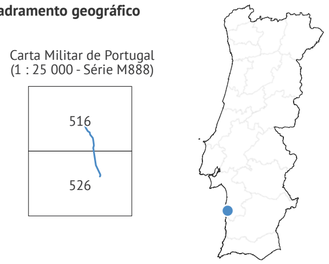



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.9 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 9		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

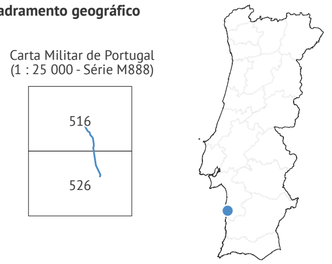



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.10 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 10		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por:

ecosativa

Promotor:

PARQUE EÓLICO
DE MONCORVO

0 10 20 m


-54 000

-53 800

-189 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.11 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 11		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por:

ecosativa

Promotor:


PARQUE EÓLICO
DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

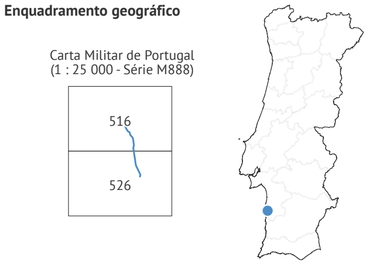



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.12 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 12		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-54 000

-53 800

-190 000

-190 200

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.13 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 13		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa


Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

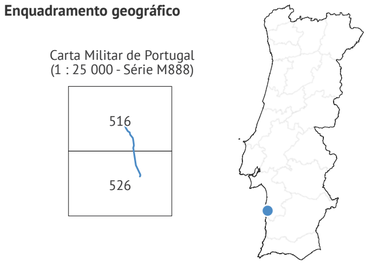



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.14 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 14		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 800


-53 600

-190 800

-191 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.15 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 15		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 800


-53 600

-191 200

-191 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

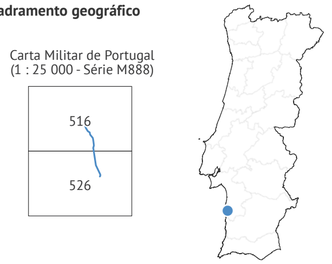



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.16 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 16		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 800


-53 600

-191 600

-191 800

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.17 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 17		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por:

ecosativa

Promotor:


PARQUE EÓLICO
DE MONCORVO

0 10 20 m



Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

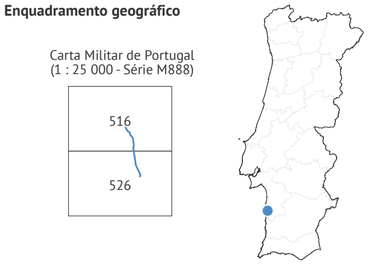



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.18 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 18		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 600

-53 400

-192 400

-192 600

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.19 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 19		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por:

ecosativa

Promotor:

PARQUE EÓLICO
DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 400

-53 200


-53 000

-192 800

-193 000

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV
MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25

Referência: Desenho 1.20 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 20

Data:	Sistema de referência:	Escala:
Ago. 2022	ETRS89 | PT-TM06	1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 200


-53 000

-193 200

-193 400

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)







Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.21 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 21		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por: ecosativa

Promotor: PARQUE EÓLICO DE MONCORVO

0 10 20 m

-53 000

-52 800


-52 600

-193 600

-193 800

Enquadramento geográfico

Carta Militar de Portugal
(1 : 25 000 - Série M888)

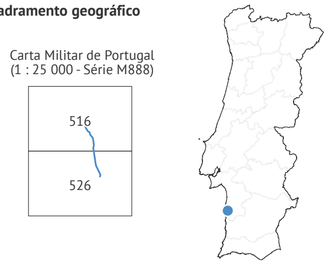



Legenda

Linha do Parque Eólico de Morgavel, de ligação da Subestação de Morgavel à Subestação de Sines, a 400 kV:

- cabos da linha
- apoios da linha e respetivas plataformas

Service Layer Credits: Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

Ficha técnica

RECAPE LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 25		
Referência: Desenho 1.22 - Proximidade da linha elétrica a habitações existentes | folha 22		
Data: Ago. 2022	**Sistema de referência:** ETRS89 | PT-TM06	**Escala:** 1 : 1 000

Elaborado por:

ecosativa

Promotor:

PARQUE EÓLICO
DE MONCORVO

0 10 20 m